



Unione Europea



Regione Campania

PROGRAMMA OPERATIVO POR FESR 2014-2020 - POC 2014-2020

-DD.GG.RR. nn. 568/2017 - 403/2018 - 563/2019 - DPGR 170/2018

- OBIETTIVI SPECIFICI 5.3.2 E 4.1 -

PROGETTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO STRATEGICO DI PALAZZO S.LUCIA IN NAPOLI"

CUP: B68B17000030006

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTAZIONE

R.T.P.:

ing. Giuseppe Iazzetta capogruppo
corso amedeo di savoia, n° 210 - 80136 napoli

corvino + multari

via ponti rossi, n°117b - 80131 napoli
via cosimo del fante, n°7 - 80122 milano

Studio Valle Progettazioni

circonvallazione clodia, n° 76/a - 00195 roma

REGIONE CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE LL.PP e PROTEZIONE CIVILE

D.G. dott. Italo Giulivo
R.U.P. ing. Sergio Massimo

© Copyright 2009 - Tutti i diritti riservati

Oggetto: Relazione Tecnica specialistica: Impianto fotovoltaico				tavola: D3.2	scala:
rev.:	descrizione:	controllato da:	approvato da:	formato:	data:
1	Aggiornamento per osservazioni Ente Verificatore	M. Sanguinetti	G. Iazzetta	A4	31 Ottobre 2019
2	Agg. per appalto integrato art. 59 c.1-bis D.lgs 50/2016 e smi	G. Iazzetta	G. Iazzetta		05 Febbraio 2020

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE

REGIONE CAMPANIA SEDE S. LUCIA - Potenza = 40.000 kW



Relazione tecnica

DATI GENERALI

Ubicazione impianto

Identificativo dell'impianto
Indirizzo
CAP - Comune

REGIONE CAMPANIA
Via Santa Lucia 81
80100 NAPOLI (NA)

Committente

Ragione Sociale

Regione Campania

Indirizzo
CAP - Comune
Telefono
Fax
E-mail

Via Santa Lucia 81
80100 NAPOLI (NA)
081 7961111
081 7961111
da Regione Campania sito ufficiale

Tecnico

Ragione Sociale

Codice Fiscale
P. IVA

Indirizzo
CAP - Comune
Telefono
Fax
E-mail

PREMESSA

Valenza dell'iniziativa

Con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, si intende conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico per la struttura servita, mediante il ricorso alla fonte energetica rinnovabile rappresentata dal Sole. Il ricorso a tale tecnologia nasce dall'esigenza di coniugare:

- la compatibilità con esigenze architettoniche e di tutela ambientale;
- nessun inquinamento acustico;
- un risparmio di combustibile fossile;
- una produzione di energia elettrica senza emissioni di sostanze inquinanti.

Attenzione per l'ambiente

Ad oggi, la produzione di energia elettrica è per la quasi totalità proveniente da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili sostanzialmente di origine fossile. Quindi, considerando l'energia stimata come produzione del primo anno, 58 503.58 kWh, e la perdita di efficienza annuale, 0.90 %, le considerazioni successive valgono per il tempo di vita dell'impianto pari a 20 anni.

L'impianto fotovoltaico sarà collegato con la Centrale Termofrigorifera di nuova installazione e con l'impianto di supervisione e controllo di progetto.

Risparmio sul combustibile

Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh].

Questo coefficiente individua le T.E.P. (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la realizzazione di 1 MWh di energia, ovvero le TEP risparmiate con l'adozione di tecnologie fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica.

Risparmio di combustibile

Risparmio di combustibile in	TEP
Fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]	0.187
TEP risparmiate in un anno	10.94
TEP risparmiate in 20 anni	201.07

Fonte dati: Delibera EEN 3/08, art. 2

Emissioni evitate in atmosfera

Inoltre, l'impianto fotovoltaico consente la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra.

Emissioni evitate in atmosfera

Emissioni evitate in atmosfera di	CO ₂	SO ₂	NO _x	Polveri
Emissioni specifiche in atmosfera [g/kWh]	474.0	0.373	0.427	0.014
Emissioni evitate in un anno [kg]	27 730.70	21.82	24.98	0.82
Emissioni evitate in 20 anni [kg]	509 659.91	401.06	459.12	15.05

Fonte dati: Rapporto ambientale ENEL 2013

Normativa di riferimento

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalle normative vigenti, ed in particolare dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF;
- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;

- alle prescrizioni del gestore della rete;
- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

SITO DI INSTALLAZIONE

Il dimensionamento energetico dell'impianto fotovoltaico connesso alla rete del distributore è stato effettuato tenendo conto, oltre che della disponibilità economica, di:

- disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico;
- disponibilità della fonte solare;
- fattori morfologici e ambientali (ombreggiamento e albedo).

Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico

La descrizione del sito in cui verrà installato l'impianto fotovoltaico è riportata di seguito.

Il progetto dell'impianto fotovoltaico, da realizzare sulla copertura piana della sede della Regione Campania sito nel quartiere di S. Lucia nel centro di Napoli, si propone di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile (energia solare) utilizzando al meglio i meccanismi di incentivazione statali.

Disponibilità della fonte solare

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale

La disponibilità della fonte solare per il sito di installazione è verificata utilizzando i dati "UNI 10349" relativi a valori giornalieri medi mensili della irradiazione solare sul piano orizzontale.

Per la località sede dell'intervento, ovvero il comune di NAPOLI (NA) avente latitudine 40°.8539 N, longitudine 14°.2506 E e altitudine di 17 m.s.l.m.m., i valori giornalieri medi mensili dell'irradiazione solare sul piano orizzontale stimati sono pari a:

Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²]

Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1.86	2.67	3.86	5.25	6.58	7.31	7.56	6.64	4.94	3.56	2.11	1.61

Fonte dati: UNI 10349



Fig. 1: Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale [kWh/m²]- Fonte dati: UNI 10349

Quindi, i valori della irradiazione solare annua sul piano orizzontale sono pari a **1 644.83 kWh/m²** (Fonte dati: UNI 10349).

Fattori morfologici e ambientali

Ombreggiamento

Gli effetti di schermatura da parte di volumi all'orizzonte, dovuti ad elementi naturali (rilievi, alberi) o artificiali (edifici), determinano la riduzione degli apporti solari e il tempo di ritorno dell'investimento.

Il Coefficiente di Ombreggiamento, funzione della morfologia del luogo, è pari a **1.00**.
Di seguito il diagramma solare per il comune di NAPOLI:

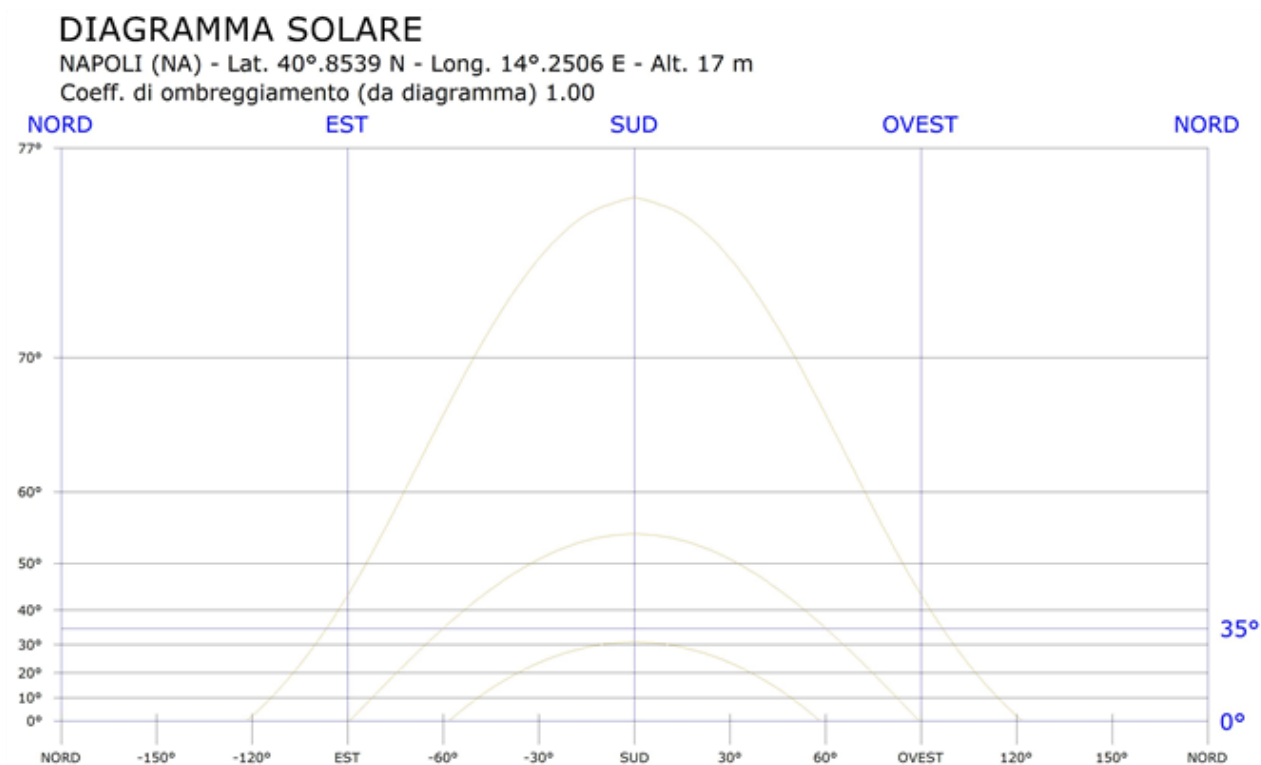


Fig. 2: Diagramma solare

Albedo

Per tener conto del plus di radiazione dovuta alla riflettanza delle superfici della zona in cui è inserito l'impianto, si sono stimati i valori medi mensili di albedo, considerando anche i valori presenti nella norma UNI 8477:

Valori di albedo medio mensile											
Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

L'albedo medio annuo è pari a **0.20**.

PROCEDURE DI CALCOLO

Criterio generale di progetto

Il principio progettuale normalmente utilizzato per un impianto fotovoltaico è quello di massimizzare la captazione della radiazione solare annua disponibile.

Nella generalità dei casi, il generatore fotovoltaico deve essere esposto alla luce solare in modo ottimale, scegliendo prioritariamente l'orientamento a Sud ed evitando fenomeni di ombreggiamento. In funzione degli eventuali vincoli architettonici della struttura che ospita il generatore stesso, sono comunque adottati orientamenti diversi e sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché adeguatamente valutati.

Perdite d'energia dovute a tali fenomeni incidono sul costo del kWh prodotto e sul tempo di ritorno dell'investimento.

Dal punto di vista dell'inserimento architettonico, nel caso di applicazioni su coperture a falda, la scelta dell'orientazione e dell'inclinazione va effettuata tenendo conto che è generalmente opportuno mantenere il piano dei moduli parallelo o addirittura complanare a quello della falda stessa. Ciò in modo da non alterare la sagoma dell'edificio e non aumentare l'azione del vento sui moduli stessi. In questo caso, è utile favorire la circolazione d'aria fra la parte posteriore dei moduli e la superficie dell'edificio, al fine di limitare le perdite per temperatura.

Criterio di stima dell'energia prodotta

L'energia generata dipende:

- dal sito di installazione (latitudine, radiazione solare disponibile, temperatura, riflettanza della superficie antistante i moduli);
- dall'esposizione dei moduli: angolo di inclinazione (Tilt) e angolo di orientazione (Azimut);
- da eventuali ombreggiamenti o insudiciamenti del generatore fotovoltaico;
- dalle caratteristiche dei moduli: potenza nominale, coefficiente di temperatura, perdite per disaccoppiamento o mismatch;
- dalle caratteristiche del BOS (Balance Of System).

Il valore del BOS può essere stimato direttamente oppure come complemento all'unità del totale delle perdite, calcolate mediante la seguente formula:

$$\text{Totale perdite [\%]} = [1 - (1 - a - b) \times (1 - c - d) \times (1 - e) \times (1 - f)] + g$$

per i seguenti valori:

- a Perdite per riflessione.
- b Perdite per ombreggiamento.
- c Perdite per mismatching.
- d Perdite per effetto della temperatura.
- e Perdite nei circuiti in continua.
- f Perdite negli inverter.
- g Perdite nei circuiti in alternata.

Criterio di verifica elettrica

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli ($-10\text{ }^{\circ}\text{C}$) e dei valori massimi di lavoro degli stessi ($70\text{ }^{\circ}\text{C}$) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

TENSIONI MPPT

Tensione nel punto di massima potenza, V_m , a $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ maggiore o uguale alla Tensione MPPT minima ($V_{mppt\ min}$).

Tensione nel punto di massima potenza, V_m , a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ minore o uguale alla Tensione MPPT massima ($V_{mppt\ max}$).

I valori di MPPT rappresentano i valori minimo e massimo della finestra di tensione utile per la ricerca del punto di funzionamento alla massima potenza.

TENSIONE MASSIMA

Tensione di circuito aperto, V_{oc} , a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ minore o uguale alla tensione massima di ingresso dell'inverter.

TENSIONE MASSIMA MODULO

Tensione di circuito aperto, V_{oc} , a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ minore o uguale alla tensione massima di sistema del modulo.

CORRENTE MASSIMA

Corrente massima (corto circuito) generata, I_{sc} , minore o uguale alla corrente massima di ingresso dell'inverter.

DIMENSIONAMENTO

Dimensionamento compreso tra il 70 % e 120 %.

Per dimensionamento si intende il rapporto percentuale tra la potenza nominale dell'inverter e la potenza del generatore fotovoltaico a esso collegato (nel caso di sottoimpianti MPPT, il dimensionamento è verificato per il sottoimpianto MPPT nel suo insieme).

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Impianto *REGIONE CAMPANIA SANTA LUCIA 81*

L'impianto, denominato "REGIONE CAMPANIA PALAZZO SANTA LUCIA 81" sarà di tipo grid-connected, la tipologia di allaccio è: trifase in bassa tensione.

Avrà una potenza totale pari a **40.000 kW** e una produzione di energia annua pari a **58 503.58 kWh** (equivalente a **1 462.59 kWh/kW**), derivante da 160 moduli che occupano una superficie di 260.32 m², ed è composto da 1 generatore.

Scheda tecnica dell'impianto

Dati generali	
Committente	Regione Campania Santa Lucia 81
Indirizzo	Via Santa Lucia 81
CAP Comune (Provincia)	80100 NAPOLI (NA)
Latitudine	40°.49'.55" N
Longitudine	14°.14'.57" E
Altitudine	5.5 s.l.m.m.
Irradiazione solare annua sul piano orizzontale	1 644.83 kWh/m²
Coefficiente di ombreggiamento	1.00

Dati tecnici	
Superficie totale moduli	260.32 m²
Numero totale moduli	160
Numero totale inverter	2
Energia totale annua	58 503.58 kWh
Potenza totale	40.000 kW
Potenza fase L1	13.333 kW
Potenza fase L2	13.333 kW
Potenza fase L3	13.333 kW
Energia per kW	1 462.59 kWh/kW
Capacità di accumulo utile	-
BOS	80.00 %

Energia prodotta

L'energia totale annua prodotta dall'impianto è **58 503.58 kWh**.

Nel grafico si riporta l'energia prodotta mensilmente:

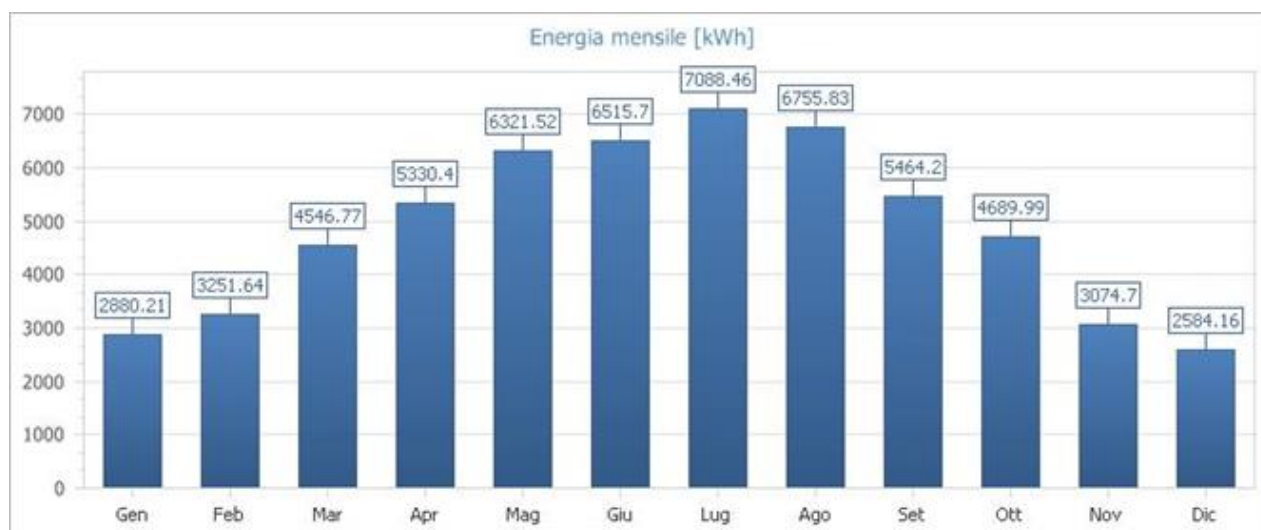


Fig. 3: Energia mensile prodotta dall'impianto

Specifiche degli altri componenti dell'impianto

Posizionamento dei moduli

Ciascuna delle file di moduli fotovoltaici risulterà sorretta da due profili trasversali in alluminio (di forma triangolare) i quali, a loro volta, sono vincolati al telaio della copertura piana sottostante per mezzo di opportuni tasselli chimici. Tutti i materiali impiegati saranno in alluminio ed in acciaio inox o zincato.

Cablaggio elettrico

Le sezioni dei cavi per i vari collegamenti sono tali da assicurare una durata di vita soddisfacente dei conduttori e degli isolamenti sottoposti agli effetti termici causati dal passaggio della corrente elettrica per periodi prolungati e in condizioni ordinarie di esercizio. Per i collegamenti tra i moduli fotovoltaici e i quadri di campo sono stati utilizzati cavi unipolari in gomma di sezione 4,0 mmq del tipo FG21M21. Per i collegamenti tra l'uscita degli inverter e il quadro c.a. di interfaccia sono stati utilizzati cavi unipolari adatti alla connessione in c.a.

Impianto di messa a terra

L'impianto fotovoltaico non aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura. L'abbattersi di scariche atmosferiche in prossimità dell'impianto può provocare il concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulmine con i circuiti dell'impianto fotovoltaico, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori uso i componenti tra cui, in particolare, gli inverter. I morsetti degli inverter risultano protetti internamente con varistori a pastiglia. Tuttavia, la notevole estensione dei collegamenti ha suggerito, in fase di progetto, di rinforzare tale protezione con l'inserzione di dispositivi SPD a varistore sulla sezione c.c. dell'impianto in prossimità del generatore fotovoltaico.

Protezioni

La protezione contro i contatti diretti è assicurata dall'utilizzo dei seguenti accorgimenti:- utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23);- utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi;- collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina esterna protettiva, idoneo per la tensione nominale utilizzata e alloggiato in condotto portacavi (canale o tubo a seconda del tratto) idoneo allo scopo. Alcuni brevi tratti di collegamento tra i moduli fotovoltaici non risultano alloggiati in tubi o canali. Questi collegamenti, tuttavia, essendo protetti dai moduli stessi, non sono soggetti a sollecitazioni meccaniche di alcun tipo, ne risultano ubicati in luoghi ove sussistano rischi di danneggiamento. La protezione contro i contatti indiretti (per la parte in CA) è, in questo caso, assicurata dal seguente accorgimento:- collegamento al conduttore di protezione PE di tutte le masse, ad eccezione degli involucri metallici delle apparecchiature di Classe II;- verifica, da eseguire in corso d'opera o in fase di collaudo, che i dispositivi di protezione inseriti nel quadro di distribuzione B.T. intervengano in caso di primo guasto verso terra con un ritardo massimo di 0,4 secondi, oppure che intervengano entro 5 secondi ma la tensione sulle masse in tale periodo non superi i 50 V. La protezione nei confronti dei contatti indiretti (per la parte in CC) è in questo caso assicurata dalle seguenti caratteristiche dei componenti e del circuito:- protezione differenziale $I_{dn} < 30 \text{ mA}$ - collegamento al conduttore PE delle carcasse metalliche. L'elevato numero di moduli fotovoltaici, posizionati sul terreno, suggerisce misure di protezione aggiuntive rispetto a quanto prescritto dalle norme CEI 64-8, le quali consistono nel collegamento equipotenziale di ogni struttura di fissaggio facente capo ad una stringa di moduli fotovoltaici.

Note

Il dispositivo di interfaccia deve provocare il distacco dell'intero sistema di generazione in caso di guasto sulla rete elettrica. Il riconoscimento di eventuali anomalie sulla rete avviene considerando come anormali le condizioni di funzionamento che fuoriescono da una determinata finestra di tensione e frequenza. La protezione offerta dal dispositivo di interfaccia impedisce, tra l'altro, che l'inverter continui a funzionare, con particolari configurazioni di carico, anche nel caso di black-out esterno. Questo fenomeno, detto funzionamento in isola, deve essere assolutamente evitato, soprattutto perché può tradursi in condizioni di pericolo per il personale addetto alla ricerca e alla riparazione dei guasti.



Generatore *Generatore sud*

Il generatore, denominato “Generatore sud” (esposto a sud), ha una potenza pari a **40.000 kW** e una produzione di energia annua pari a **58 503.58 kWh**, derivante da 160 moduli con una superficie totale dei moduli di 260.32 m².

Il generatore ha una connessione trifase.

Scheda tecnica

Dati generali	
Posizionamento dei moduli	Non complanare alle superfici
Struttura di sostegno	Fissa
Inclinazione dei moduli (Tilt)	32°
Orientazione dei moduli (Azimut)	15°
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli	1 827.57 kWh/m²
Numero superfici disponibili	1
Estensione totale disponibile	365.00 m²
Estensione totale utilizzata	345.62 m²
Potenza totale	40.000 kW
Energia totale annua	58 503.58 kWh

Modulo	
Marca – Modello	AXITEC - AC-250P/156-60S
Numero totale moduli	160
Superficie totale moduli	260.32 m²

Configurazione inverter		
MPPT	Numero di moduli	Stringhe per modulo
1	40	2 x 20
2	40	2 x 20

Inverter	
Marca – Modello	ABB - TRIO-20.0-TL-OUTD
Numero totale	2
Dimensionamento inverter (compreso tra 70 % e 120 %)	100.00 % (VERIFICATO)
Tipo fase	Trifase

Verifiche elettriche MPPT 1

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

TENSIONI MPPT	
V _m a 70 °C (501.73 V) maggiore di V _{mppt} min. (440.00 V)	VERIFICATO
V _m a -10 °C (701.32 V) minore di V _{mppt} max. (800.00 V)	VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA	
V _{oc} a -10 °C (843.32 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 000.00 V)	VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA MODULO	
V _{oc} a -10 °C (843.32 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V)	VERIFICATO

CORRENTE MASSIMA	
Corrente max. generata (17.42 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (25.00 A)	VERIFICATO

Verifiche elettriche MPPT 2

In corrispondenza dei valori minimi della temperatura di lavoro dei moduli (-10 °C) e dei valori massimi di lavoro degli stessi (70 °C) sono verificate le seguenti disuguaglianze:

TENSIONI MPPT	
V _m a 70 °C (501.73 V) maggiore di V _{mppt} min. (440.00 V)	VERIFICATO
V _m a -10 °C (701.32 V) minore di V _{mppt} max. (800.00 V)	VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA	
V _{oc} a -10 °C (843.32 V) inferiore alla tensione max. dell'ingresso MPPT (1 000.00 V)	VERIFICATO

TENSIONE MASSIMA MODULO	
V _{oc} a -10 °C (843.32 V) inferiore alla tensione max. di sistema del modulo (1 000.00 V)	VERIFICATO

CORRENTE MASSIMA	
Corrente max. generata (17.42 A) inferiore alla corrente max. dell'ingresso MPPT (25.00 A)	VERIFICATO

Schema elettrico

Il dispositivo di interfaccia è esterno ai convertitori ed è costituito da: Contattore

Per limitare l'immissione in rete di correnti con componenti continue è stato inserito un trasformatore di isolamento.

Cavi

				Risultati		
Descrizione	Designazione	Sezione (mm ²)	Lung. (m)	Corrente (A)	Portata (A)	Caduta di tensione (%)
Rete - Quadro generale	FG7R 0.6/1 kV	16.0	1.00	57.74	80.00	0.04
Quadro generale - Quadro fotovoltaico	FG16OM16	16.0	1.00	57.74	80.00	0.04
Quadro fotovoltaico - I 1	FG21M21	10.0	1.00	28.87	60.00	0.03
I 1 - MPPT 1		6.0	1.00	16.36	38.00	0.02
I 1 - Quadro di campo 1	FG21M21	6.0	1.00	16.36	54.00	0.02
Quadro di campo 1 - S 1	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
Quadro di campo 1 - S 2	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
I 1 - MPPT 2		6.0	1.00	16.36	38.00	0.02
I 1 - Quadro di campo 2	FG21M21	6.0	1.00	16.36	54.00	0.02
Quadro di campo 2 - S 3	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
Quadro di campo 2 - S 4	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
Quadro fotovoltaico - I 2	FG21M21	10.0	1.00	28.87	60.00	0.03
I 2 - MPPT 1		6.0	1.00	16.36	38.00	0.02
I 2 - Quadro di campo 3	FG21M21	6.0	1.00	16.36	54.00	0.02
Quadro di campo 3 - S 5	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
Quadro di campo 3 - S 6	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
I 2 - MPPT 2		6.0	1.00	16.36	38.00	0.02
I 2 - Quadro di campo 4	FG21M21	6.0	1.00	16.36	54.00	0.02
Quadro di campo 4 - S 7	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01
Quadro di campo 4 - S 8	FG21M21	6.0	1.00	8.18	54.00	0.01

Quadri

Quadro generale	
SPD uscita presente	
<i>Protezione sugli ingressi</i>	
Ingresso	Dispositivo
Quadro fotovoltaico	Interruttore magnetotermico

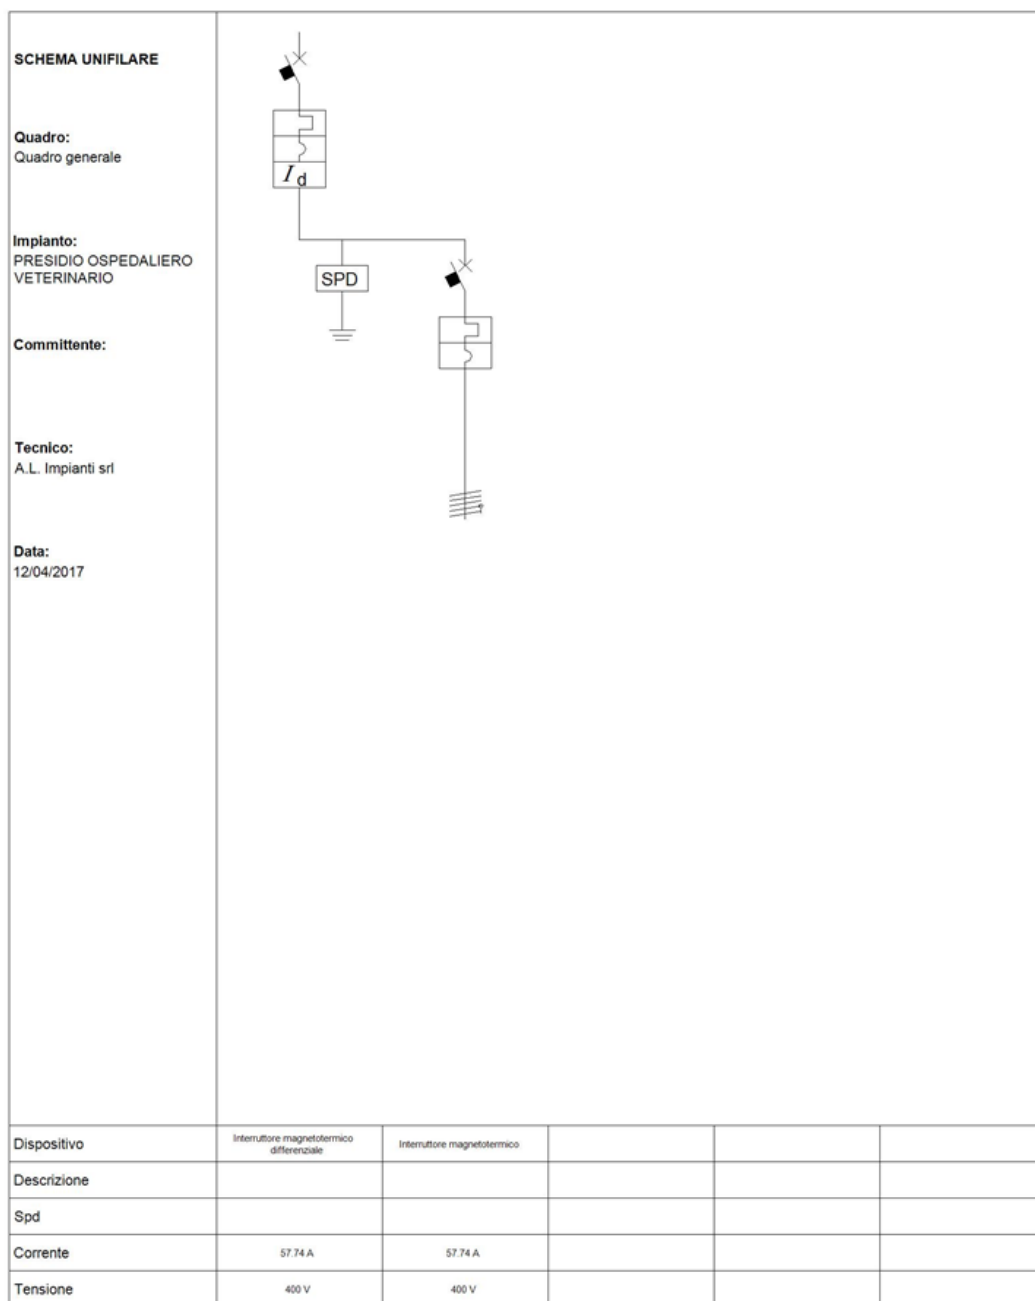


Fig. 5: Schema unifilare quadro "Quadro generale"

Quadro fotovoltaico	
SPD uscita presente	
Protezione sugli ingressi	
Ingresso	Dispositivo
I 1	Interruttore automatico
I 2	Interruttore automatico

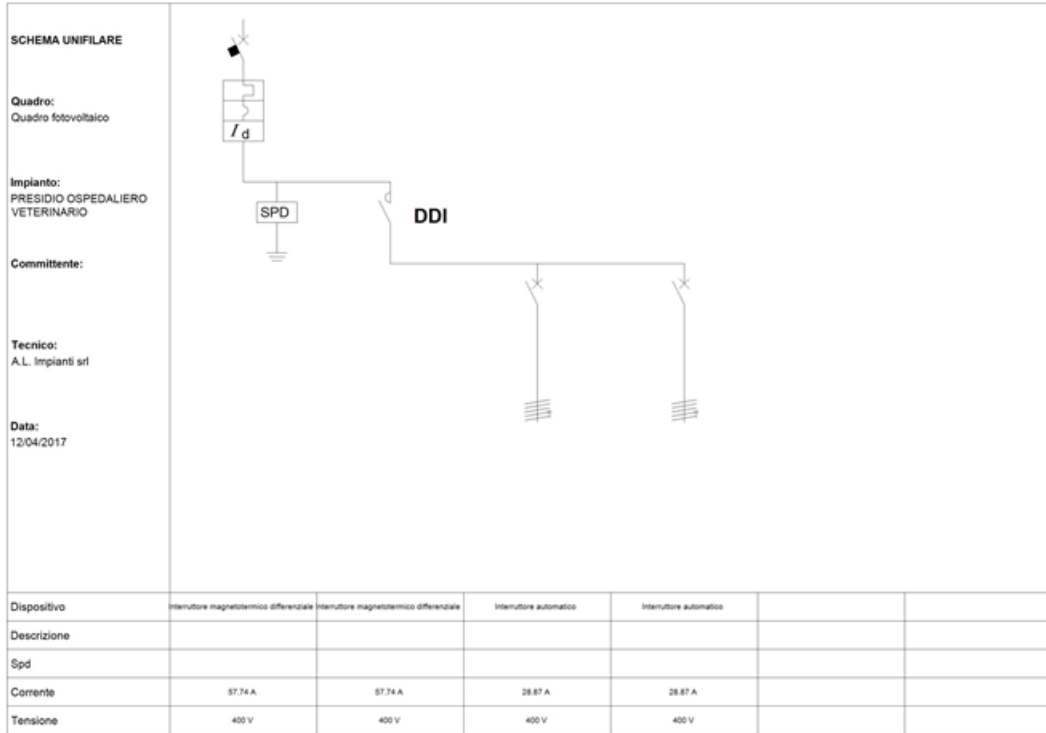


Fig. 6: Schema unifilare quadro "Quadro fotovoltaico"

Quadro di campo 1
<i>Protezione in uscita: Sezionatore</i>
SPD uscita presente
<i>Protezione sugli ingressi</i>
Ingresso S 1: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente
Ingresso S 2: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente

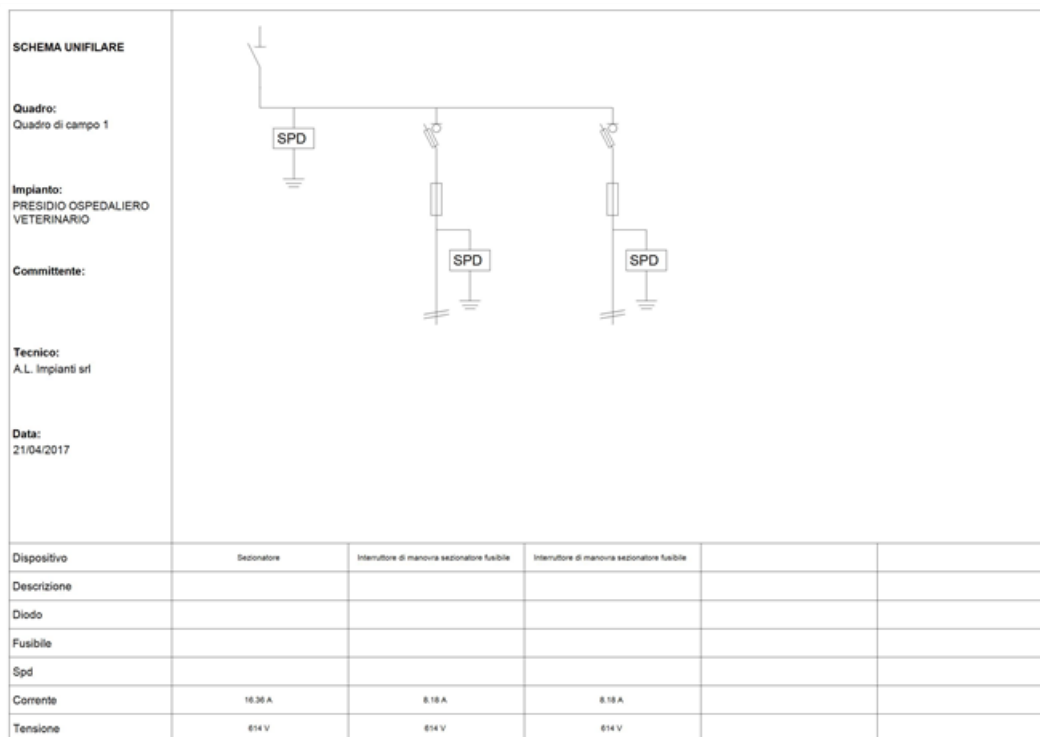


Fig. 7: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 1"

Quadro di campo 2
<i>Protezione in uscita: Sezionatore</i>
SPD uscita presente
<i>Protezione sugli ingressi</i>
Ingresso S 3: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente
Ingresso S 4: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente

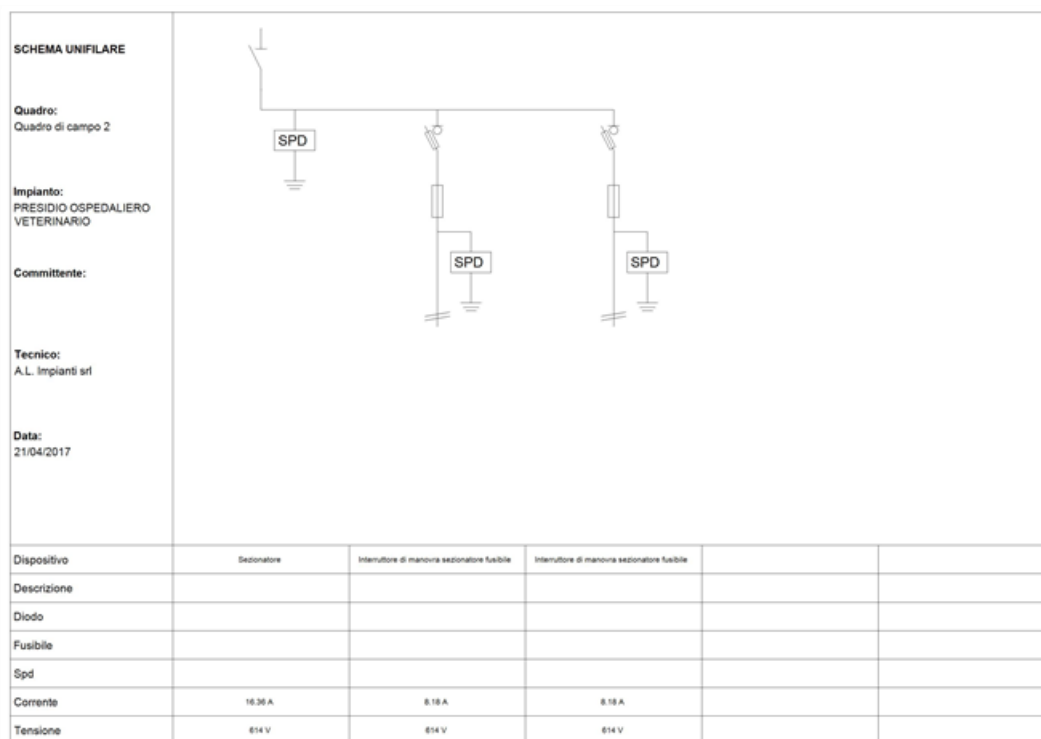


Fig. 8: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 2"

Quadro di campo 3
<i>Protezione in uscita: Sezionatore</i>
SPD uscita presente
<i>Protezione sugli ingressi</i>
Ingresso S 5: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente
Ingresso S 6: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente

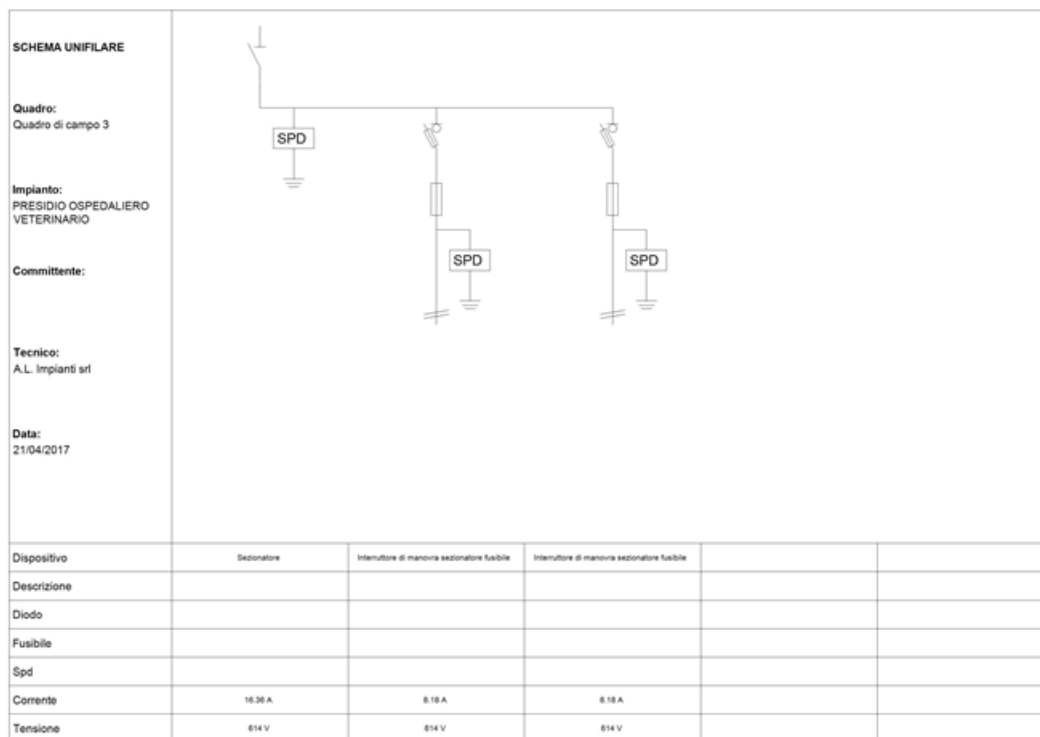


Fig. 9: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 3"

Quadro di campo 4
<i>Protezione in uscita: Sezionatore</i>
SPD uscita presente
<i>Protezione sugli ingressi</i>
Ingresso S 7: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente
Ingresso S 8: Interruttore di manovra sezionatore fusibile
Fusibile presente
SPD presente

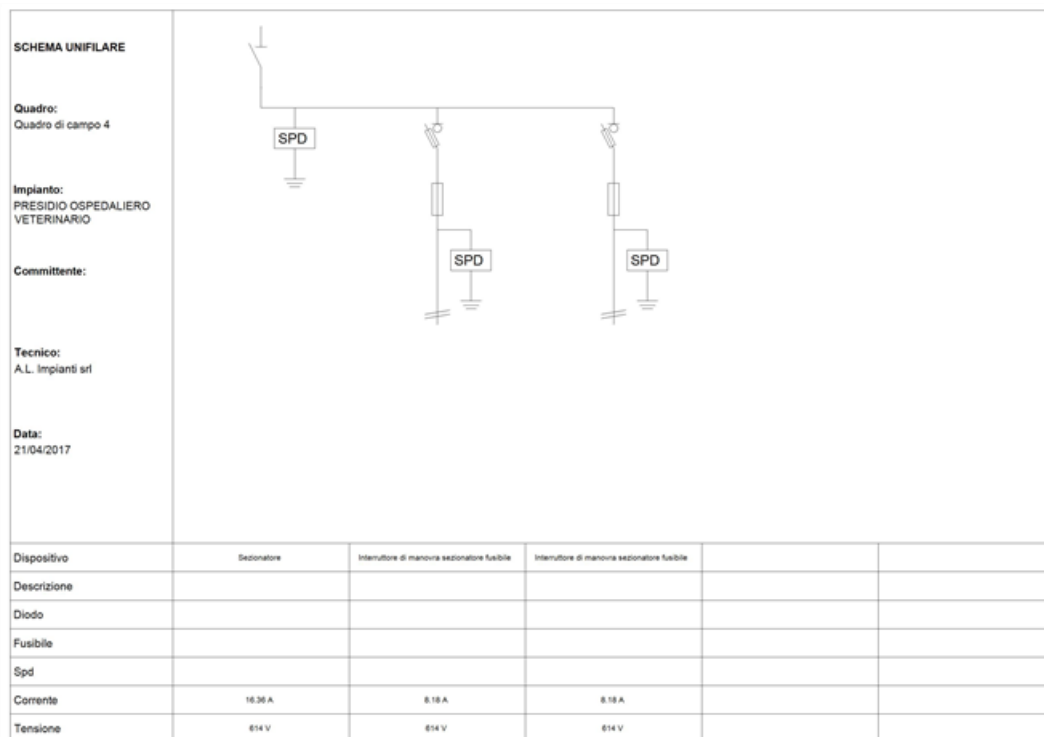


Fig. 10: Schema unifilare quadro "Quadro di campo 4"

Schema unifilare

Il disegno successivo riporta lo schema unifilare dell'impianto, in cui sono messi in evidenza i sottosistemi e le apparecchiature che ne fanno parte.

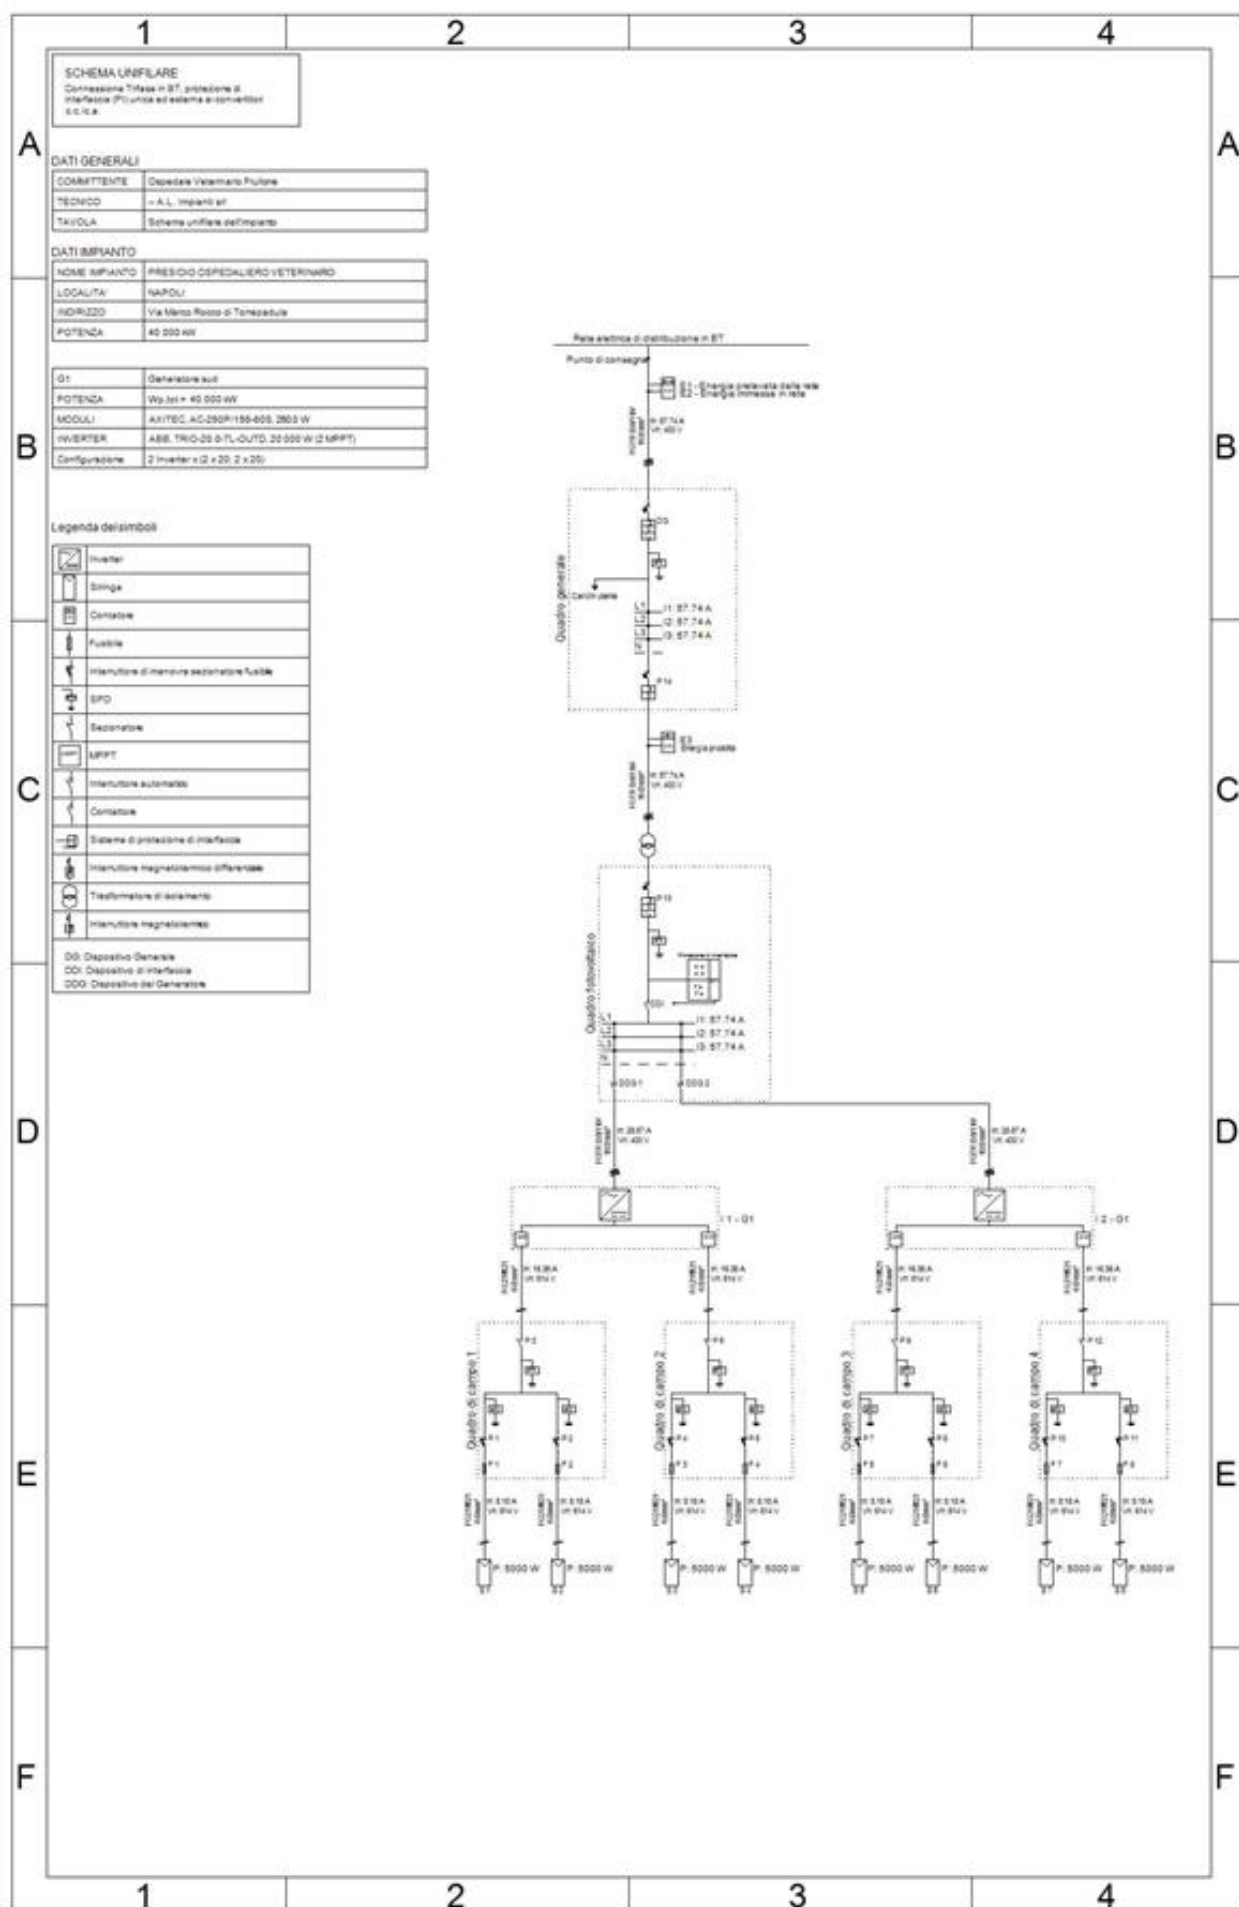


Fig. 11: Schema elettrico unifilare dell'impianto

Riepilogo potenze per fase			
Generatore / sottoimpianto	L1	L2	L3
Generatore sud	13.333 kW	13.333 kW	13.333 kW
Totale	13.333 kW	13.333 kW	13.333 kW

La differenza fra la potenza installata sulla fase con più generazione e quella con meno generazione risulta pari a: **0.000 kW**.

NORMATIVA

Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Si applicano inoltre i documenti tecnici emanati dai gestori di rete riportanti disposizioni applicative per la connessione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e le prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVFF.

Leggi e decreti

Normativa generale

Decreto Legislativo n. 504 del 26-10-1995, aggiornato 1-06-2007: Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Decreto Legislativo n. 387 del 29-12-2003: attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Legge n. 239 del 23-08-2004: riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

Decreto Legislativo n. 192 del 19-08-2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Decreto Legislativo n. 311 del 29-12-2006: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Decreto Legislativo n. 115 del 30-05-2008: attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Decreto Legislativo n. 56 del 29-03-2010: modifiche e integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115.

Decreto del presidente della repubblica n. 59 del 02-04-2009: regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Decreto Legislativo n. 26 del 2-02-2007: attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Decreto Legge n. 73 del 18-06-2007: testo coordinato del Decreto Legge 18 giugno 2007, n. 73.

Decreto 2-03-2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Legge n. 99 del 23 luglio 2009: disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Legge 13 Agosto 2010, n. 129 (GU n. 192 del 18-8-2010): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. (Art. 1-septies - Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83: misure urgenti per la crescita del Paese.

Legge 11 agosto 2014, n. 116: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (GU Serie Generale n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

Sicurezza

D.Lgs. 81/2008: (testo unico della sicurezza): misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e succ. mod. e int.

DM 37/2008: sicurezza degli impianti elettrici all'interno degli edifici.

Ministero dell'interno

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - DCPREV, prot.5158 - Edizione 2012.

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Nota DCPREV, prot.1324 - Edizione 2012.

"Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" - Chiarimenti alla Nota DCPREV, prot.1324 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici – Edizione 2012".

Secondo Conto Energia

Decreto 19-02-2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Legge n. 244 del 24-12-2007 (Legge finanziaria 2008): disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Decreto Attuativo 18-12-2008 - Finanziaria 2008

DM 02/03/2009: disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Terzo Conto Energia

Decreto 6 agosto 2010: incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Quarto Conto Energia

Decreto 5 maggio 2011: incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Quinto Conto Energia

Decreto 5 luglio 2012: attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Deliberazione 12 luglio 2012 292/2012/R/EFR: determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012.

Norme Tecniche

Normativa fotovoltaica

CEI 82-25 Edizione 09-2010: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.

CEI 82-25; V2 Edizione 10-2012: guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa Tensione.

CEI EN 60904-1(CEI 82-1): dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente.

CEI EN 60904-2 (CEI 82-2): dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento.

CEI EN 60904-3 (CEI 82-3): dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento.

CEI EN 61215 (CEI 82-8): moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo.

CEI EN 61646 (82-12): moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo.

CEI EN 61724 (CEI 82-15): rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati.

CEI EN 61730-1 (CEI 82-27): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione.

CEI EN 61730-2 (CEI 82-28): qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove.

CEI EN 62108 (82-30): moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo.

CEI EN 62093 (CEI 82-24): componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali.

CEI EN 50380 (CEI 82-22): fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici.

CEI EN 50521 (CEI 82-31): connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove.

CEI EN 50524 (CEI 82-34): fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici.

CEI EN 50530 (CEI 82-35): rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica.

EN 62446 (CEI 82-38): grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection.

CEI 20-91: cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e 1 500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.

UNI 8477: energia solare – Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia – Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.

UNI 10349: riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici.

UNI/TR 11328-1:2009: "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell'energia raggiante ricevuta".

Altra Normativa sugli impianti elettrici

CEI 0-2: guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici.

CEI 0-16: regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 0-21: regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

CEI 11-20: impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria.

CEI EN 50438 (CT 311-1): prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione.

CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua.

CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata

CEI EN 60439 (CEI 17-13): apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).

CEI EN 60445 (CEI 16-2): principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico.

CEI EN 60529 (CEI 70-1): gradi di protezione degli involucri (codice IP).

CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni.

CEI EN 61000-3-2 (CEI 110-31): compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso " = 16 A per fase).

CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2).

CEI EN 62053-23 (CEI 13-45): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3).

CEI EN 50470-1 (CEI 13-52): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C).

CEI EN 50470-3 (CEI 13-54): apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C).

CEI EN 62305 (CEI 81-10): protezione contro i fulmini.

CEI 81-3: valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato.

CEI 20-19: cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

CEI 20-20: cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V.

CEI 13-4: sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica.

CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008: requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Delibere AEEG

Connessione

Delibera ARG/ELT n. 33-08: condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale superiore ad 1 kV.

Deliberazione 84/2012/R/EEL: interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Deliberazione 344/2012/R/EEL: approvazione della modifica all'allegato A70 e dell'allegato A72 al codice di rete. modifica della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 8 marzo 2012, 84/2012/R/EEL.

Ritiro dedicato

Delibera ARG/ELT n. 280-07: modalità e condizioni tecnico-economiche per il ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387-03, e del comma 41 della legge 23 agosto 2004, n. 239-04.

Delibera 343/2012/R/EFR: definizione delle modalità per il ritiro, da parte del gestore dei servizi energetici S.p.A. - GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse

onnicomprehensive. definizione delle modalità di copertura delle risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi previsti dai medesimi decreti interministeriali.

Servizio di misura

Delibera ARG/ELT n. 88-07: disposizioni in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti di generazione.

Deliberazione ARG/ELT 199-11: disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione.

Tariffe

Delibera 111-06: condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

TIV: allegato A - Deliberazione 19 luglio 2012 301/2012/R/EEL (valido dal 01-01-2014). Aggiornamento del testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.

TIT: allegato A Delibera n. 199-11 (2012-2015). Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. (Versione modificata dalle deliberazioni: 157/2012/R/EEL, 288/2012/R/EEL, 343/2012/R/EFR, 576/2012/R/EEL, 581/2012/R/COM, 40/2013/R/EEL, 304/2013/R/EEL, 467/2013/R/COM e 607/2013/R/EEL, 152/2014/R/EEL)

TIC: allegato C Delibera 199-11 (2012-2015). Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione. (Versione modificata dalle deliberazioni: 294/2012/R/EEL, 565/2012/R/EEL, 203/2013/R/COM e 607/2013/R/EEL).

Delibera ARG/ELT 107-09: approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con (modifiche alla deliberazione n. 111/06).

TIS: allegato A Delibera ARG/ELT 107-09 (valido fino al 31-12-2013). Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement).

TIS: allegato A Delibera ARG/ELT 107-09 (valido dal 01-01-2014). Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (Settlement).

Deliberazione 27 dicembre 2013 636/2013/R/EEL: aggiornamento, per l'anno 2014, dei corrispettivi di dispacciamento.

Delibera 26 giugno 2014 311/2014/R/COM: Il presente provvedimento prevede l'aggiornamento, a decorrere dal 1 luglio 2014, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e di ulteriori componenti tariffarie relativamente ai settori dell'energia elettrica e del gas

Delibera 26 giugno 2014 312/2014/R/EEL: Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 luglio - 30 settembre 2014, le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela e modifica l'articolo 27 del TIV con riferimento alle modalità e alle tempistiche di comunicazione delle rettifiche ai dati di perequazione

TICA

Delibera ARG/ELT n. 99-08 TICA: testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA).

Deliberazione ARG/ELT 124/10: Istituzione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (GAUDI) e razionalizzazione dei flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel settore della produzione di energia elettrica.

Deliberazione ARG/ELT n. 181-10: attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

TISP

Delibera ARG/ELT n. 188-05: definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 28 luglio 2005 con modifiche e integrazioni introdotte con le delibere n. 40/06, n. 260/06, 90/07, ARG/ELT 74/08 e ARG/ELT 1/09.

Delibera ARG/ELT n. 260-06: modificazione ed integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005, n. 188/05 in materia di misura dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

TISP - Delibera ARG/ELT n. 74-08: testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto.

Delibera ARG/ELT n.1-09: attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto.

TISP 2013 Deliberazione n. 570/2012/R/EFER - Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l'anno 2013.

TISP 2014 - Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/EEL: testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con integrazioni e modifiche apportate con deliberazioni 578/2013/R/EEL e 614/2013/R/EEL.

488/2013/R/EFER: scambio sul posto: aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

TEP

Delibera EEN 3/08: aggiornamento del fattore di conversione dei kWh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

TIQE

Deliberazione - ARG/ELT 198-11: testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.

Agenzia delle Entrate

Circolare n. 46/E del 19/07/2007: articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

Circolare n. 66 del 06/12/2007: tariffa incentivante art. 7, c. 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 - Precisazione.

Risoluzione n. 21/E del 28/01/2008: istanza di Interpello – Aliquota Iva applicabile alle prestazioni di servizio energia - nn. 103) e 122) della Tabella A, Parte terza, d.P.R. 26/10/1972, n. 633 - Alfa S.p.A.

Risoluzione n. 22/E del 28/01/2008: istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29 dicembre 2003.

Risoluzione n. 61/E del 22/02/2008: trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Circolare n. 38/E del 11/04/2008: articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d'imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate.

Risoluzione n. 13/E del 20/01/2009: istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917.

Risoluzione n. 20/E del 27/01/2009: interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 , DM 2 febbraio 2007.

Circolare del 06/07/2009 n. 32/E: imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

Risoluzione del 25/08/2010 n. 88/E: interpello - Gestore Servizi Energetici - GSE - articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Risoluzione del 04/04/2012 n. 32/E: trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell'ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza.

Risoluzione del 10/08/2012 n. 84/E :interpello - Art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n.600 (Impianti FTV su REGIONE CAMPANIA PALAZZO SANTA LUCIA 81 - Relazione tecnica - Pag. 28

Condomini).

Risoluzione del 06/12/2012: interpello - Gestore Servizi Energetici - GSE - Fiscalità V Conto Energia.

Risoluzione del 02/04/2013 n. 22/E: applicabilità della detrazione fiscale del 36 per cento, prevista dall'art. 16-bis del TUIR, alle spese di acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica.

Circolare del 19/12/2013 n. 36/E: Impianti fotovoltaici – Profili catastali e aspetti fiscali.

Agenzia del Territorio

Risoluzione n. 3/2008: accertamento delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici.

Nota Prot. n. 31892 - Accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

GSE

SSP

Disposizioni Tecniche di Funzionamento

Modalità e condizioni tecnico-operative per il Servizio di Scambio sul Posto (aggiornato al 31 marzo 2012)

Ritiro dedicato

Prezzi medi mensili per fascia oraria e zona di mercato.

Prezzi minimi garantiti.

V Conto Energia

Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico - Agosto 2012

Catalogo impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative - Agosto 2012

Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti - 7 agosto 2012

Bando pubblico per l'iscrizione al Registro degli impianti fotovoltaici

Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta di iscrizione al Registro - 20 agosto 2012

Guida all'utilizzo dell'applicazione web FTV - SR - 27 agosto 2012

Chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni/Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti - 6 settembre 2012

Conto Energia

Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti - IV Conto Energia Rev. 3, giugno 2012.

Catalogo impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative - IV Conto Energia, aprile 2012.

Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico - IV Conto Energia, Agosto 2011.

Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi - IV Conto Energia.

Regole tecniche per l'iscrizione al registro per i grandi impianti - IV Conto Energia Rev. 1, luglio 2011.

Manuale utente sito Web Applicazione Fotovoltaico - Rev. 3.1, febbraio 2011.

Guida alla richiesta degli incentivi per gli impianti fotovoltaici - III Conto Energia Ed. n. 1, gennaio 2011.

Regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti - III Conto Energia, gennaio 2011.

Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi per il fotovoltaico - III Conto Energia.

TERNA

Gestione transitoria dei flussi informativi per GAUDÌ.

GAUDÌ - Gestione anagrafica unica degli impianti e delle unità di produzione.

FAQ GAUDÌ

Requisiti minimi per la connessione e l'esercizio in parallelo con la rete AT (Allegato A.68).

Criteri di connessione degli impianti di produzione al sistema di difesa di Terna (Allegato A.69).

Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita (Allegato A.70).

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

DEFINIZIONI

Definizioni - Rete Elettrica

Distributore

Persona fisica o giuridica responsabile dello svolgimento di attività e procedure che determinano il funzionamento e la pianificazione della rete elettrica di distribuzione di cui è proprietaria.

Rete del distributore

Rete elettrica di distribuzione AT, MT e BT alla quale possono collegarsi gli utenti.

Rete BT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 50 V fino a 1.000 V compreso in c.a.

Rete MT del distributore

Rete a tensione nominale superiore a 1.000 V in c.a. fino a 30.000 V compreso.

Utente

Soggetto che utilizza la rete del distributore per cedere o acquistare energia elettrica.

Gestore di rete

Il Gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l'impianto (Deliberazione dell'AEEG n. 28/06).

Gestore Contraente

Il Gestore Contraente è l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico (Deliberazione dell'AEEG n. 28/06).

Definizioni - Impianto Fotovoltaico

Angolo di inclinazione (o di Tilt)

Angolo di inclinazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al piano orizzontale (da IEC/TS 61836).

Angolo di orientazione (o di azimut)

L'angolo di orientazione del piano del dispositivo fotovoltaico rispetto al meridiano corrispondente. In pratica, esso misura lo scostamento del piano rispetto all'orientazione verso SUD (per i siti nell'emisfero terrestre settentrionale) o verso NORD (per i siti nell'emisfero meridionale). Valori positivi dell'angolo di azimut indicano un orientamento verso ovest e valori negativi indicano un orientamento verso est (CEI EN 61194).

BOS (Balance Of System o Resto del sistema)

Insieme di tutti i componenti di un impianto fotovoltaico, esclusi i moduli fotovoltaici.

Generatore o Campo fotovoltaico

Insieme di tutte le schiere di moduli fotovoltaici in un sistema dato (CEI EN 61277).

Cella fotovoltaica

Dispositivo fotovoltaico fondamentale che genera elettricità quando viene esposto alla radiazione solare (CEI EN 60904-3). Si tratta sostanzialmente di un diodo con grande superficie di giunzione, che esposto alla radiazione solare si comporta come un generatore di corrente, di valore proporzionale alla radiazione incidente su di esso.

Condizioni di Prova Standard (STC)

Comprendono le seguenti condizioni di prova normalizzate (CEI EN 60904-3):

– Temperatura di cella: $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$.

– Irraggiamento: 1000 W/m^2 , con distribuzione spettrale di riferimento (massa d'aria AM 1,5).

Condizioni nominali

Sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI 82- 25 e successivi aggiornamenti.

Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi o costo indicativo cumulato degli incentivi

Sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell'energia elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell'ulteriore costo generato dal presente decreto:

i) viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino all'entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;

ii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell'anno precedente a quello in corso;

iii) la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti.

Data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico

Data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in GAUDÌ.

Dispositivo del generatore

Dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore dell'impianto di produzione (CEI 11-20).

Dispositivo di interfaccia

Dispositivo installato nel punto di collegamento della rete di utente in isola alla restante parte di rete del produttore, sul quale agiscono le protezioni d'interfaccia (CEI 11-20); esso separa l'impianto di produzione dalla rete di utente non in isola e quindi dalla rete del Distributore; esso comprende un organo di interruzione, sul quale agisce la protezione di interfaccia.

Dispositivo generale

Dispositivo installato all'origine della rete del produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete pubblica (CEI 11-20).

Effetto fotovoltaico

Fenomeno di conversione diretta della radiazione elettromagnetica (generalmente nel campo della luce visibile e, in particolare, della radiazione solare) in energia elettrica mediante formazione di coppie elettrone-lacuna all'interno di semiconduttori, le quali determinano la creazione di una differenza di potenziale e la conseguente circolazione di corrente se collegate ad un circuito esterno.

Efficienza nominale di un generatore fotovoltaico

Rapporto fra la potenza nominale del generatore e l'irraggiamento solare incidente sull'area totale dei moduli, in STC; detta efficienza può essere approssimativamente ottenuta mediante rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in kWp) e la relativa superficie (espressa in m²), intesa come somma dell'area dei moduli.

Efficienza nominale di un modulo fotovoltaico

Rapporto fra la potenza nominale del modulo fotovoltaico e il prodotto dell'irraggiamento solare standard (1000 W/m²) per la superficie complessiva del modulo, inclusa la sua cornice.

Efficienza operativa media di un generatore fotovoltaico

Rapporto tra l'energia elettrica prodotta in c.c. dal generatore fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

Efficienza operativa media di un impianto fotovoltaico

Rapporto tra l'energia elettrica prodotta in c.a. dall'impianto fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo.

Energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico

L'energia elettrica (espressa in kWh) misurata all'uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.

Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (o Inverter)

Apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico.

Impianto (o Sistema) fotovoltaico

Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l'effetto fotovoltaico; esso è composto dall'insieme di moduli fotovoltaici (Campo fotovoltaico) e dagli altri componenti (BOS), tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.

Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore

Impianto fotovoltaico in grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato alla rete del distributore.

Impianto fotovoltaico a concentrazione

Un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25.

Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate.

Impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica

Impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

Impianto fotovoltaico realizzato su un edificio

Impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo specifiche modalità individuate.

Impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE

A prescindere dall'origine delle materie prime impiegate, sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico

Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. per i moduli fotovoltaici è stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici; c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici; d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all'interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e/o la specialità.

2. Per i gruppi di conversione è stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.

Impianto - Serra fotovoltaica

Struttura, di altezza minima dal suolo pari a 2 metri, nella quale i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di un manufatto adibito, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili;

Impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra

Impianto per il quale i moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, per le quali si applicano le definizioni di cui all'articolo 20 del DM 6 agosto 2010.

Inseguitore della massima potenza (MPPT)

Dispositivo di comando dell'inverter tale da far operare il generatore fotovoltaico nel punto di massima potenza. Esso può essere realizzato anche con un convertitore statico separato dall'inverter, specie negli impianti non collegati ad un sistema in c.a.

Energia radiante

Energia emessa, trasportata o ricevuta in forma di onde elettromagnetiche.

Irradiazione

Rapporto tra l'energia radiante che incide su una superficie e l'area della medesima superficie.

Irraggiamento solare

Intensità della radiazione elettromagnetica solare incidente su una superficie di area unitaria. Tale intensità è pari all'integrale della potenza associata a ciascun valore di frequenza dello spettro solare (CEI EN 60904-3).

Modulo fotovoltaico

Il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette dall'ambiente circostante (CEI EN 60904-3).

Modulo fotovoltaico in c.a.

Modulo fotovoltaico con inverter integrato; la sua uscita è solo in corrente alternata: non è possibile l'accesso alla parte in continua (IEC 60364-7-712).

Pannello fotovoltaico

Gruppo di moduli fissati insieme, preassemblati e cablati, destinati a fungere da unità installabili (CEI EN 61277).

Perdite per mismatch (o per disaccoppiamento)

Differenza fra la potenza totale dei dispositivi fotovoltaici connessi in serie o in parallelo e la somma delle potenze di ciascun dispositivo, misurate separatamente nelle stesse condizioni. Deriva dalla differenza fra le caratteristiche tensione corrente dei singoli dispositivi e viene misurata in W o in percentuale rispetto alla somma delle potenze (da IEC/TS 61836).

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un generatore fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp), determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate in Condizioni di Prova Standard (STC).

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un impianto fotovoltaico

Per prassi consolidata, coincide con la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del suo generatore fotovoltaico.

Potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) di un modulo fotovoltaico

Potenza elettrica (espressa in Wp) del modulo, misurata in Condizioni di Prova Standard (STC).

Potenza effettiva di un generatore fotovoltaico

Potenza di picco del generatore fotovoltaico (espressa in Wp), misurata ai morsetti in corrente continua dello stesso e riportata alle Condizioni di Prova Standard (STC) secondo definite procedure (CEI EN 61829).

Potenza prodotta da un impianto fotovoltaico

Potenza di un impianto fotovoltaico (espressa in kW) misurata all'uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche e/o immessa nella rete del distributore.

Potenziamento

Intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza

nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera l). L'energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell'impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8.

Produzione netta di un impianto

Produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica.

Produzione lorda di un impianto

Per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica; per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica.

Produzione netta aggiuntiva di un impianto

Aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato.

Punto di connessione

Punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni.

Radiazione solare

Integrale dell'irraggiamento solare (espresso in kWh/m²), su un periodo di tempo specificato (CEI EN 60904-3).

Rifacimento totale

Intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

Servizio di scambio sul posto

Servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezioni

"....l'impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:

- a) all'impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
- b) ciascuna sezione dell'impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
- c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l'acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
- d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
- e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile....." (ARG-elt 161/08).

Soggetto responsabile

Il soggetto responsabile è la persona fisica o giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Sottosistema fotovoltaico

Parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.

Stringa fotovoltaica

Insieme di moduli fotovoltaici collegati elettricamente in serie per ottenere la tensione d'uscita desiderata.

Temperatura nominale di lavoro di una cella fotovoltaica (NOCT)

Temperatura media di equilibrio di una cella solare all'interno di un modulo posto in particolari condizioni ambientali (irraggiamento: 800 W/m², temperatura ambiente: 20 °C, velocità del vento: 1 m/s), elettricamente a circuito aperto ed installato su un telaio in modo tale che a mezzogiorno solare i raggi incidano normalmente sulla sua superficie esposta (CEI EN 60904-3).

Articolo 2, comma 2 (D. Lgs. n° 79 del 16-03-99)

Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Art. 9, comma 1 (D. Lgs. n°79 del 16-03-99) L'attività di distribuzione

Le imprese distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Definizione di Edificio: "...un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti". (D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, articolo 2).

Definizione di Ente locale: ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si intendono per enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di comuni. Le norme sugli Enti Locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano Enti Locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali. La legge 99/09 ha esteso anche alle Regioni, a partire dal 15/08/09, tale disposizione.

SCHEDE TECNICHE MODULI

Modulo **M.0614**

DATI GENERALI

Marca	AXITEC
Modello	AC-250P/156-60S
Tipo materiale	Si policristallino
Prezzo [€]	0.00

CARATTERISTICHE ELETTRICHE IN CONDIZIONI STC

Potenza di picco [W]	250.0 W
Im [A]	8.18
Isc [A]	8.71
Efficienza [%]	15.37
Vm [V]	30.70
Voc [V]	37.80

ALTRE CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Coeff. Termico Voc [%/°C]	-0.3300
Coeff. Termico Isc [%/°C]	0.060
NOCT [°C]	45.0
Vmax [V]	1 000.00

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Lunghezza [mm]	1 640.00
Larghezza [mm]	992.00
Superficie [m ²]	1.627
Spessore [mm]	40.00
Peso [kg]	19.50
Numero celle	60

NOTE

Note



AC-250P/156-60S
AC-255P/156-60S
AC-260P/156-60S
AC-265P/156-60S
AC-270P/156-60S

www.axitecsolar.com

AXITEC
high quality german solar brand

AXIpower

Moduli fotovoltaici 60 celle policristalline
Moduli fotovoltaici ad alto rendimento

I vantaggi:

- 12** 12 anni di garanzia del produttore
- A-Max** Massima potenza del modulo attraverso tecnologie selezionate e materiali testati
- +** Tolleranza di rendimento positiva garantita di 0-5 Wp mediante misurazione singola
- 5400 Pa** Carico massimo di neve 5400 Pa
- 100%** 100% Test Elettroluminescenza
- Soft Grip** Massima stabilità attraverso il telaio di alluminio AXITEC soft grip
- IP 67** Scatola di connessione, di alta qualità e connettore



Esclusiva garanzia lineare AXITEC di massimo rendimento!

- 15 anni di garanzia del produttore sul 90% del rendimento nominale
- 25 anni di garanzia del produttore sul 85% del rendimento nominale



AXIpower

AC-250P/156-60S
AC-255P/156-60S
AC-260P/156-60S
AC-265P/156-60S
AC-270P/156-60S

Distribuito da:

www.axitecsolar.com

AXITEC
high quality german solar brand



Caratteristiche elettriche (in condizioni standard di collaudo (STC) Irraggiamento 1000 Watt/m² spettro AM 1,5 con temperatura della cella 25°C)

Tipo	Potenza nominale P _{mp}	Tensione nominale U _{mp}	Corrente nominale I _{mp}	Corrente di cortocircuito I _{sc}	Tensione a vuoto U _{oc}	Tasso di rendimento
AC-250P/156-60S	250 Wp	30,70 V	8,16 A	8,71 A	37,80 V	15,97 %
AC-255P/156-60S	255 Wp	30,80 V	8,30 A	8,84 A	37,92 V	15,97 %
AC-260P/156-60S	260 Wp	30,92 V	8,43 A	9,01 A	38,00 V	15,98 %
AC-265P/156-60S	265 Wp	30,98 V	8,60 A	9,20 A	38,16 V	16,00 %
AC-270P/156-60S	270 Wp	31,12 V	8,71 A	9,25 A	38,21 V	16,00 %

Struttura


Lato anteriore	Vetro bianco temprato a bassa riflessione da 3,2 mm
Cella	60 celle policristalline di elevata efficienza 156 x 156 mm (6")
Lato posteriore	Fellaccia multipla
Telaio	Telaio di alluminio argento anodizzato da 40 mm

Caratteristiche meccaniche

L x P x A	1640 x 992 x 40 mm
Peso	18,5 kg con telaio

Collegamento

Scatola di collegamento	Classe di protezione IP67 (3 diodi bypass)
Linea	Circa 1,1 m, 4 mm ²
Sistema di connessione	Connettore IP67

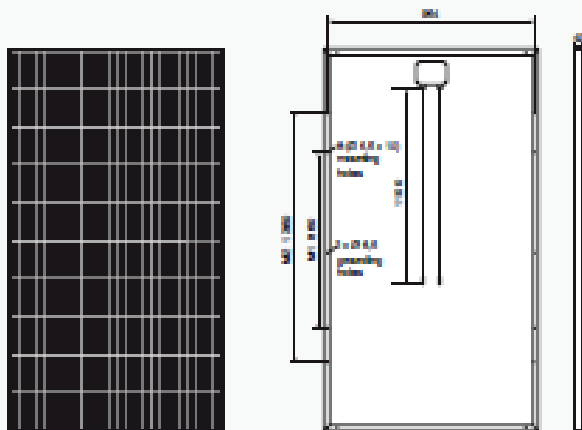

Tutte le misure in mm

Valori limite

Tensione di sistema	1000 VDC
NOCT (nominal operating cell temperature)*	45°C ±2K
Carico massimo	5400 Nm ²
Alimentazione inversa IR	16,0 A
Temperatura di esercizio consentita	-40°C fino a +60°C

(Al modulo non devono essere applicate tensioni esterne maggiori di U_{oc}.)

* NOCT, intensità di radiazione 800 W/m², AM 1,5; velocità del vento 1 m/s; Temperatura 20°C

Coefficienti di temperatura

Tensione U _{oc}	-0,50 %/K
Corrente I _{sc}	0,04 %/K
Potenza P _{mp}	-0,42 %/K

Luce debole (Esempio per AC-260P/156-60S)

Curva caratteristica	Corrente	Tensione
200 W/m ²	1,70 A	30,10 V
400 W/m ²	3,42 A	30,15 V
600 W/m ²	5,41 A	30,52 V
800 W/m ²	6,82 A	30,86 V
1000 W/m ²	8,43 A	30,92 V

Imballaggio

Numero di moduli per pallet	55 pz.
Numero di moduli per container 110	700 pz.

Da riserva di modifiche tecniche senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

Tolleranza di misurazione: +/- 3%

SCHEDA TECNICHE INVERTER

Inverter **I.0016**

DATI GENERALI

Marca	ABB
Modello	TRIO-20.0-TL-OUTD
Tipo fase	Trifase
Prezzo [€]	0.00

INGRESSI MPPT

N	VMppt min [V]	VMppt max [V]	V max [V]	I max [A]
1	440.00	800.00	1 000.00	25.00
2	440.00	800.00	1 000.00	25.00

Max pot. FV [W] 20 750

PARAMETRI ELETTRICI IN USCITA

Potenza nominale [W]	20 000
Tensione nominale [V]	400
Rendimento max [%]	98.20
Distorsione corrente [%]	3
Frequenza [Hz]	50
Rendimento europeo [%]	98.00

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni LxPxH [mm]	1061x702x292
Peso [kg]	70.00

NOTE

Note

Inverter solari

Inverter di stringa ABB TRIO-20.0/27.6-TL-OUTD da 20 a 27.6 kW



Questo inverter trifase per applicazioni commerciali offre una maggiore flessibilità e possibilità di controllo ad installatori che vogliono realizzare impianti di grandi dimensioni con orientamento variabile.

La doppia sezione di ingresso con inseguimento MPPT indipendente consente una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse.

Il TRIO presenta un algoritmo di MPPT veloce e preciso per l'inseguimento della potenza in tempo reale e per una migliore raccolta di energia.

Alta efficienza a tutti i livelli di tensione d'uscita.

Curve di efficienza piate garantiscono un elevato rendimento a tutti i livelli di erogazione assicurando una prestazione costante e stabile nell'intero intervallo di tensione in ingresso e di potenza in uscita.

Il dispositivo ha un rendimento che raggiunge il 98,2%.

L'ampio intervallo di tensione in ingresso rende l'inverter adatto agli impianti con stringhe di dimensioni ridotte.

Caratteristiche principali

- Unità di conversione DC/AC con topologia di ponte trifase
- Topologia senza trasformatore
- Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati direttamente sul campo
- Scatole di cablaggio rimovibile per una facile installazione
- Ampio intervallo di tensione in ingresso
- String combiner integrato con diverse opzioni di configurazione, incluso un sezionatore DC conforme agli standard internazionali (versioni -S2, -S14, -S24, -S2F e -S2X)

Power and productivity
for a better world™

ABB

Ulteriori caratteristiche

- Raffreddamento a convezione naturale per garantire la massima affidabilità
- Involucro da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale
- Possibilità di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni ambientali
- Uscita ausiliaria DC (24 V, 300 mA)




Dati tecnici e modelli

Modello	TRIO-2P3-TL-OUTD	TRIO-2r.G-TL-OUTD
Ingresso		
Massima tensione assoluta DC in ingresso (V_{max})	1000 V	
Tensione di attivazione DC di ingresso (V_{act})	430 V (da 250...500 V)	
Intervallo operativo di tensione DC in ingresso ($V_{min} \dots V_{max}$)	0,7 x V_{max} ...350 V (min 200 V)	
Tensione nominale DC in ingresso (V_{in})	600 V	
Potenza nominale DC di ingresso (P_{in})	20100 W	20200 W
Numero di MPPT indipendenti	3	
Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT (P_{max1})	12000 W	15000 W
Intervallo di tensione DC con configurazioni di MPPT in parallelo a P_{max}	540...350 V	500...350 V
Limitazione di potenza a DC con configurazioni di MPPT in parallelo	Derating da max a zero (800 V a V_{max} 950 V)	
Limitazione di potenza a DC per ogni MPPT con configurazioni di MPPT in parallelo a P_{max} esempio di minimo sfasamento	12000 W (800 V a V_{max} 950 V)	15000 W (800 V a V_{max} 950 V)
Max corrente DC in ingresso (I_{max}) / per ogni MPPT (I_{max1})	altro canale: P_{max} 12000 W (850 V a V_{max} 900 V) 40,0 A / 25,0 A	altro canale: P_{max} 15000 W (850 V a V_{max} 900 V) 40,0 A / 25,0 A
Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT	30,0 A	
Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT	1 (4 nelle versioni -52R, -52S, -51L, -52L)	
Tipo di connessione DC	Connessioni PV ad innesto rapido+/- Montatura a vite in versioni standard e -52	
Protezioni di ingresso		
Protezione da inversione di polarità	SI, da sempre limitata in corrente	
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-variente	SI, 4	
Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-scaricatore per barre DIN (versioni -52R, -52L e -52L)	-52R, 1000 A; -51L, -52L, Tipo 1+2	
Controllo di isolamento	In accordo alla normativa locale	
Caratteristiche operazionali DC per ogni MPPT (tensione con sovratensione DC)	80 A / 1000 V	
Caratteristiche fuffili (ove presenti)	15 A / 1000 V *	
Uscita		
Tipo di connessione AC alla rete	Vibraz 3 fil + PE o 4 fil + PE	
Potenza nominale AC di uscita (P_{out} (V_{out} 230 V))	20000 W	21200 W
Potenza massima AC di uscita (P_{max} (V_{out} 230 V))	20000 W =	20000 W =
Potenza apparente massima (S_{max})	20000 VA	20670 VA
Tensione nominale AC di uscita (V_{out})	230 V	
Intervallo di tensione AC di uscita	220...230 V =	
Massima corrente AC di uscita (I_{out})	80,0 A	85,0 A
Contributo alla corrente di corto circuito	25,0 A	85,0 A
Frequenza nominale di uscita (Hz)	50 Hz / 60 Hz	
Intervallo di frequenza di uscita ($f_{min} \dots f_{max}$)	47...63 Hz / 57...63 Hz *	
Fattore di potenza nominale e intervallo di regolabilità	p > 0,95, da 0,9 a 0,95 con P_{max} 20,0 kW, z 0,8 con max 22,5 kVA	p > 0,95, da 0,9 a 0,95 con P_{max} 21,2 kW, z 0,8 con max 30 kVA
Distorsione armonica totale di corrente	< 3%	
Tipo di connettori AC	Montatura a vite, presa cavo P236	
Protezioni di uscita		
Protezione anti-islanding	In accordo alla normativa locale	
Massima protezione sistema da sovracorrente AC	60,0 A	60,0 A
Protezione da sovratensione di uscita - variante	4	
Protezione da sovratensione di uscita - scaricatore per barre DIN (versione -52R)	4 (Tipo 2)	
Prestitazioni operative		
Efficienza massima (η_{max})	98,2%	
Efficienza piccola (EUROPE)	98,0% / 98,0%	
Soglia di alimentazione della potenza	40 W	
Consumo notturno	< 0,6 W	

2. ABS inverter solar | Scheda tecnica per TRIO-2P3-TL-OUTD

Diagramma a blocchi - TRIO-20.0/27.5-TL-OUT

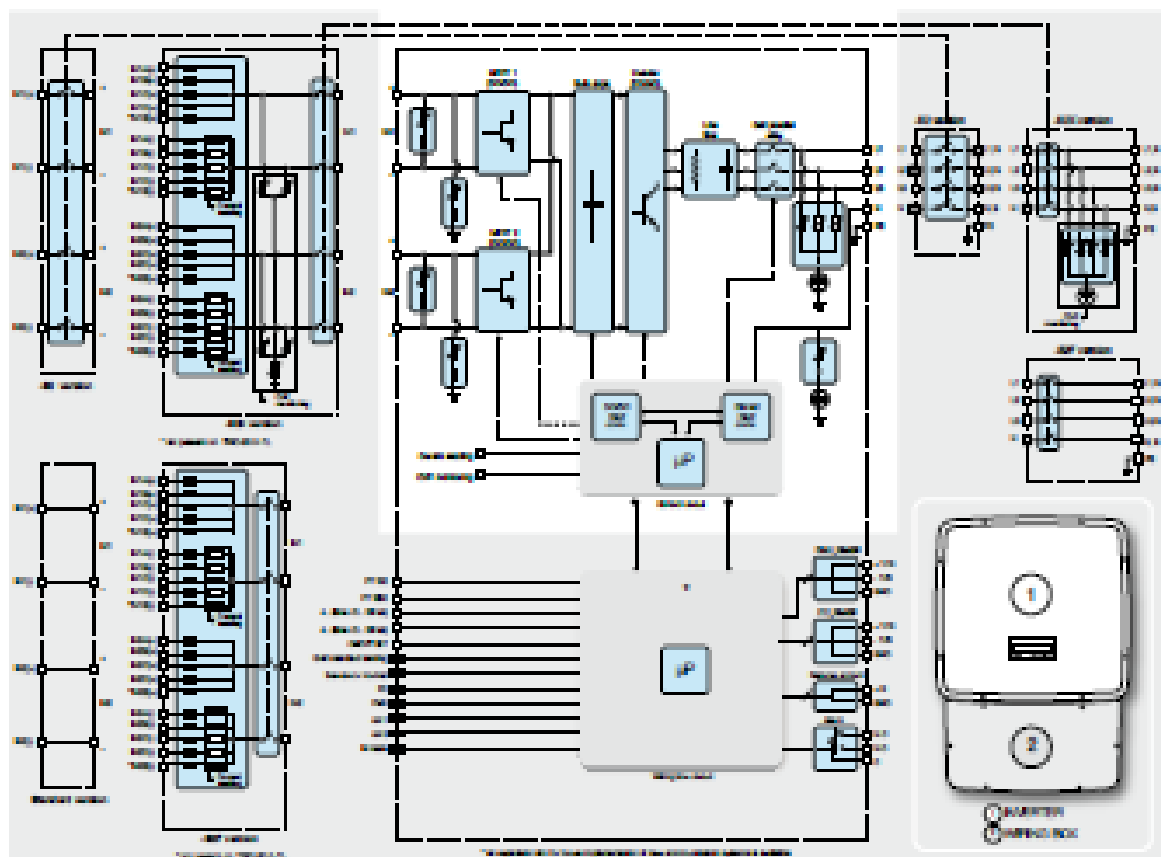

Diati tecnici e modelli

Modello	THRO-26.5-TL-OUTD	THRO-27.5-TL-OUTD
Comunicazione		
Monitoraggio locale cablate	PM-1000-PM200, 30s (opc.)	
Monitoraggio remoto	V20000 Web Logger Card (opc.), V20000 Data Logger (opc.)	
Monitoraggio locale wireless	V20000 Web Logger Card (opc.)	
Interfaccia utente	Display grafico	
Ambiente		
Temperatura ambiente	-35...+50°C/-10...119°F con derating sopra 40°C/104°F	
Umidità relativa	0...100% con condensa	
Pressione di esercizio assoluta, tipica	100 kPa/0.75 m	
Massima altitudine operativa senza derating	3000 m/9840 ft	
ESG		
Grado di protezione ambientale	IP65	
Sistema di raffreddamento	Natura	
Dimensioni (H x L x P)	190 mm/7.50 in x 285 mm/11.22 in x 27.5 in/1.08 in	
Peso	~ 1.00 kg / 2.20 lb (versione standard)	~ 1.75 kg / 3.85 lb (versione standard)
Sistema di montaggio	Staffa da parete	
Sicurezza		
Livello di isolamento	Senza trasformazione	
Certificazioni	CE (solo G3142, IECM)	
Norme EMC e di sicurezza	EN 60950-1, EN 60950-2, IECEN 60950-2, IECEN 60950-2, IECEN 60950-2-11, EN 60950-2-12, EN 60950-2-13, EN 60950-2-14, EN 60950-2-15, EN 60950-2-16, EN 60950-2-17, EN 60950-2-18, EN 60950-2-19, EN 60950-2-20, EN 60950-2-21, EN 60950-2-22, EN 60950-2-23, EN 60950-2-24, EN 60950-2-25, EN 60950-2-26, EN 60950-2-27, EN 60950-2-28, EN 60950-2-29, EN 60950-2-30, EN 60950-2-31, EN 60950-2-32, EN 60950-2-33, EN 60950-2-34, EN 60950-2-35, EN 60950-2-36, EN 60950-2-37, EN 60950-2-38, EN 60950-2-39, EN 60950-2-40, EN 60950-2-41, EN 60950-2-42, EN 60950-2-43, EN 60950-2-44, EN 60950-2-45, EN 60950-2-46, EN 60950-2-47, EN 60950-2-48, EN 60950-2-49, EN 60950-2-50, EN 60950-2-51, EN 60950-2-52, EN 60950-2-53, EN 60950-2-54, EN 60950-2-55, EN 60950-2-56, EN 60950-2-57, EN 60950-2-58, EN 60950-2-59, EN 60950-2-60, EN 60950-2-61, EN 60950-2-62, EN 60950-2-63, EN 60950-2-64, EN 60950-2-65, EN 60950-2-66, EN 60950-2-67, EN 60950-2-68, EN 60950-2-69, EN 60950-2-70, EN 60950-2-71, EN 60950-2-72, EN 60950-2-73, EN 60950-2-74, EN 60950-2-75, EN 60950-2-76, EN 60950-2-77, EN 60950-2-78, EN 60950-2-79, EN 60950-2-80, EN 60950-2-81, EN 60950-2-82, EN 60950-2-83, EN 60950-2-84, EN 60950-2-85, EN 60950-2-86, EN 60950-2-87, EN 60950-2-88, EN 60950-2-89, EN 60950-2-90, EN 60950-2-91, EN 60950-2-92, EN 60950-2-93, EN 60950-2-94, EN 60950-2-95, EN 60950-2-96, EN 60950-2-97, EN 60950-2-98, EN 60950-2-99, EN 60950-3-1, EN 60950-3-2, EN 60950-3-3, EN 60950-3-4, EN 60950-3-5, EN 60950-3-6, EN 60950-3-7, EN 60950-3-8, EN 60950-3-9, EN 60950-3-10, EN 60950-3-11, EN 60950-3-12, EN 60950-3-13, EN 60950-3-14, EN 60950-3-15, EN 60950-3-16, EN 60950-3-17, EN 60950-3-18, EN 60950-3-19, EN 60950-3-20, EN 60950-3-21, EN 60950-3-22, EN 60950-3-23, EN 60950-3-24, EN 60950-3-25, EN 60950-3-26, EN 60950-3-27, EN 60950-3-28, EN 60950-3-29, EN 60950-3-30, EN 60950-3-31, EN 60950-3-32, EN 60950-3-33, EN 60950-3-34, EN 60950-3-35, EN 60950-3-36, EN 60950-3-37, EN 60950-3-38, EN 60950-3-39, EN 60950-3-40, EN 60950-3-41, EN 60950-3-42, EN 60950-3-43, EN 60950-3-44, EN 60950-3-45, EN 60950-3-46, EN 60950-3-47, EN 60950-3-48, EN 60950-3-49, EN 60950-3-50, EN 60950-3-51, EN 60950-3-52, EN 60950-3-53, EN 60950-3-54, EN 60950-3-55, EN 60950-3-56, EN 60950-3-57, EN 60950-3-58, EN 60950-3-59, EN 60950-3-60, EN 60950-3-61, EN 60950-3-62, EN 60950-3-63, EN 60950-3-64, EN 60950-3-65, EN 60950-3-66, EN 60950-3-67, EN 60950-3-68, EN 60950-3-69, EN 60950-3-70, EN 60950-3-71, EN 60950-3-72, EN 60950-3-73, EN 60950-3-74, EN 60950-3-75, EN 60950-3-76, EN 60950-3-77, EN 60950-3-78, EN 60950-3-79, EN 60950-3-80, EN 60950-3-81, EN 60950-3-82, EN 60950-3-83, EN 60950-3-84, EN 60950-3-85, EN 60950-3-86, EN 60950-3-87, EN 60950-3-88, EN 60950-3-89, EN 60950-3-90, EN 60950-3-91, EN 60950-3-92, EN 60950-3-93, EN 60950-3-94, EN 60950-3-95, EN 60950-3-96, EN 60950-3-97, EN 60950-3-98, EN 60950-3-99, EN 60950-4-1, EN 60950-4-2, EN 60950-4-3, EN 60950-4-4, EN 60950-4-5, EN 60950-4-6, EN 60950-4-7, EN 60950-4-8, EN 60950-4-9, EN 60950-4-10, EN 60950-4-11, EN 60950-4-12, EN 60950-4-13, EN 60950-4-14, EN 60950-4-15, EN 60950-4-16, EN 60950-4-17, EN 60950-4-18, EN 60950-4-19, EN 60950-4-20, EN 60950-4-21, EN 60950-4-22, EN 60950-4-23, EN 60950-4-24, EN 60950-4-25, EN 60950-4-26, EN 60950-4-27, EN 60950-4-28, EN 60950-4-29, EN 60950-4-30, EN 60950-4-31, EN 60950-4-32, EN 60950-4-33, EN 60950-4-34, EN 60950-4-35, EN 60950-4-36, EN 60950-4-37, EN 60950-4-38, EN 60950-4-39, EN 60950-4-40, EN 60950-4-41, EN 60950-4-42, EN 60950-4-43, EN 60950-4-44, EN 60950-4-45, EN 60950-4-46, EN 60950-4-47, EN 60950-4-48, EN 60950-4-49, EN 60950-4-50, EN 60950-4-51, EN 60950-4-52, EN 60950-4-53, EN 60950-4-54, EN 60950-4-55, EN 60950-4-56, EN 60950-4-57, EN 60950-4-58, EN 60950-4-59, EN 60950-4-60, EN 60950-4-61, EN 60950-4-62, EN 60950-4-63, EN 60950-4-64, EN 60950-4-65, EN 60950-4-66, EN 60950-4-67, EN 60950-4-68, EN 60950-4-69, EN 60950-4-70, EN 60950-4-71, EN 60950-4-72, EN 60950-4-73, EN 60950-4-74, EN 60950-4-75, EN 60950-4-76, EN 60950-4-77, EN 60950-4-78, EN 60950-4-79, EN 60950-4-80, EN 60950-4-81, EN 60950-4-82, EN 60950-4-83, EN 60950-4-84, EN 60950-4-85, EN 60950-4-86, EN 60950-4-87, EN 60950-4-88, EN 60950-4-89, EN 60950-4-90, EN 60950-4-91, EN 60950-4-92, EN 60950-4-93, EN 60950-4-94, EN 60950-4-95, EN 60950-4-96, EN 60950-4-97, EN 60950-4-98, EN 60950-4-99, EN 60950-5-1, EN 60950-5-2, EN 60950-5-3, EN 60950-5-4, EN 60950-5-5, EN 60950-5-6, EN 60950-5-7, EN 60950-5-8, EN 60950-5-9, EN 60950-5-10, EN 60950-5-11, EN 60950-5-12, EN 60950-5-13, EN 60950-5-14, EN 60950-5-15, EN 60950-5-16, EN 60950-5-17, EN 60950-5-18, EN 60950-5-19, EN 60950-5-20, EN 60950-5-21, EN 60950-5-22, EN 60950-5-23, EN 60950-5-24, EN 60950-5-25, EN 60950-5-26, EN 60950-5-27, EN 60950-5-28, EN 60950-5-29, EN 60950-5-30, EN 60950-5-31, EN 60950-5-32, EN 60950-5-33, EN 60950-5-34, EN 60950-5-35, EN 60950-5-36, EN 60950-5-37, EN 60950-5-38, EN 60950-5-39, EN 60950-5-40, EN 60950-5-41, EN 60950-5-42, EN 60950-5-43, EN 60950-5-44, EN 60950-5-45, EN 60950-5-46, EN 60950-5-47, EN 60950-5-48, EN 60950-5-49, EN 60950-5-50, EN 60950-5-51, EN 60950-5-52, EN 60950-5-53, EN 60950-5-54, EN 60950-5-55, EN 60950-5-56, EN 60950-5-57, EN 60950-5-58, EN 60950-5-59, EN 60950-5-60, EN 60950-5-61, EN 60950-5-62, EN 60950-5-63, EN 60950-5-64, EN 60950-5-65, EN 60950-5-66, EN 60950-5-67, EN 60950-5-68, EN 60950-5-69, EN 60950-5-70, EN 60950-5-71, EN 60950-5-72, EN 60950-5-73, EN 60950-5-74, EN 60950-5-75, EN 60950-5-76, EN 60950-5-77, EN 60950-5-78, EN 60950-5-79, EN 60950-5-80, EN 60950-5-81, EN 60950-5-82, EN 60950-5-83, EN 60950-5-84, EN 60950-5-85, EN 60950-5-86, EN 60950-5-87, EN 60950-5-88, EN 60950-5-89, EN 60950-5-90, EN 60950-5-91, EN 60950-5-92, EN 60950-5-93, EN 60950-5-94, EN 60950-5-95, EN 60950-5-96, EN 60950-5-97, EN 60950-5-98, EN 60950-5-99, EN 60950-6-1, EN 60950-6-2, EN 60950-6-3, EN 60950-6-4, EN 60950-6-5, EN 60950-6-6, EN 60950-6-7, EN 60950-6-8, EN 60950-6-9, EN 60950-6-10, EN 60950-6-11, EN 60950-6-12, EN 60950-6-13, EN 60950-6-14, EN 60950-6-15, EN 60950-6-16, EN 60950-6-17, EN 60950-6-18, EN 60950-6-19, EN 60950-6-20, EN 60950-6-21, EN 60950-6-22, EN 60950-6-23, EN 60950-6-24, EN 60950-6-25, EN 60950-6-26, EN 60950-6-27, EN 60950-6-28, EN 60950-6-29, EN 60950-6-30, EN 60950-6-31, EN 60950-6-32, EN 60950-6-33, EN 60950-6-34, EN 60950-6-35, EN 60950-6-36, EN 60950-6-37, EN 60950-6-38, EN 60950-6-39, EN 60950-6-40, EN 60950-6-41, EN 60950-6-42, EN 60950-6-43, EN 60950-6-44, EN 60950-6-45, EN 60950-6-46, EN 60950-6-47, EN 60950-6-48, EN 60950-6-49, EN 60950-6-50, EN 60950-6-51, EN 60950-6-52, EN 60950-6-53, EN 60950-6-54, EN 60950-6-55, EN 60950-6-56, EN 60950-6-57, EN 60950-6-58, EN 60950-6-59, EN 60950-6-60, EN 60950-6-61, EN 60950-6-62, EN 60950-6-63, EN 60950-6-64, EN 60950-6-65, EN 60950-6-66, EN 60950-6-67, EN 60950-6-68, EN 60950-6-69, EN 60950-6-70, EN 60950-6-71, EN 60950-6-72, EN 60950-6-73, EN 60950-6-74, EN 60950-6-75, EN 60950-6-76, EN 60950-6-77, EN 60950-6-78, EN 60950-6-79, EN 60950-6-80, EN 60950-6-81, EN 60950-6-82, EN 60950-6-83, EN 60950-6-84, EN 60950-6-85, EN 60950-6-86, EN 60950-6-87, EN 60950-6-88, EN 60950-6-89, EN 60950-6-90, EN 60950-6-91, EN 60950-6-92, EN 60950-6-93, EN 60950-6-94, EN 60950-6-95, EN 60950-6-96, EN 60950-6-97, EN 60950-6-98, EN 60950-6-99, EN 60950-7-1, EN 60950-7-2, EN 60950-7-3, EN 60950-7-4, EN 60950-7-5, EN 60950-7-6, EN 60950-7-7, EN 60950-7-8, EN 60950-7-9, EN 60950-7-10, EN 60950-7-11, EN 60950-7-12, EN 60950-7-13, EN 60950-7-14, EN 60950-7-15, EN 60950-7-16, EN 60950-7-17, EN 60950-7-18, EN 60950-7-19, EN 60950-7-20, EN 60950-7-21, EN 60950-7-22, EN 60950-7-23, EN 60950-7-24, EN 60950-7-25, EN 60950-7-26, EN 60950-7-27, EN 60950-7-28, EN 60950-7-29, EN 60950-7-30, EN 60950-7-31, EN 60950-7-32, EN 60950-7-33, EN 60950-7-34, EN 60950-7-35, EN 60950-7-36, EN 60950-7-37, EN 60950-7-38, EN 60950-7-39, EN 60950-7-40, EN 60950-7-41, EN 60950-7-42, EN 60950-7-43, EN 60950-7-44, EN 60950-7-45, EN 60950-7-46, EN 60950-7-47, EN 60950-7-48, EN 60950-7-49, EN 60950-7-50, EN 60950-7-51, EN 60950-7-52, EN 60950-7-53, EN 60950-7-54, EN 60950-7-55, EN 60950-7-56, EN 60950-7-57, EN 60950-7-58, EN 60950-7-59, EN 60950-7-60, EN 60950-7-61, EN 60950-7-62, EN 60950-7-63, EN 60950-7-64, EN 60950-7-65, EN 60950-7-66, EN 60950-7-67, EN 60950-7-68, EN 60950-7-69, EN 60950-7-70, EN 60950-7-71, EN 60950-7-72, EN 60950-7-73, EN 60950-7-74, EN 60950-7-75, EN 60950-7-76, EN 60950-7-77, EN 60950-7-78, EN 60950-7-79, EN 60950-7-80, EN 60950-7-81, EN 60950-7-82, EN 60950-7-83, EN 60950-7-84, EN 60950-7-85, EN 60950-7-86, EN 60950-7-87, EN 60950-7-88, EN 60950-7-89, EN 60950-7-90, EN 60950-7-91, EN 60950-7-92, EN 60950-7-93, EN 60950-7-94, EN 60950-7-95, EN 60950-7-96, EN 60950-7-97, EN 60950-7-98, EN 60950-7-99, EN 60950-8-1, EN 60950-8-2, EN 60950-8-3, EN 60950-8-4, EN 60950-8-5, EN 60950-8-6, EN 60950-8-7, EN 60950-8-8, EN 60950-8-9, EN 60950-8-10, EN 60950-8-11, EN 60950-8-12, EN 60950-8-13, EN 60950-8-14, EN 60950-8-15, EN 60950-8-16, EN 60950-8-17, EN 60950-8-18, EN 60950-8-19, EN 60950-8-20, EN 60950-8-21, EN 60950-8-22, EN 60950-8-23, EN 60950-8-24, EN 60950-8-25, EN 60950-8-26, EN 60950-8-27, EN 60950-8-28, EN 60950-8-29, EN 60950-8-30, EN 60950-8-31, EN 60950-8-32, EN 60950-8-33, EN 60950-8-34, EN 60950-8-35, EN 60950-8-36, EN 60950-8-37, EN 60950-8-38, EN 60950-8-39, EN 60950-8-40, EN 60950-8-41, EN 60950-8-42, EN 60950-8-43, EN 60950-8-44, EN 60950-8-45, EN 60950-8-46, EN 60950-8-47, EN 60950-8-48, EN 60950-8-49, EN 60950-8-50, EN 60950-8-51, EN 60950-8-52, EN 60950-8-53, EN 60950-8-54, EN 60950-8-55, EN 60950-8-56, EN 60950-8-57, EN 60950-8-58, EN 60950-8-59, EN 60950-8-60, EN 60950-8-61, EN 60950-8-62, EN 60950-8-63, EN 60950-8-64, EN 60950-8-65, EN 60950-8-66, EN 60950-8-67, EN 60950-8-68, EN 60950-8-69, EN 60950-8-70, EN 60950-8-71, EN 60950-8-72, EN 60950-8-73, EN 60950-8-74, EN 60950-8-75, EN 60950-8-76, EN 60950-8-77, EN 60950-8-78, EN 60950-8-79, EN 60950-8-80, EN 60950-8-81, EN 60950-8-82, EN 60950-8-83, EN 60950-8-84, EN 60950-8-85, EN 60950-8-86, EN 60950-8-87, EN 60950-8-88, EN 60950-8-89, EN 60950-8-90, EN 60950-8-91, EN 60950-8-92, EN 60950-8-93, EN 60950-8-94, EN 60950-8-95, EN 60950-8-96, EN 60950-8-97, EN 60950-8-98, EN 60950-8-99, EN 60950-9-1, EN 60950-9-2, EN 60950-9-3, EN 60950-9-4, EN 60950-9-5, EN 60950-9-6, EN 60950-9-7, EN 60950-9-8, EN 60950-9-9, EN 60950-9-10, EN 60950-9-11, EN 60950-9-12, EN 60950-9-13, EN 60950-9-14, EN 60950-9-15, EN 60950-9-16, EN 60950-9-17, EN 60950-9-18, EN 60950-9-19, EN 60950-9-20, EN 60950-9-21, EN 60950-9-22, EN 60950-9-23, EN 60950-9-24, EN 60950-9-25, EN 60950-9-26, EN 60950-9-27, EN 60950-9-28, EN 60950-9-29, EN 60950-9-30, EN 60950-9-31, EN 60950-9-32, EN 60950-9-33, EN 60950-9-34, EN 60950-9-35, EN 60950-9-36, EN 60950-9-37, EN 60950-9-38, EN 60950-9-39, EN 60950-9-40, EN 60950-9-41, EN 60950-9-42, EN 60950-9-43, EN 60950-9-44, EN 60950-9-45, EN 60950-9-46, EN 60950-9-47, EN 60950-9-48, EN 60950-9-49, EN 60950-9-50, EN 60950-9-51, EN 60950-9-52, EN 60950-9-53, EN 60950-9-54, EN 60950-9-55, EN 60950-9-56, EN 60950-9-57, EN 60950-9-58, EN 60950-9-59, EN 60950-9-60, EN 60950-9-61, EN 60950-9-62, EN 60950-9-63, EN 60950-9-64, EN 60950-9-65, EN 60950-9-66, EN 60950-9-67, EN 60950-9-68, EN 60950-9-69, EN 60950-9-70, EN 60950-9-71, EN 60950-9-72, EN 60950-9-73, EN 60950-9-74, EN 60950-9-75, EN 60950-9-76, EN 60950-9-77, EN 60950-9-78, EN 60950-9-79, EN 60950-9-80, EN 60950-9-81, EN 60950-9-82, EN 60950-9-83, EN 60950-9-84, EN 60950-9-85, EN 60950-9-86, EN 60950-9-87, EN 60950-9-88, EN 60950-9-89, EN 60950-9-90, EN 60950-9-91, EN 60950-9-92, EN 60950-9-93, EN 60950-9-94, EN 60950-9-95, EN 60950-9-96, EN 60950-9-97, EN 60950-9-98, EN 60950-9-99, EN 60950-10-1, EN 60950-10-2, EN 60950-10-3, EN 60950-10-4, EN 60950-10-5, EN 60950-10-6, EN 60950-10-7, EN 60950-10-8, EN 60950-10-9, EN 60950-10-10, EN 60950-10-11, EN 60950-10-12, EN 60950-10-13, EN 60950-10-14, EN 60950-10-15, EN 60950-10-16, EN 60950-10-17, EN 60950-10-18, EN 60950-10-19, EN 60950-10-20, EN 60950-10-21, EN 60950-10-22, EN 60950-10-23, EN 60950-10-24, EN 60950-10-25, EN 60950-10-26, EN 60950-10-27, EN 60950-10-28, EN 60950-10-29, EN 60950-10-30, EN 60950-10-31, EN 60950-10-32, EN 60950-10-33, EN 60950-10-34, EN 60950-10-35, EN 60950-10-36, EN 60950-10-37, EN 60950-10-38, EN 60950-10-39, EN 60950-10-40, EN 60950-10-41, EN 60950-10-42, EN 60950-10-43, EN 60950-10-44, EN 60950-10-45, EN 60950-10-46, EN 60950-10-47, EN 60950-10-48, EN 60950-10-49, EN 60950-10-50, EN 60950-10-51, EN 60950-10-52, EN 60950-10-53, EN 60950-10-54, EN 60950-10-55, EN 60950-10-56, EN 60950-10-57, EN 60950-10-58, EN 60950-10-59, EN 60950-10-60, EN 60950-10-61, EN 60950-10-62, EN 60950-10-63, EN 60950-10-64, EN 60950-10-65, EN 60950-10-66, EN 60950-10-67, EN 60950-10-68, EN 60950-10-69, EN 60950-10-70, EN 60950-10-71, EN 60950-10-72, EN 60950-10-73, EN 60950-10-74, EN 60950-10-75, EN 60950-10-76, EN 60950-10-77, EN 60950-10-78, EN 60950-10-79, EN 60950-10-80, EN 60950-10-81, EN 60950-10-82, EN 60950-10-83, EN 60950-10-84, EN 60950-10-85, EN 60950-10-86, EN 60950-10-87, EN 60950-10-88, EN 60950-10-89, EN 60950-10-90, EN 60950-10-91, EN 60950-10-92, EN 60950-10-93, EN 60950-10-94, EN 60950-10-95, EN 60950-10-96, EN 60950-10-97, EN 60950-10-98, EN 60950-10-99, EN 60950-11-1, EN 60950-11-2, EN 60950-11-3, EN 60950-11-4, EN 60950-11-5, EN 60950-11-6, EN 60950-11-7, EN 60950-11-8, EN 60950-11-9, EN 60950-11-10, EN 60950-11-11, EN 60950-11-12, EN 60950-11-13, EN 60950-11-14, EN 60950-11-	

* L'installazione di frequenza di lavoro può variare in funzione della forma di connessione alla rete, della rete Power di installazione.

* L'installazione di frequenza di lavoro può variare in funzione della forma di connessione alla rete, della rete Power di installazione.

[Return to the top of the page](#)


[Return to the top of the page](#)

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[FAQ](#)
[Blog](#)
[Partners](#)
[Press](#)
[Careers](#)
[Sitemap](#)


Figure 1

Figure 1

Curve di efficienza - TRIO-20.8-TL-OUTD

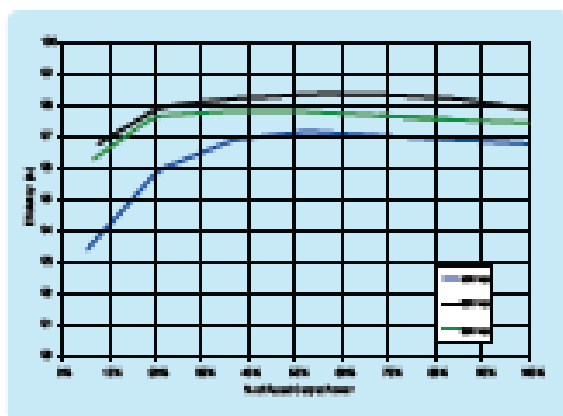

Curve di efficienza - TRIO-27.6-TL-OUTD

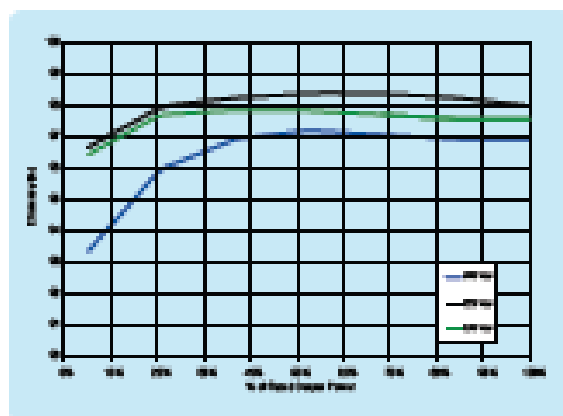

Indirizzo: Via P. Michelangelo

Supporto e assistenza

ABB supporta i propri clienti con una rete di assistenza dedicata in oltre 60 Paesi e fornisce una gamma completa di servizi per tutta la vita del prodotto, dall'installazione e la messa in servizio, alla manutenzione preventiva, alla fornitura di parti di ricambio, alla riparazione e al riciclo.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare un rappresentante ABB o di visitare:

www.abb.it/solarinverters
www.abb.it/solar
www.abb.it

© Copyright 2016 ABB. Tutti i diritti riservati.
 Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.



Power and productivity
for a better world™ **ABB**

INDICE

DATI GENERALI	2
Ubicazione impianto	2
Committente	2
Tecnico	2
PREMESSA	3
Valenza dell'iniziativa	3
Attenzione per l'ambiente	3
Risparmio sul combustibile	3
Emissioni evitate in atmosfera	3
Normativa di riferimento	3
SITO DI INSTALLAZIONE	4
Disponibilità di spazi sui quali installare l'impianto fotovoltaico	4
Disponibilità della fonte solare	4
Irradiazione giornaliera media mensile sul piano orizzontale	4
Fattori morfologici e ambientali	4
Ombreggiamento	4
Albedo	5
PROCEDURE DI CALCOLO	6
Criterio generale di progetto	6
Criterio di stima dell'energia prodotta	6
Criterio di verifica elettrica	6
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO	8
Impianto REGIONE CAMPANIA SEDE S. LUCIA	8
Scheda tecnica dell'impianto	8
Energia prodotta	8
Specifiche degli altri componenti dell'impianto REGIONE CAMPANIA SEDE S. LUCIA	10
Posizionamento dei moduli	10
Cablaggio elettrico	10
Impianto di messa a terra	10
Sistema di accumulo	10
Protezioni	10
Note	11
Tavola Tavola 1	12
Generatore Generatore sud	12
Scheda tecnica	12
Verifiche elettriche MPPT 1	13
Verifiche elettriche MPPT 2	13
Schema elettrico	14
Cavi	14
Quadri	14
Schema unifilare	21
NORMATIVA	24
Leggi e decreti	24
Norme Tecniche	25
Delibere AEEG	26
Agenzia delle Entrate	28
Agenzia del Territorio	29
GSE	29

TERNA	29
DEFINIZIONI	30
Definizioni - Rete Elettrica	30
Definizioni - Impianto Fotovoltaico	30
SCHEDE TECNICHE MODULI	35
SCHEDE TECNICHE INVERTER	38
INDICE	43