DETTAGLIO 1

SEZIONE A-A
SCALA 1:10

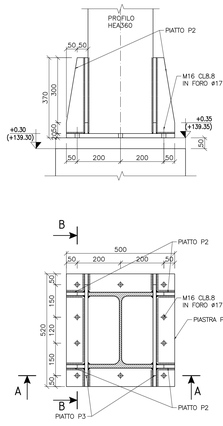

SEZIONE B-B
SCALA 1:10

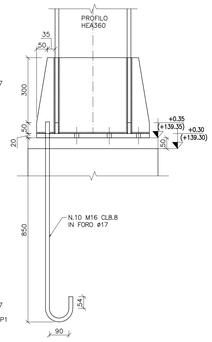

DETTAGLIO 2

SEZIONE A-A
SCALA 1:10

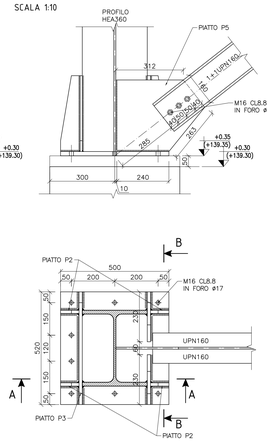

SEZIONE B-B
SCALA 1:10

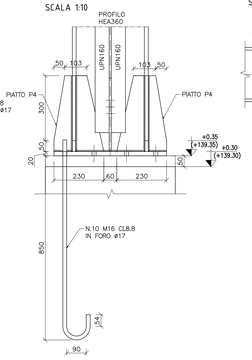

DETTAGLIO 3

SEZIONE B-B
SCALA 1:10



VISTA LATERALE
SCALA 1:10



SEZIONE A-A
SCALA 1:10



DETTAGLIO 4

VISTA LATERALE
SCALA 1:10



SEZIONE A-A
SCALA 1:10



DETTAGLIO 5

VISTA LATERALE
SCALA 1:10

DETTAGLIO 6

VISTA LATERALE
SCALA 1:10

SEZIONE B-B
SCALA 1:10

SEZIONE A-A
SCALA 1:10

DETTAGLIO 7

VISTA LATERALE
SCALA 1:10

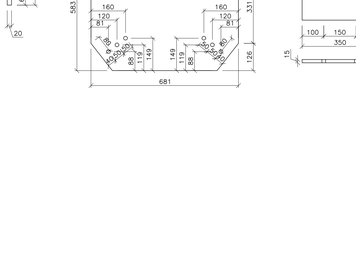

PIANTA
SCALA 1:10

DETTAGLIO 8

SEZIONE A-A
SCALA 1:10

SEZIONE B-B
SCALA 1:10

DETTAGLIO 9

SEZIONE A-A
SCALA 1:10

PIANTA
SCALA 1:10

PIASTRA P1
SCALA 1:10



PIATTO P2
SCALA 1:10



PIATTO P3
SCALA 1:10



PIATTO P4
SCALA 1:10



PIATTO P5
SCALA 1:10



PIATTO P6
SCALA 1:10



PIATTO P7
SCALA 1:10



PIATTO P8
SCALA 1:10



PIATTO P9
SCALA 1:10



PIATTO P10
SCALA 1:10



PIATTO P11
SCALA 1:10



PIATTO P12
SCALA 1:10



PIATTO P13
SCALA 1:10



PIATTO P14
SCALA 1:10

PIATTO P15
SCALA 1:10

PIATTO P16
SCALA 1:10

PIATTO P17
SCALA 1:10

PIATTO P18
SCALA 1:10

PIATTO P19
SCALA 1:10

PIATTO P20
SCALA 1:10

PIATTO P21
SCALA 1:10

PIATTO P22
SCALA 1:10

MATERIALI

CALCESTRUZZO

– **MAGRONE PER REGOLARIZZAZIONE PIANO DI POSA**
CALCESTRUZZO C12/15 (Rck=15 MPa)

– CALCESTRUZZO TIPO 1
(FONDAZIONI AVANCORPO LATO EST, FONDAZIONI AVANCORPO LATO OVEST, FONDAZIONI BIOCELLE, FONDAZIONI MATURAZIONE PRIMARIA, FONDAZIONE SCRUBBER, FONDAZIONE LOCALE QE)
CALCESTRUZZO C25/30 (Rck=30) – CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
MASSIMO A/C = 0.60 – CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 300 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm
CLASSE DI CONSISTENZA = S4

COPRIFERRO NETTO 5cm

– CALCESTRUZZO TIPO 2
(BAGGIOLI AVANCORPO LATO EST, BAGGIOLI AVANCORPO LATO OVEST, PARETI E COPERTURA BIOCELLE, PARETI MATURAZIONE PRIMARIA, MURO COMPARTO RICEZIONE E MISCELAZIONE A "L", MURO COMPARTO MATURAZIONE SECONDARIA, MURO DI SEPARAZIONE BIOFILTRO, BACINO DI CONTENIMENTO SERBATOI)
CALCESTRUZZO C35/45 (Rck=45) – CLASSE DI ESPOSIZIONE XA3
MASSIMO A/C = 0.45 – CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 360 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm – CLASSE DI CONSISTENZA S4

COPRIFERRO NETTO ELEMENTI PIASTRA 5 cm
COPRIFERRO NETTO ALTRI ELEMENTI 5.5 cm

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
– TUTTE LE STRUTTURE
ACCIAIO B450C

ACCIAIO DA CARPENTERIA
– ELEVAZIONI
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONI IN OPERA

BULLONI E SALDATURE
– BULLONI
BULLONI CLASSE 8.8 AD ALTA RESISTENZA CONFORMI A UNI 5712–5713
– SALDATURE
SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO DI II CLASSE CONFORMI A UNI 5132. SALVO DIVERSA SPECIFICA LO SPESSORE DEI CORDONI DOVRA' ESSERE PARI A 0.7 VOLTE QUELLO DELLE PARTI DA SALDARE E LA LUNGHEZZA PARI A QUELLA DEL PEZZO

REGIONE CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO NELLO STIR DI TUFINO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580D6D - CODICE CUP: B23D17013850006

PROGETTO ESECUTIVO

S – STRUTTURE

AVANCORPO LATO OVEST
STRUTTURA IN ELEVAZIONE
DETTAGLI COSTRUTTIVI

1056	E	S	DT	0116	0	1 DI 1	1:10	.DWG
COMMESSA	CODICE ELABORATO				REV.	FOGLIO	SCALA	FORMATO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIA: ICARIA S.p.A. – Società di Ingegneria
MANDANTE: Lotti Ingegneria Spa
MANDANTE: Quadrica Ingegneria S.r.l.

REVISIONE	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
0	SETTEMBRE 2020	EMISSIONE	MR	GP	GV	VR

L' riotto ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione