






Il gruppo di Progettazione arch. Francesco D'Agostino arch. Francesco Gregoraci arch. Gennaro D'Angelo dott. Giuseppe D'Errico ing. Rocco Orlando dott.ssa Annunziata D'Alconso ing. Felice Guarino dott. Danilo Finardi sig. Sergio Sbraglia PROGETTO IMPIANTI : Ing. D'Auria Francesco	II R.U.P. ing. Luigi Gaglione		ISP 03
	ELABORATO IMPIANTI		
	IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI		
	Impianto di spegnimento automatico		
	PIANO SEMINTERRATO		
	DATA	SCALA	
APRILE 2020		1:50	
NUMERO REVISIONE			

LEGENDA	
	UDS-IN CENTRALE DI SPEGNIMENTO INDIRIZZABILE DA LOOP
	UNITÀ AUSILIARIA A 5 CANALI PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO
	PULSANTE A ROTTURVA VETRO PER SCARICA MANUALE, MONTAGGIO A PARETE
	PULSANTE A ROTTURVA VETRO PER INIBIZIONE SCARICA, MONTAGGIO A PARETE
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO, MASSA ESTINGUENTE DA 2.210 g. ATTIVATORE ELETTRICO A 24Vdc. CONTENITORE IN ACCIAIO INOX.TEMPO DI ATTIVAZIONE IMMEDIATO. COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO
	GENERATORE DI AEROSOL DI POTASSIO, MASSA ESTINGUENTE DA 4.420 g. ATTIVATORE ELETTRICO A 24Vdc. CONTENITORE IN ACCIAIO INOX.TEMPO DI ATTIVAZIONE IMMEDIATO. COMPLETO DI STAFFA DI FISSAGGIO
	BOX MODULO COLLEGAMENTO LOOP CON GENERATORE DI AEROSOL
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME COMPOSTO DA AVVISATORE OTTICO A LED AD ALTA LUMINOSITÀ E SEGNALETORIO ACUSTICO SEPARATO A SUONO FISSO O INTERMITTENTE CERTIFICATO CE EN54-3. "VIETATO ENTRARE SCARICA IN ATTO"
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO DI ALLARME COMPOSTO DA AVVISATORE OTTICO A LED AD ALTA LUMINOSITÀ E SEGNALETORIO ACUSTICO SEPARATO A SUONO FISSO O INTERMITTENTE CERTIFICATO CE EN54-3. "ATTENZIONE FUOCO EVACUARE IL LOCALE"
	CONTATTO MAGNETICO REED A SCAMBIO PER LA SEGNALEZIONE DELLO STATO DELLE PORTE E FINESTRE PER AMBIENTI CON SPEGNIMENTO AUTOMATICO.
	MOTORE PER COMANDO FINESTRE A VASISTAS 24V cc. MIN 400N, CORSA 800mm DA ALIMENTATORE CON BATTERIE
Generatore aerosol Unità UA-5-1cc Numero sequenziale Numero linea	

NOTE:

- Le eventuali indicazioni di prodotti e/o case costruttrici è PURAMENTE INDICATIVO, è da intendersi "TIPO O SIMILARE"
- I locali depositi saranno dotati di impianti meccanici in grado si assicurare almeno n° 2 ricambio ambiente/ora
- alimentati da soccorritori CPSS conformi alla norma IEC EN 62040 e EN 50171.
- **Impianto di spegnimento:** cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco LSZH a norma CEI 20-36, (ICE 60331, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x2,5 mmq per ogni loop).
- **Alimentazione attuatori:** cavi del tipo antincendio schermati, resistenti al fuoco LSZH a norma CEI 20-36, (ICE 60331, EN 50200 PH 120, sezione minima 2x4 mmq

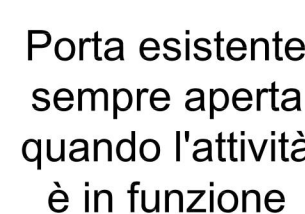

Androne palazzo

