
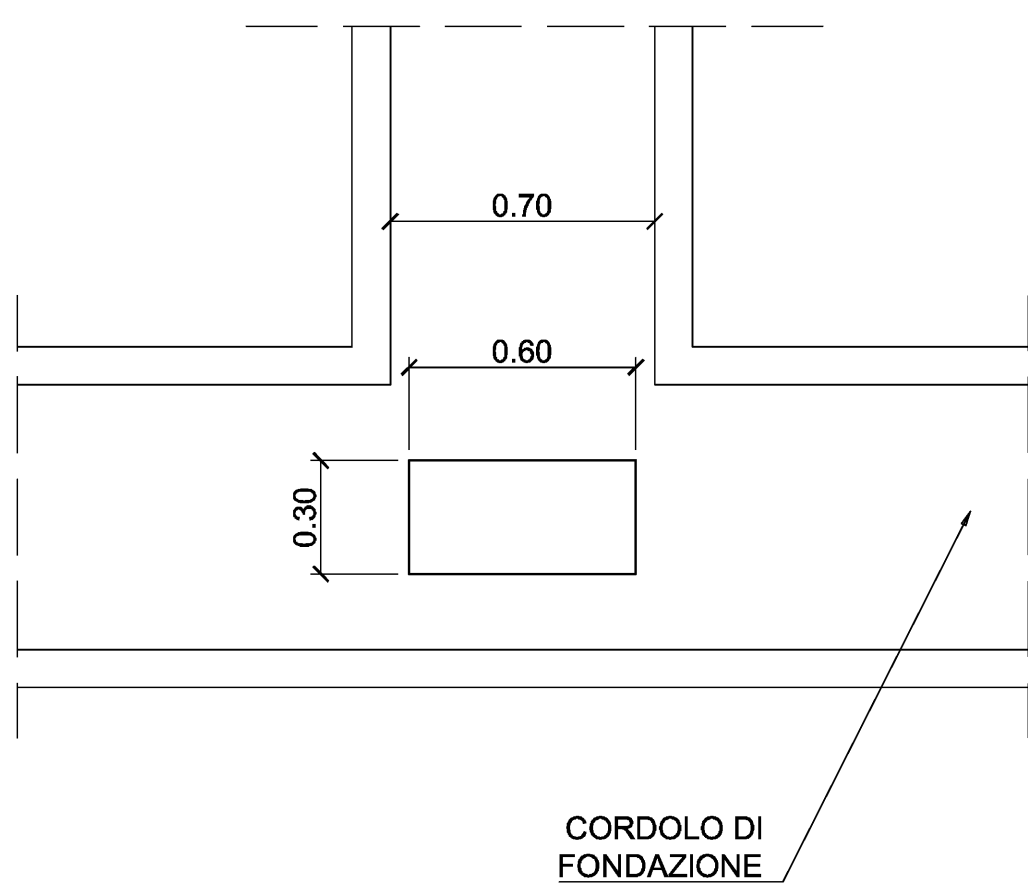
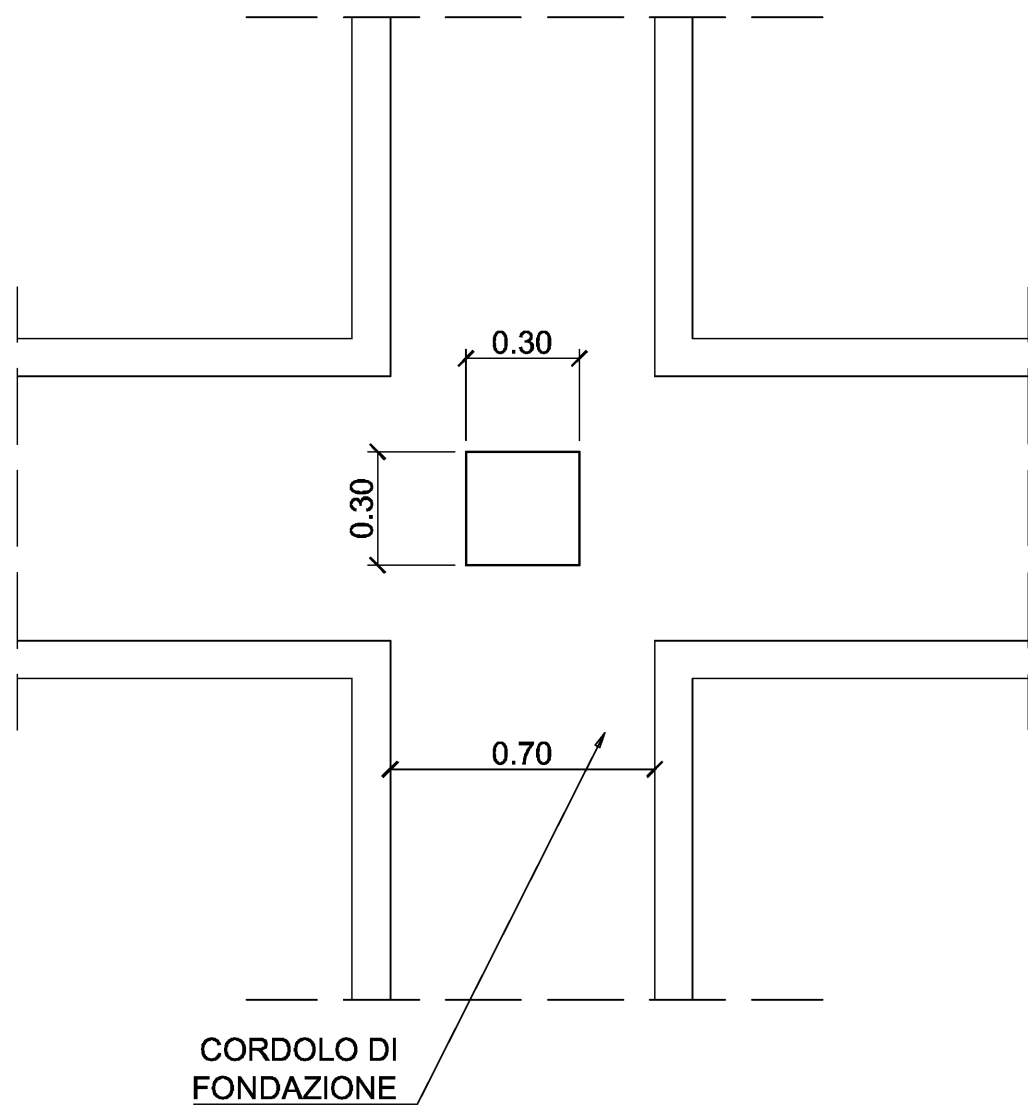

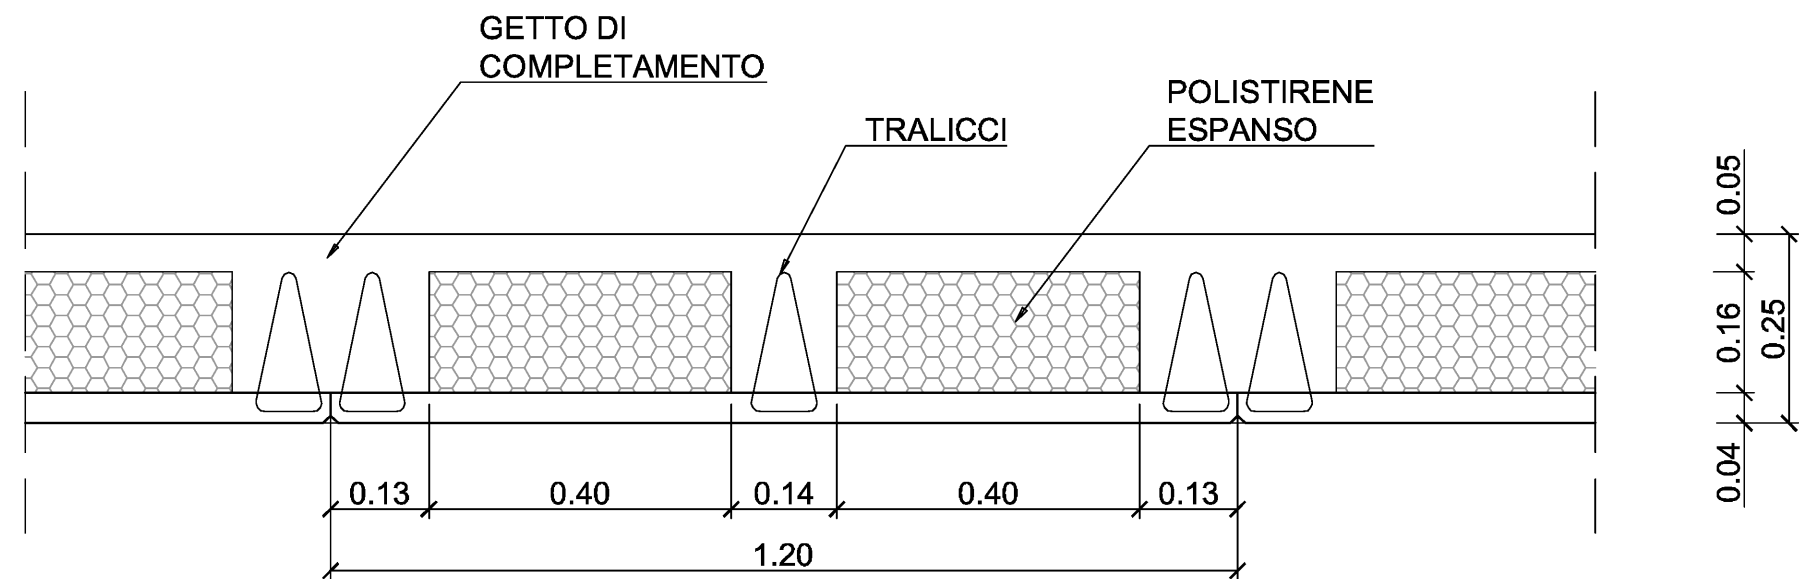


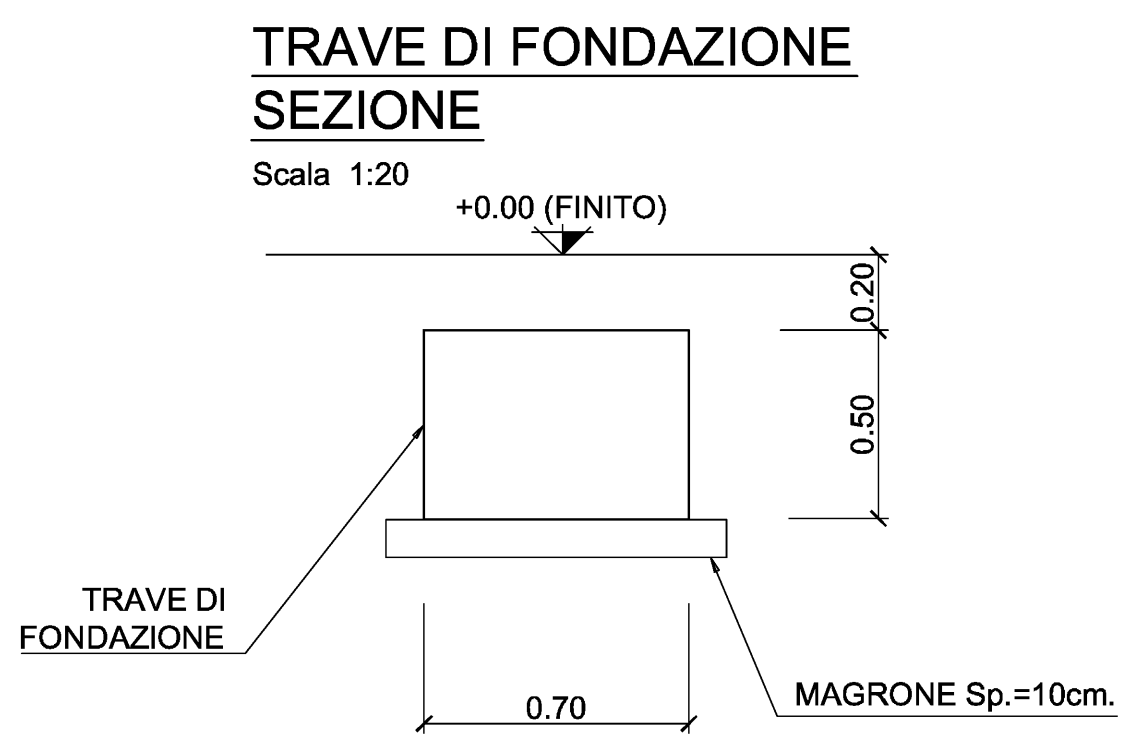

PALAZZINA UFFICI	
TIPO	NUMERO
1	9, 10, 11, 16
2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12, 13, 14, 15

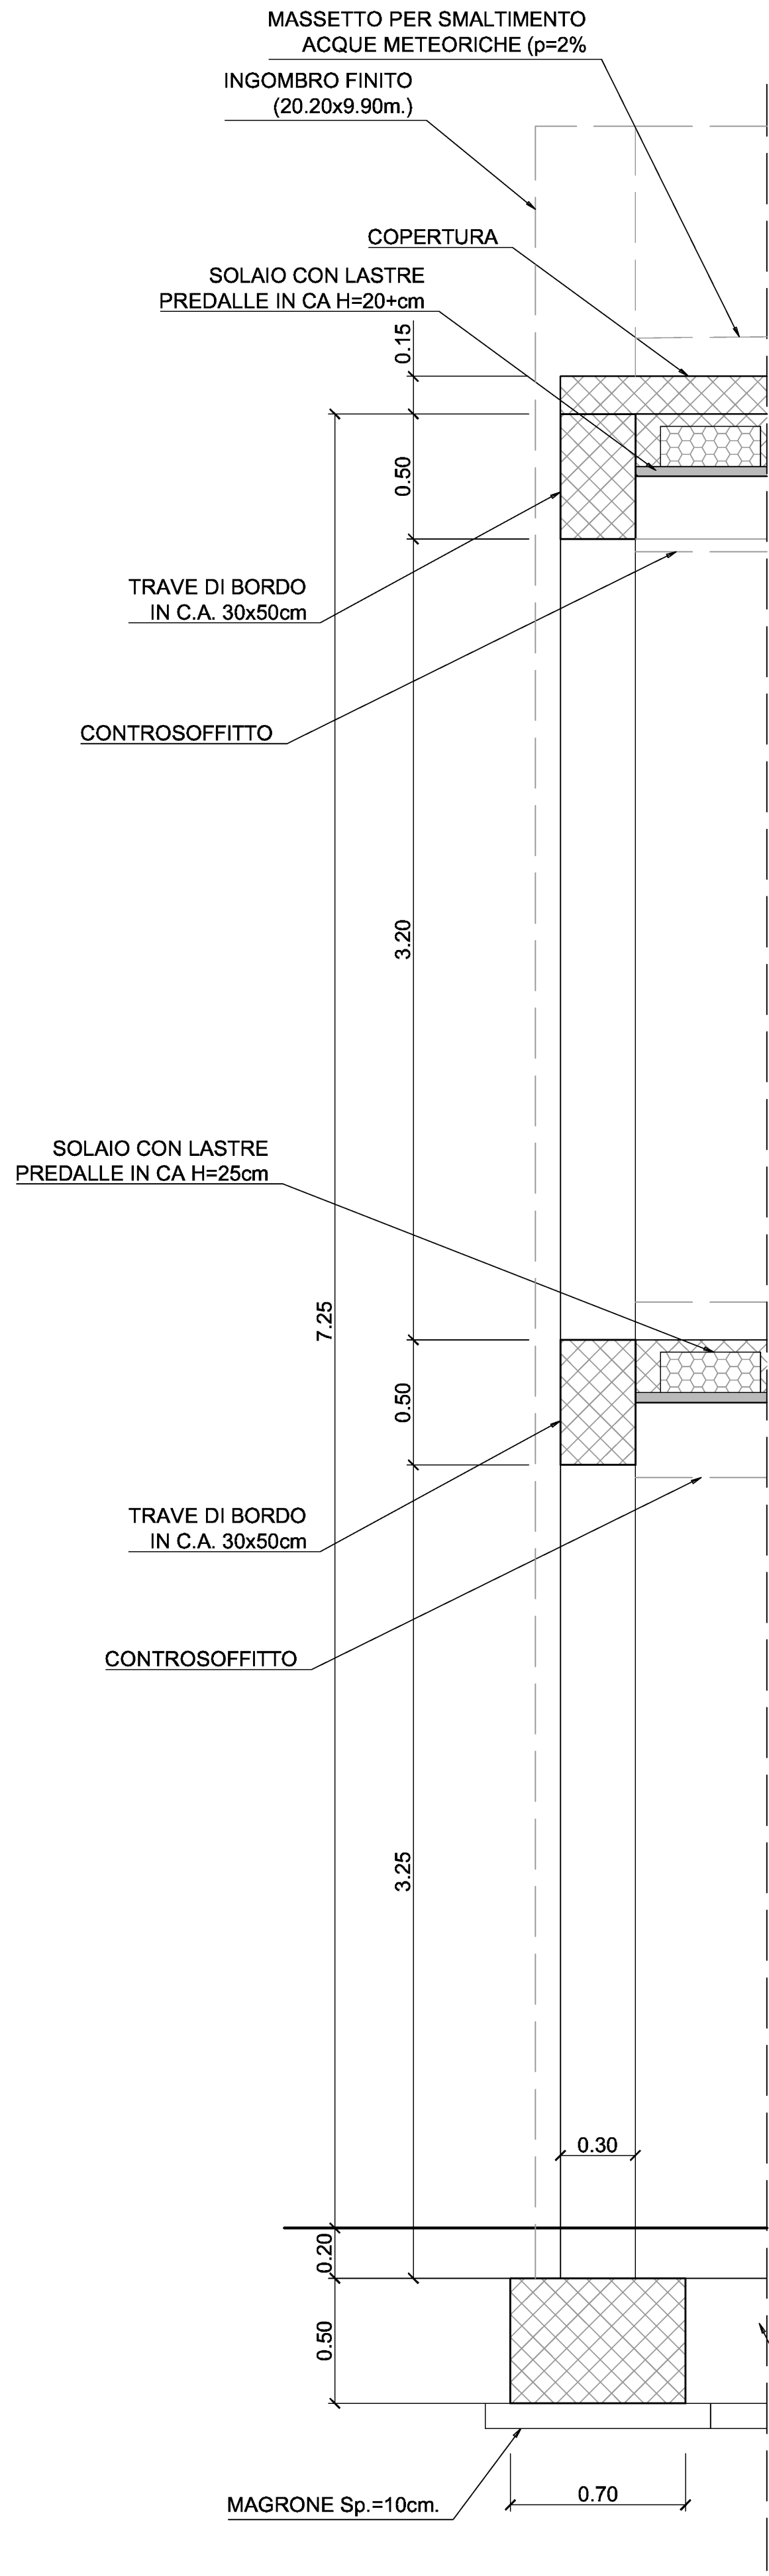
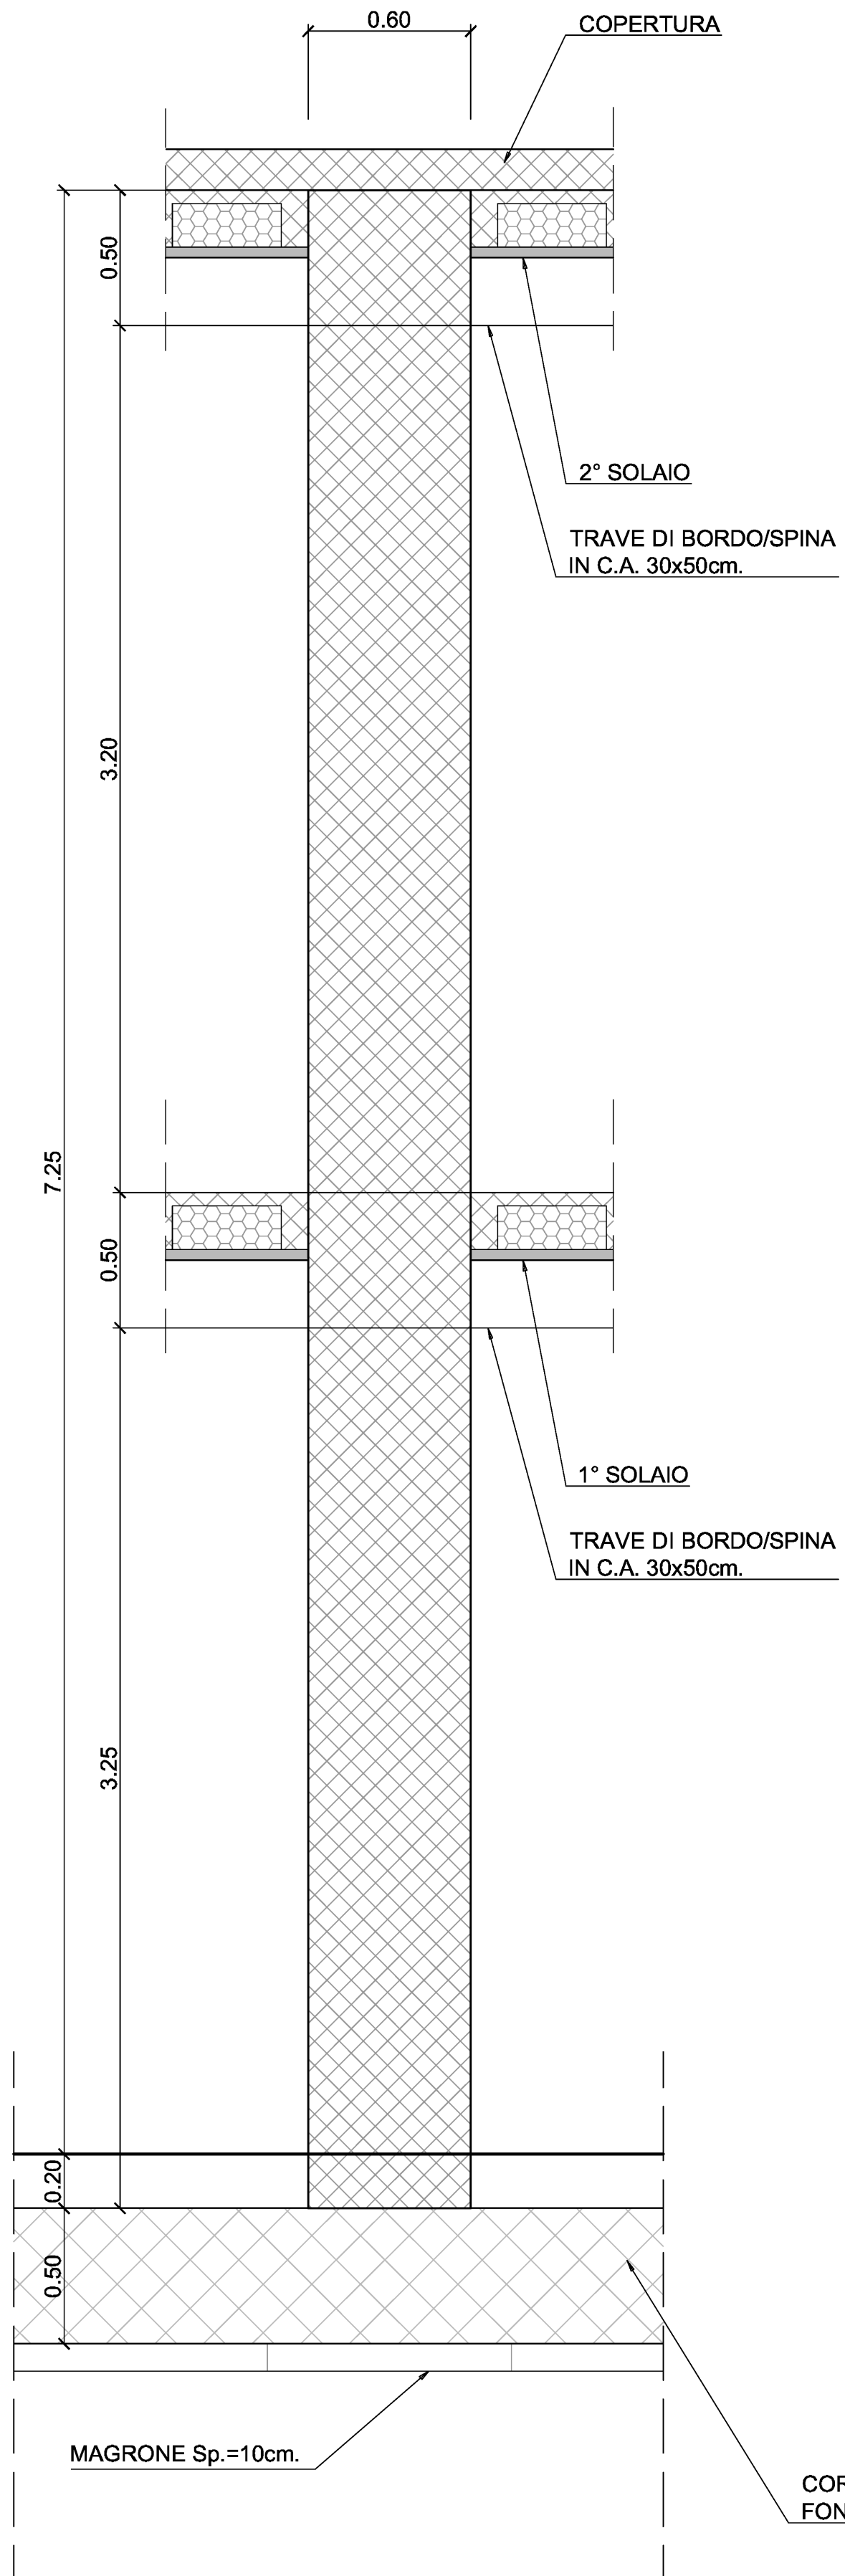

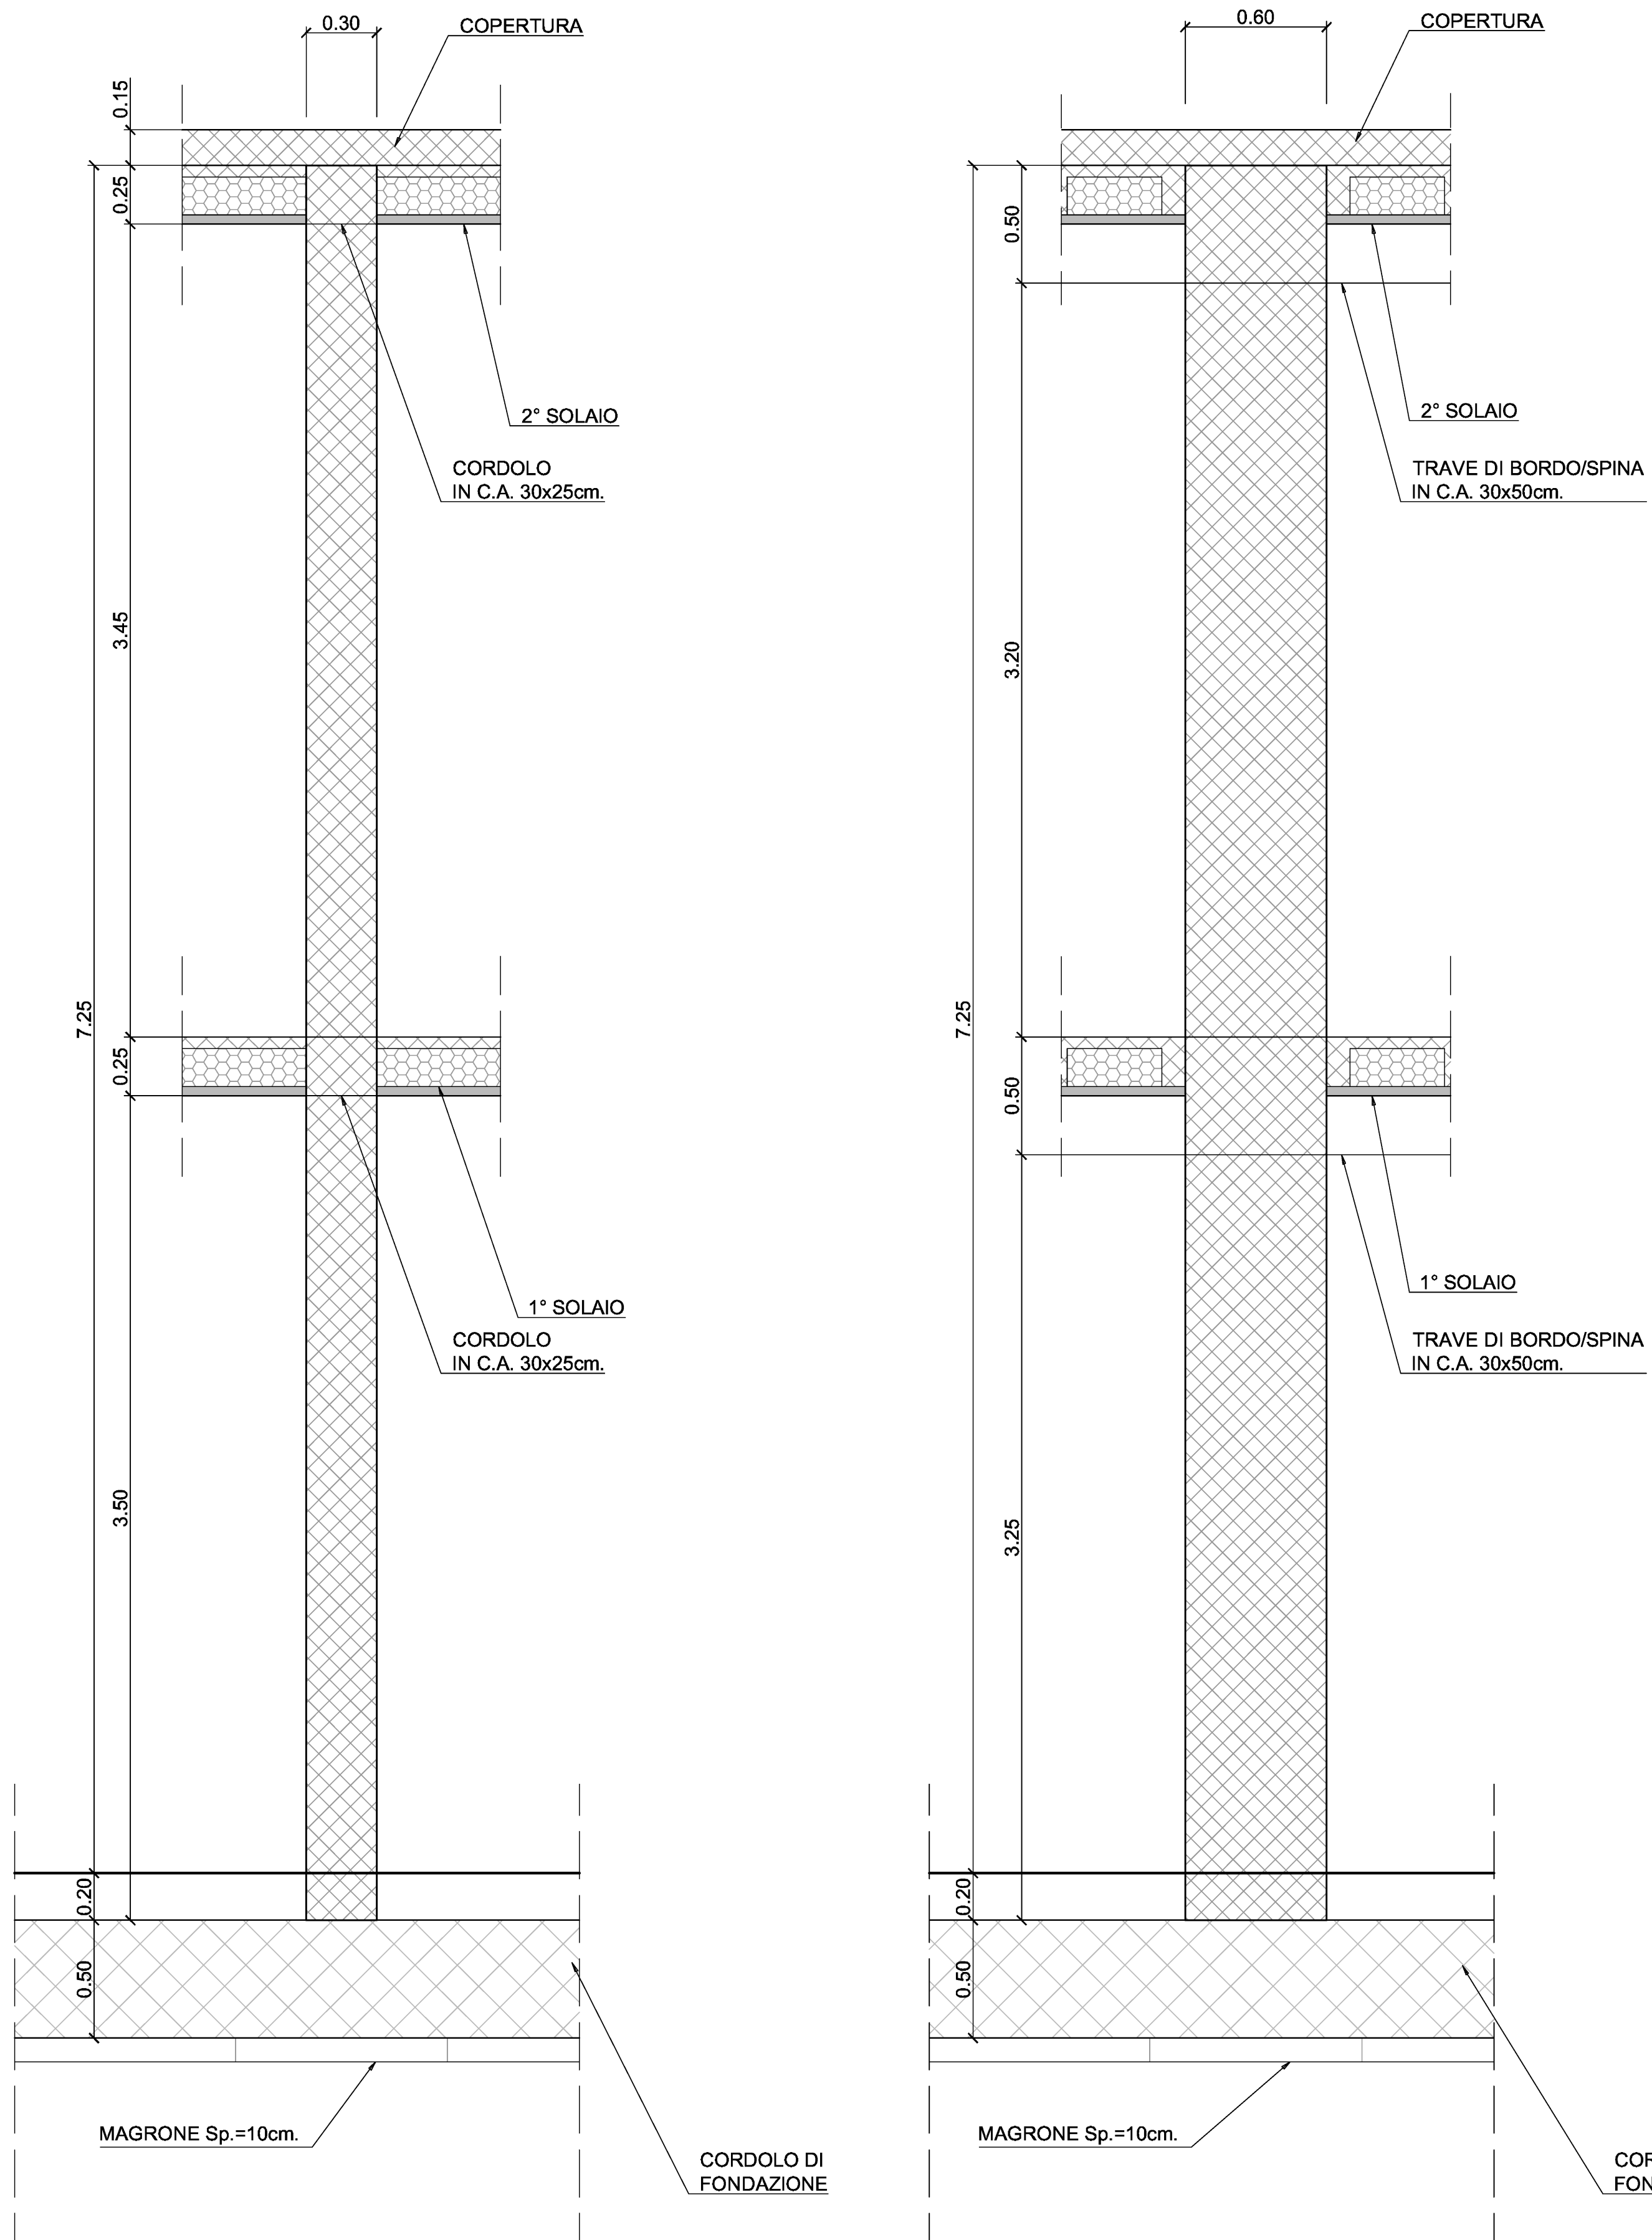



TABELLA MATERIALI	
MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO (lo spessore indicato negli elaboratori è da intendere medio)	
- Classe di resistenza C12/18	
- Contorno minimo di cementino 140Kg/m ³	
IMPIANTO DI LAVAZIONE - TRAVI PREFABRICATE IN C.A.P.	
- Classe di resistenza C26/30	
- Classe di esposizione XC3/CX3A2	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino 340Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione di armatura Ø32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
IMPIANTO DI LAVAZIONE - PLASTICI PREFABRICATI	
- Classe di resistenza C26/30	
- Classe di esposizione XC3/CX3A2	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino 340Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione di armatura Ø32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
IMPIANTO DI LAVAZIONE - TRAVI PREFABRICATE IN C.A.P.	
- Classe di resistenza C26/30	
- Classe di esposizione XC3/CX3A2	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino 340Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione di armatura Ø32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
IMPIANTO DI LAVAZIONE - PANELLI PREFABRICATI	
- Classe di resistenza C26/30	
- Classe di esposizione XC3A2	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino 340Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione di armatura Ø32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
PALAZZINA UFFICI - FONDAZIONI	
- Classe di resistenza C25/30	
- Classe di esposizione XC2	
- Rapporto A/C: 0,48	
- Contorno minimo di cementino: 300 Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione dell'armatura: 32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
PALAZZINA UFFICI - PLASTICI, TRAVI, CORSOLI, GETTI IN OPERA	
- Classe di resistenza C25/37	
- Classe di esposizione XC3/XC3S	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino: 320 Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione dell'armatura: 32 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
PALAZZINA UFFICI - LASTRE PREFABBRICATE IN COMPLESSO PREFABRICATO	
- Classe di resistenza C25/40	
- Classe di esposizione XC3/XC3S	
- Rapporto A/C: 0,50	
- Contorno minimo di cementino: 320 Kg/m ³	
- Contorno <=0+0 mm	
- Massima dimensione dell'armatura: 20 mm	
- Classe di consistenza SUMP: S4	
ACQUAI ARMONICI PER TRESEOLI	
- Armature di classe 2, infissi stabilizzati base/fascia Tensione caratteristica di rottura f _{yk} = 1800 N/mm ²	
- Tensione caratter. all'1% di deformazione totale f _{yk} /ε = 1670 N/mm ²	
- Allungamento ultimo per cento massimo: 10%	
ACQUAI PER C.A.I. IN BARRE D'ROTTOLI	
- Acciai per calcestruzzo armato tipo B500C	
- Limite di snervamento: f _{yk} =500 N/mm ²	
- Limite di rottura: f _{yk} =540 N/mm ²	
ACCIAIO PER C.A.I. RETTI ELETTRODINAMICI	
- Acciai per calcestruzzo armato tipo B500L	
- Limite snervamento: f _{yk} =500 N/mm ²	
- Limite di rottura: f _{yk} =540 N/mm ²	
ACCIAIO PER CARPENTERIE IN ALLUMINEE E TRAFORDINI	
- Acciai tipo S355J0	
- Limite snervamento: f _{yk} =355 N/mm ²	
- Limite di rottura: f _{yk} =510 N/mm ²	
- Modulo elastico: E=210000 N/mm ²	
- Classe di esecuzione EN 10022-EXC2	
BULLONI	
- Viti: Classe 8.8	
- Bulli: Classe 8.8	
- Procedimento Ossido Zinco	
SALVADATURI	
- Raccordi idraulici e qualificati secondo DM. 17/01/2018	

NOTE GENERALI

UNITA' DIMENSIONI USATE:

m
mm

QUOTI PLANIMETRICI
COORDINATE DI TRACCIAMENTO
LINEE ALTERNATE

cm
mm

LUNGHEZZE FERRI DI ARMATURA
DIAMETRO FERRI D'ARMATURA

LA LARGHEZZA DEL C.L.S. MAGGIORE DI SOTTOFONDAMENTO È PARI ALLA LARGHEZZA DELLA FONDAZIONE PIÙ QUEI 10% DI LORO SPESORE.

GLI ANGOLI DI PIEGATURA E POSIZIONAMENTO DELLE BARRE SONO PREDEFINIBILI (SENZA SENSARE ERRORI).

IL SALVO DUE DIVERSAMENTE INDICATO
(SULL'ELABORAZIONE PRELIMINARE DEVONO ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLO QUALITÀ CHE PREVEDONO ANCHE LA VERIFICA DEI COPPIERFERI).

- DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNICI, CAPPI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO:

D = 48; PER S < 20

D = 70; PER S > 20

SOTTOPOSIZIONE INKINA BARRE DI ARMATURA L-606, SALVO DUE DIVERSAMENTE SPECIFICATO

