



SEZIONE




PIANTA

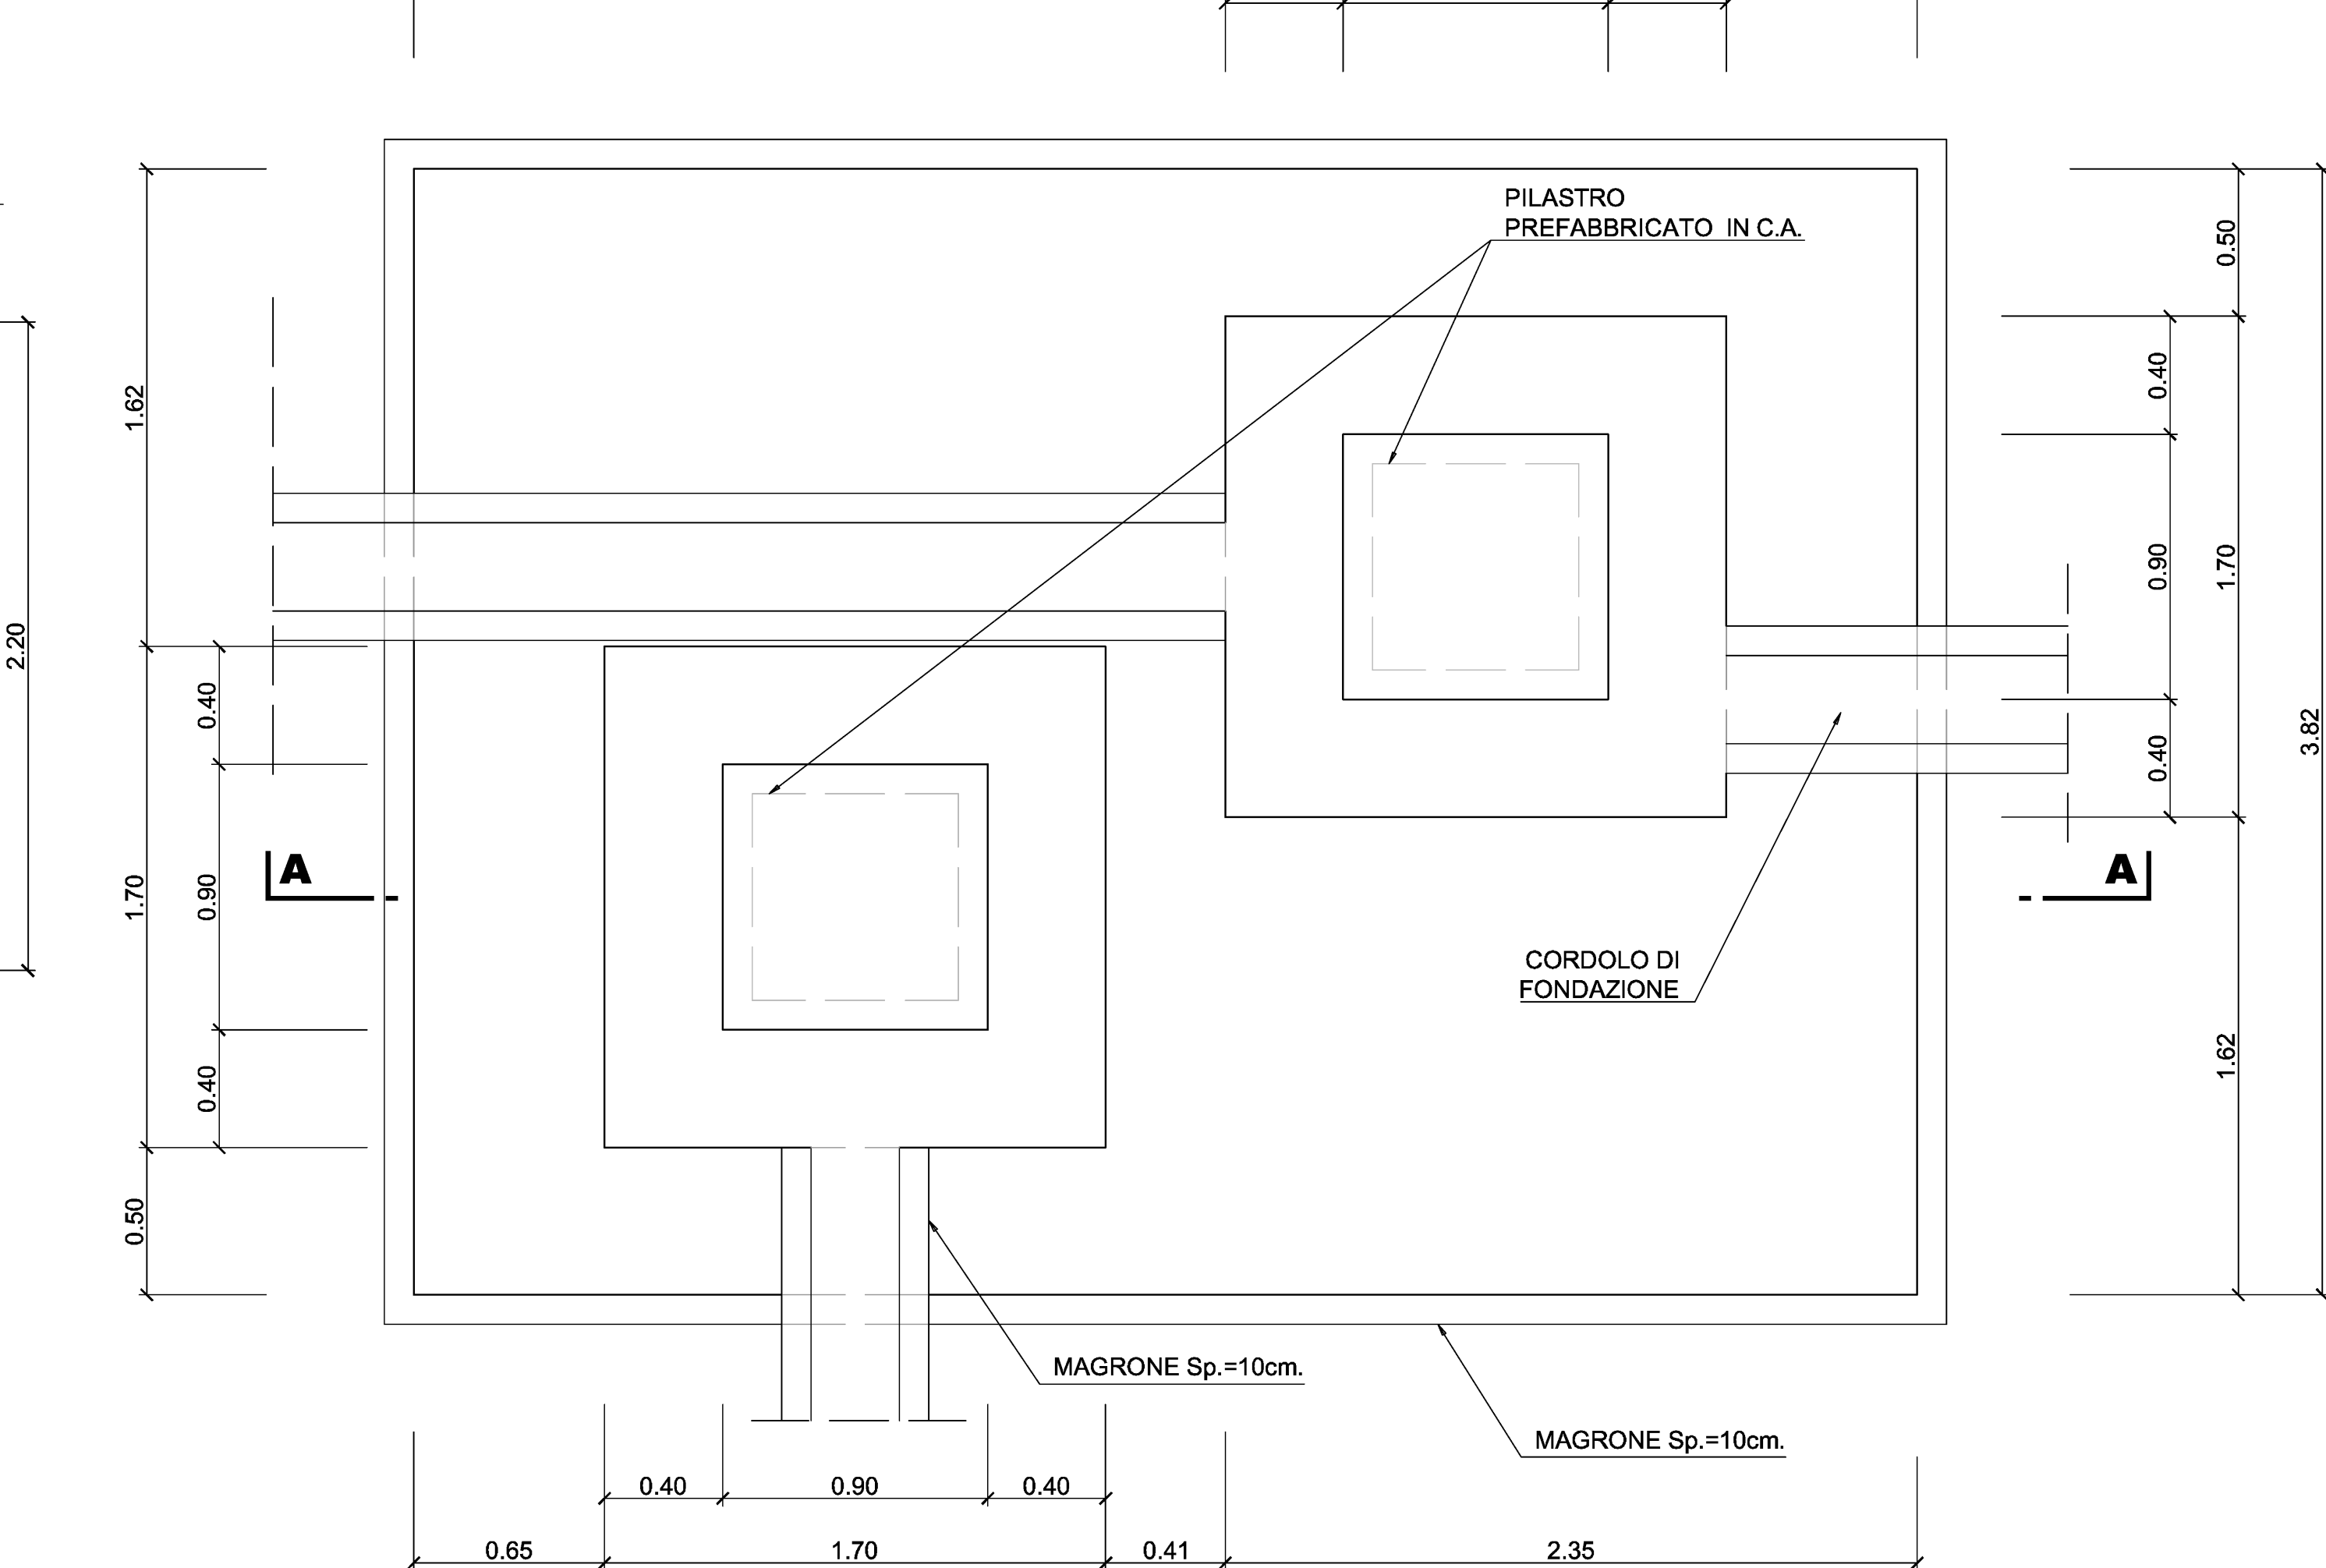


SEZIONE

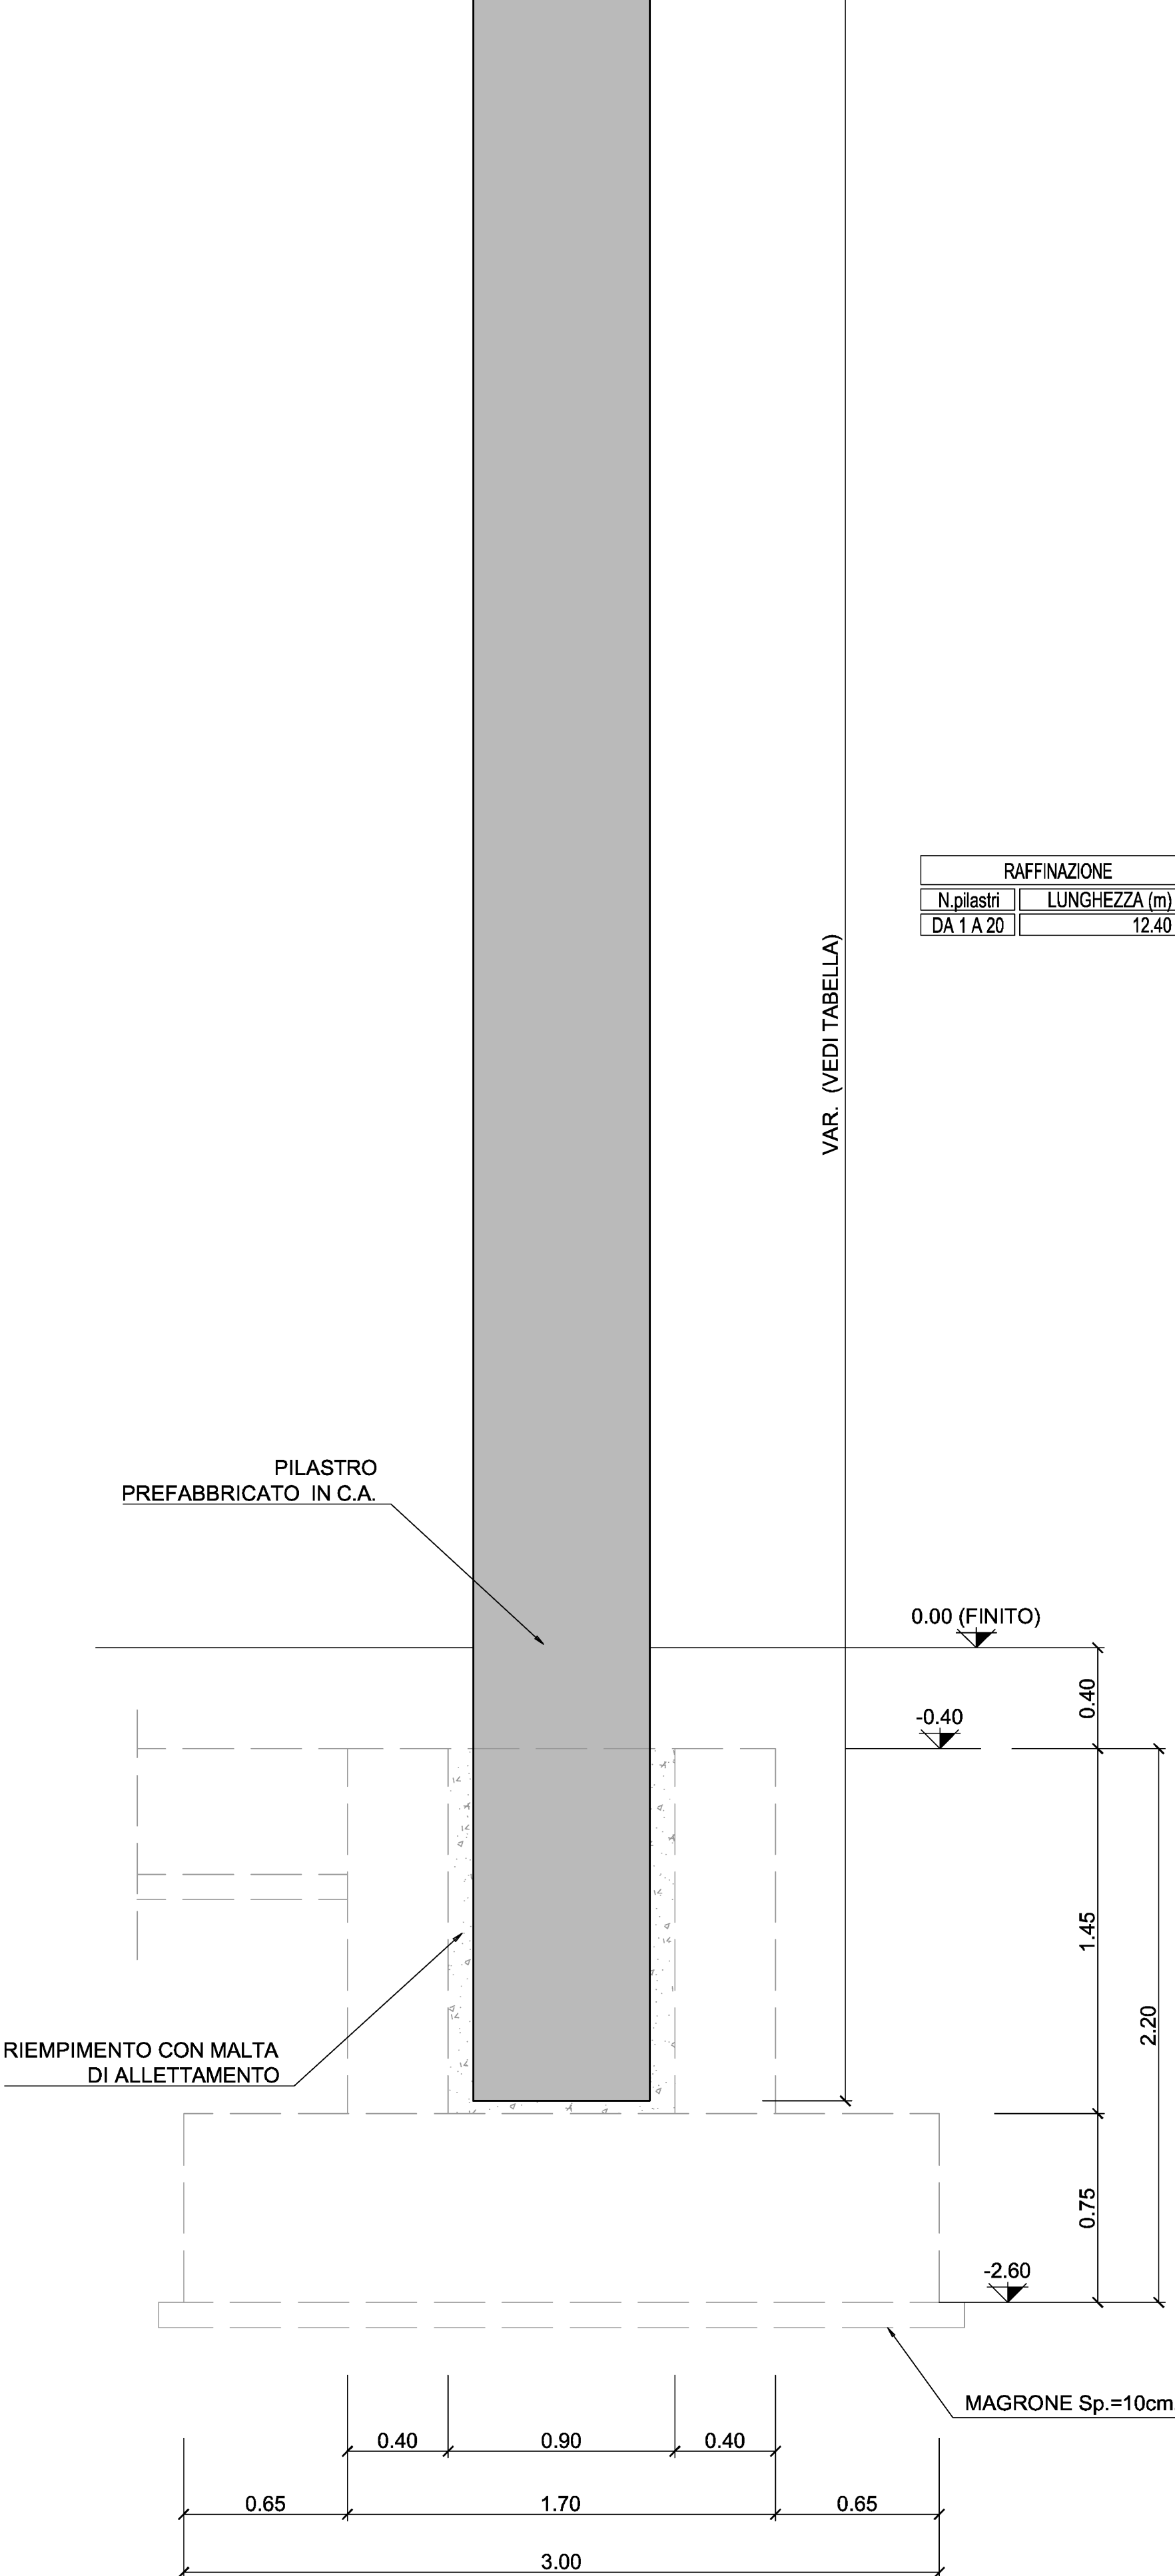


PROSPETTO

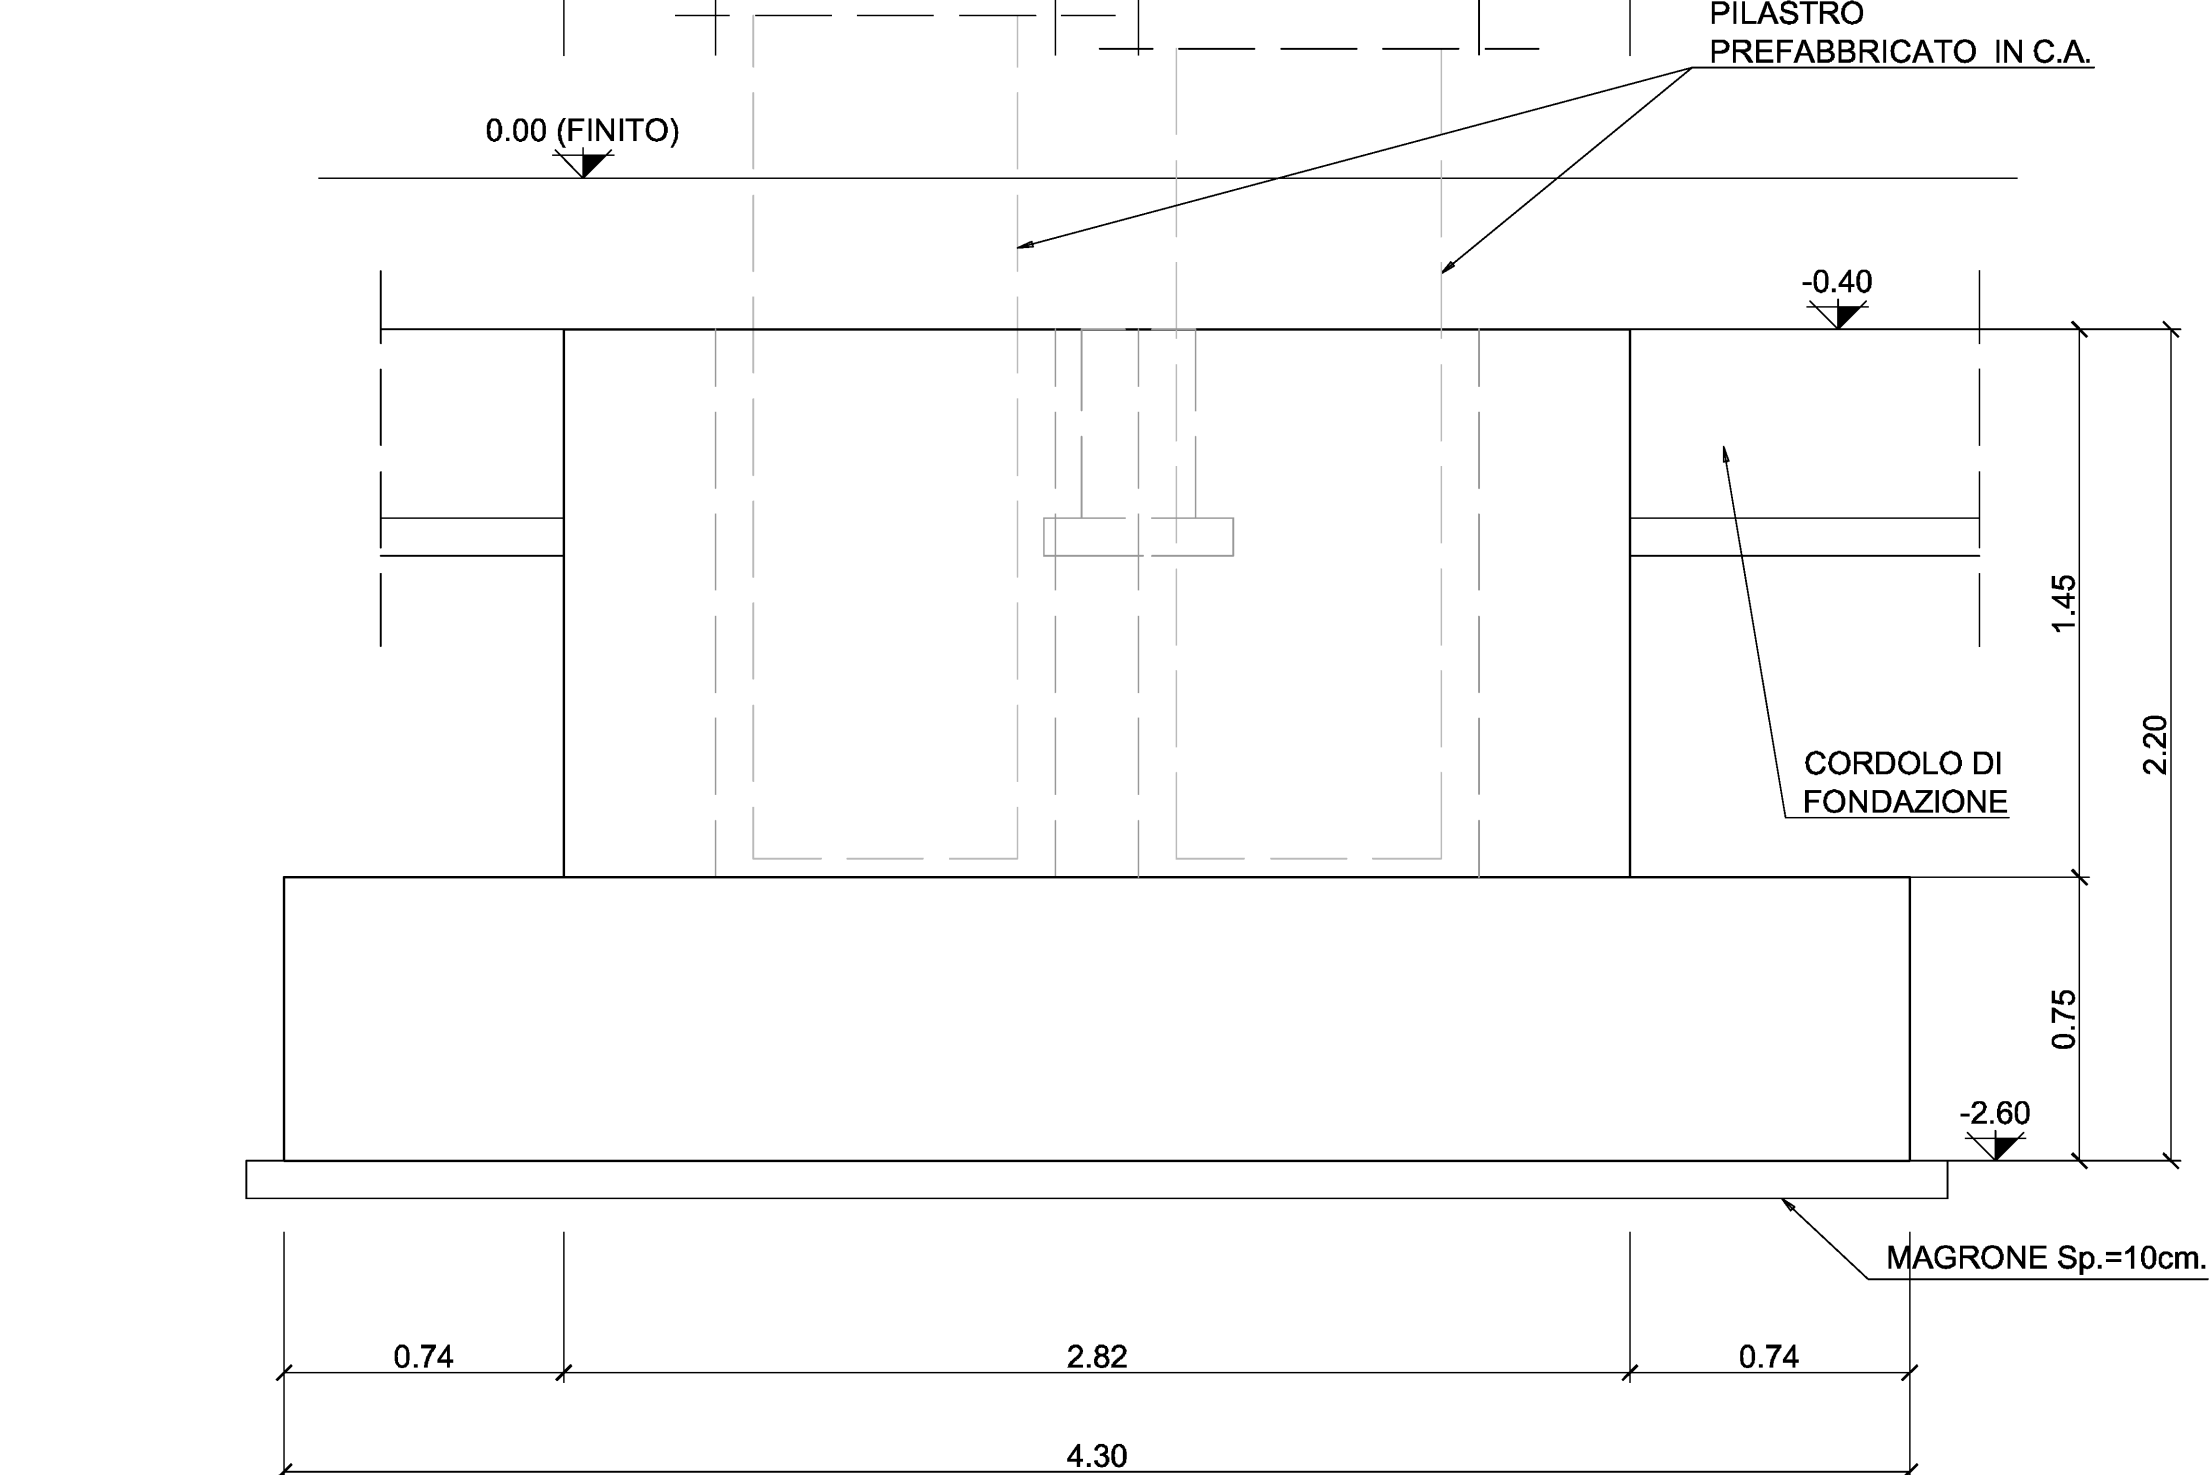


PIANTA

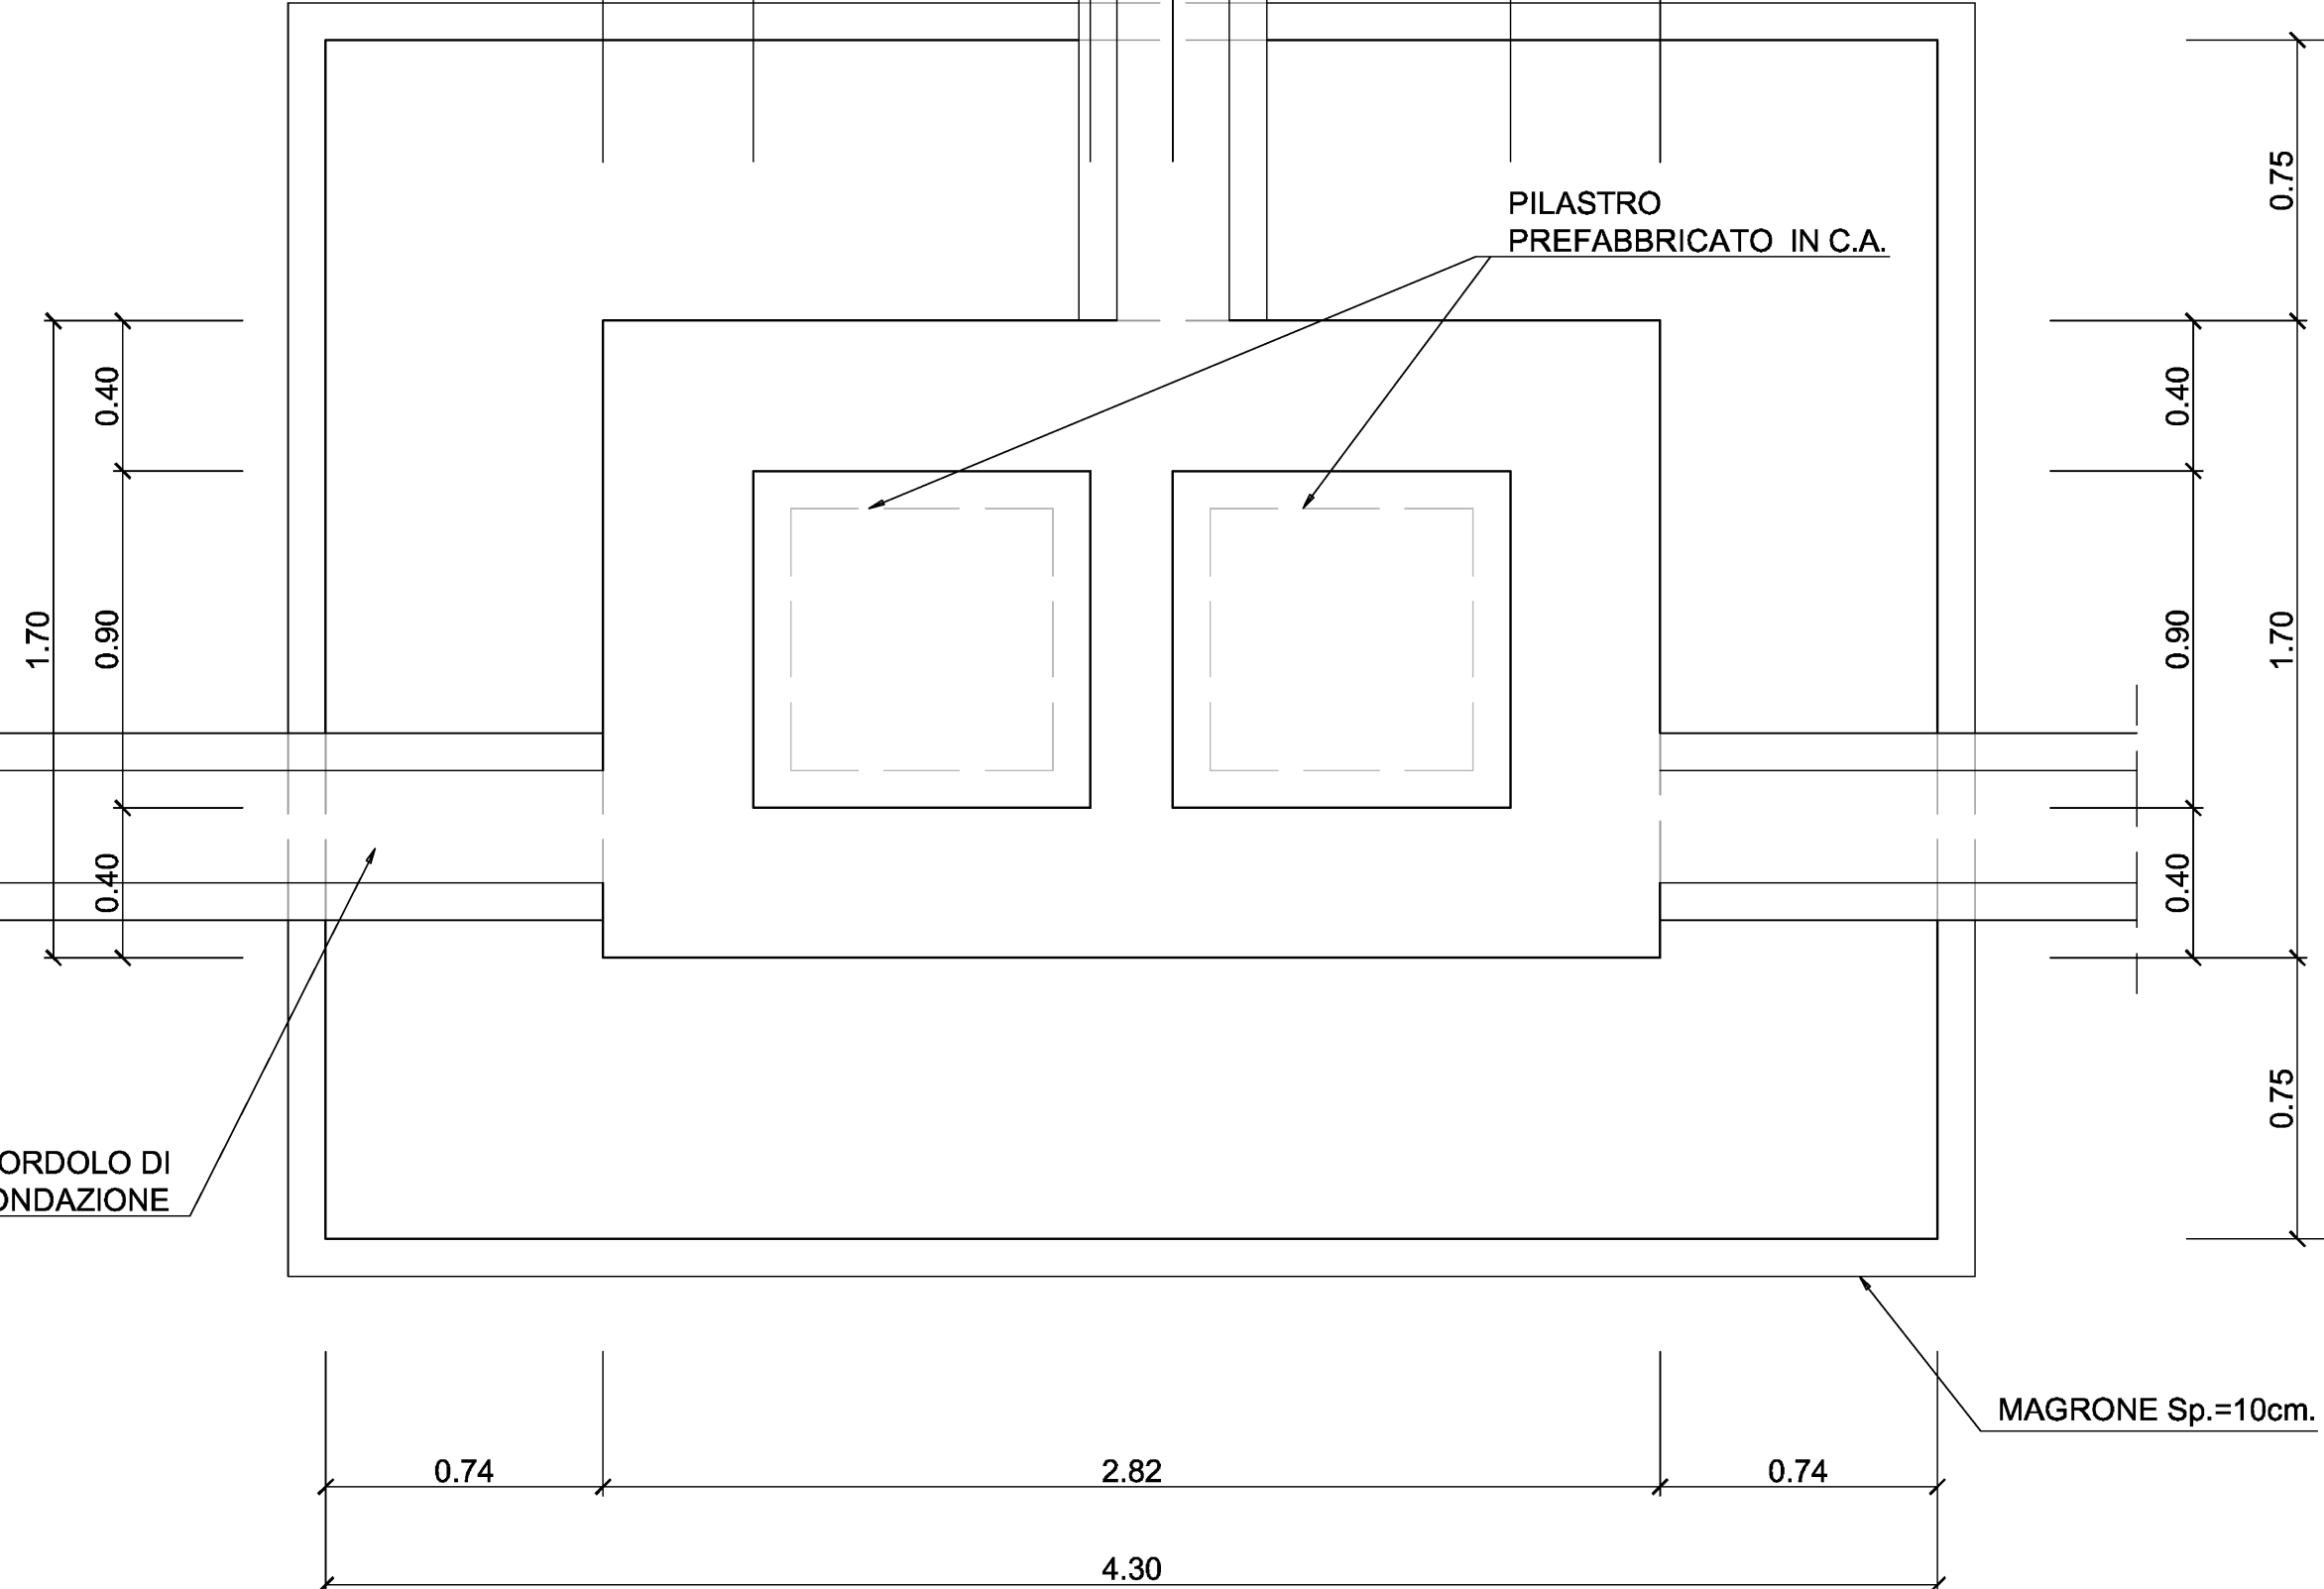

PROSPETTO

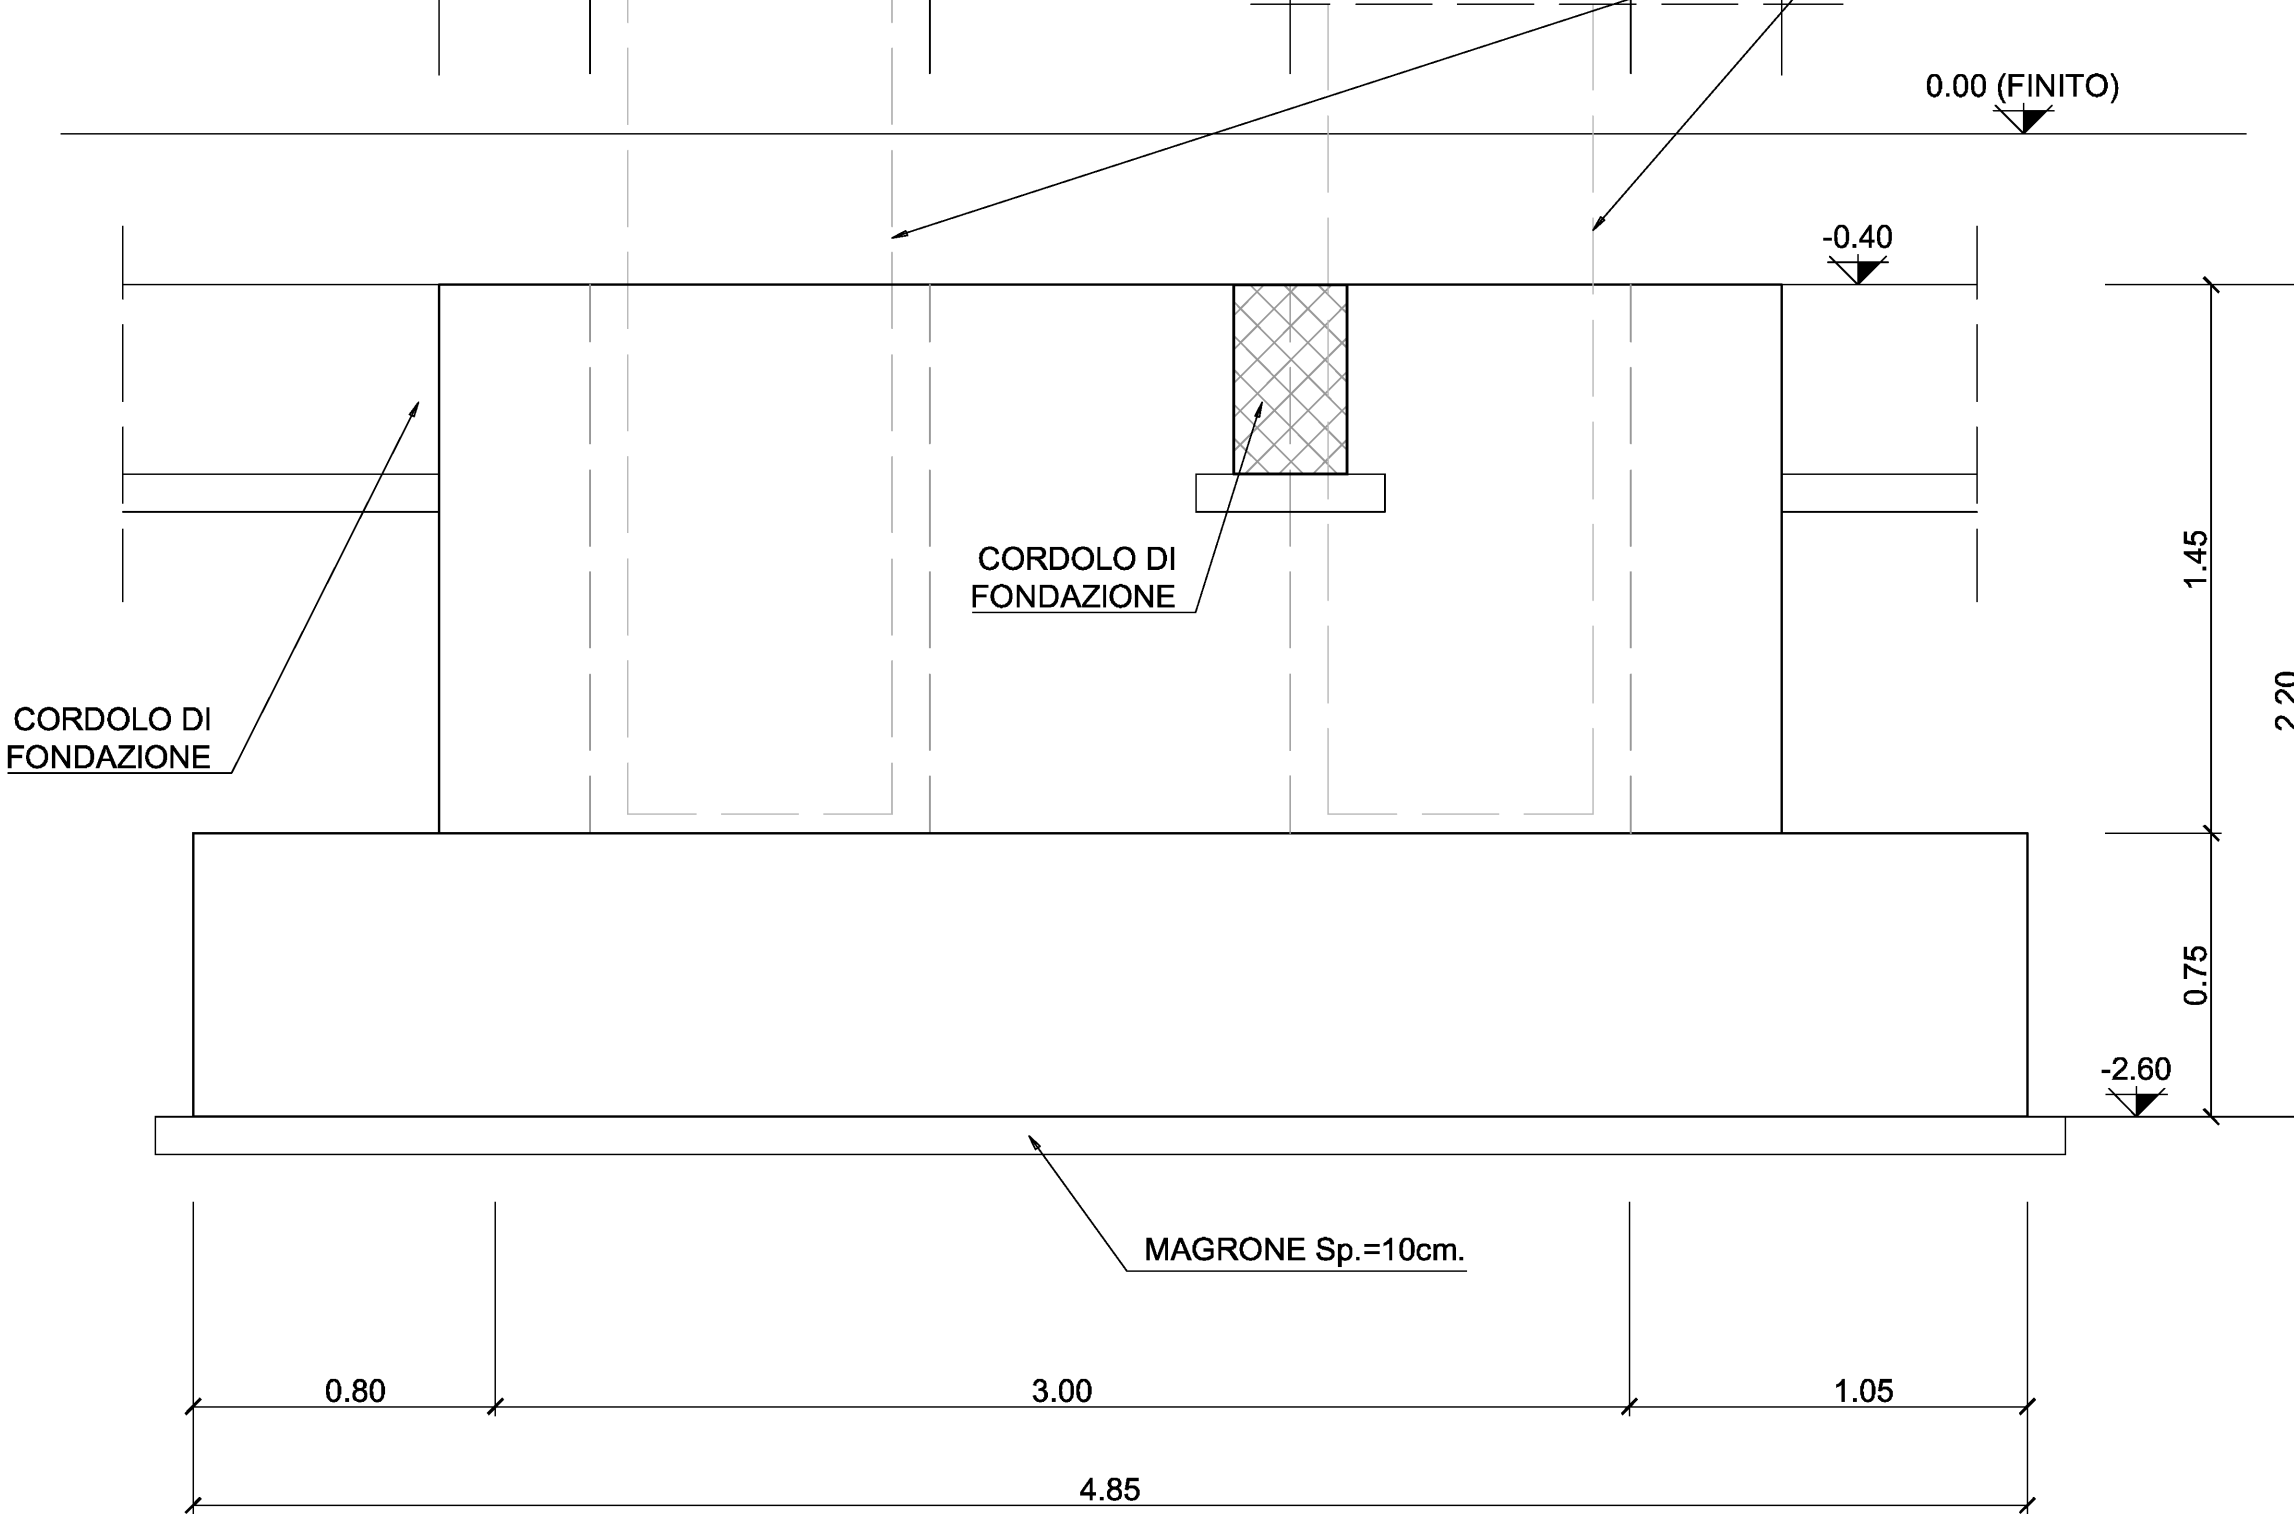

PIANTA

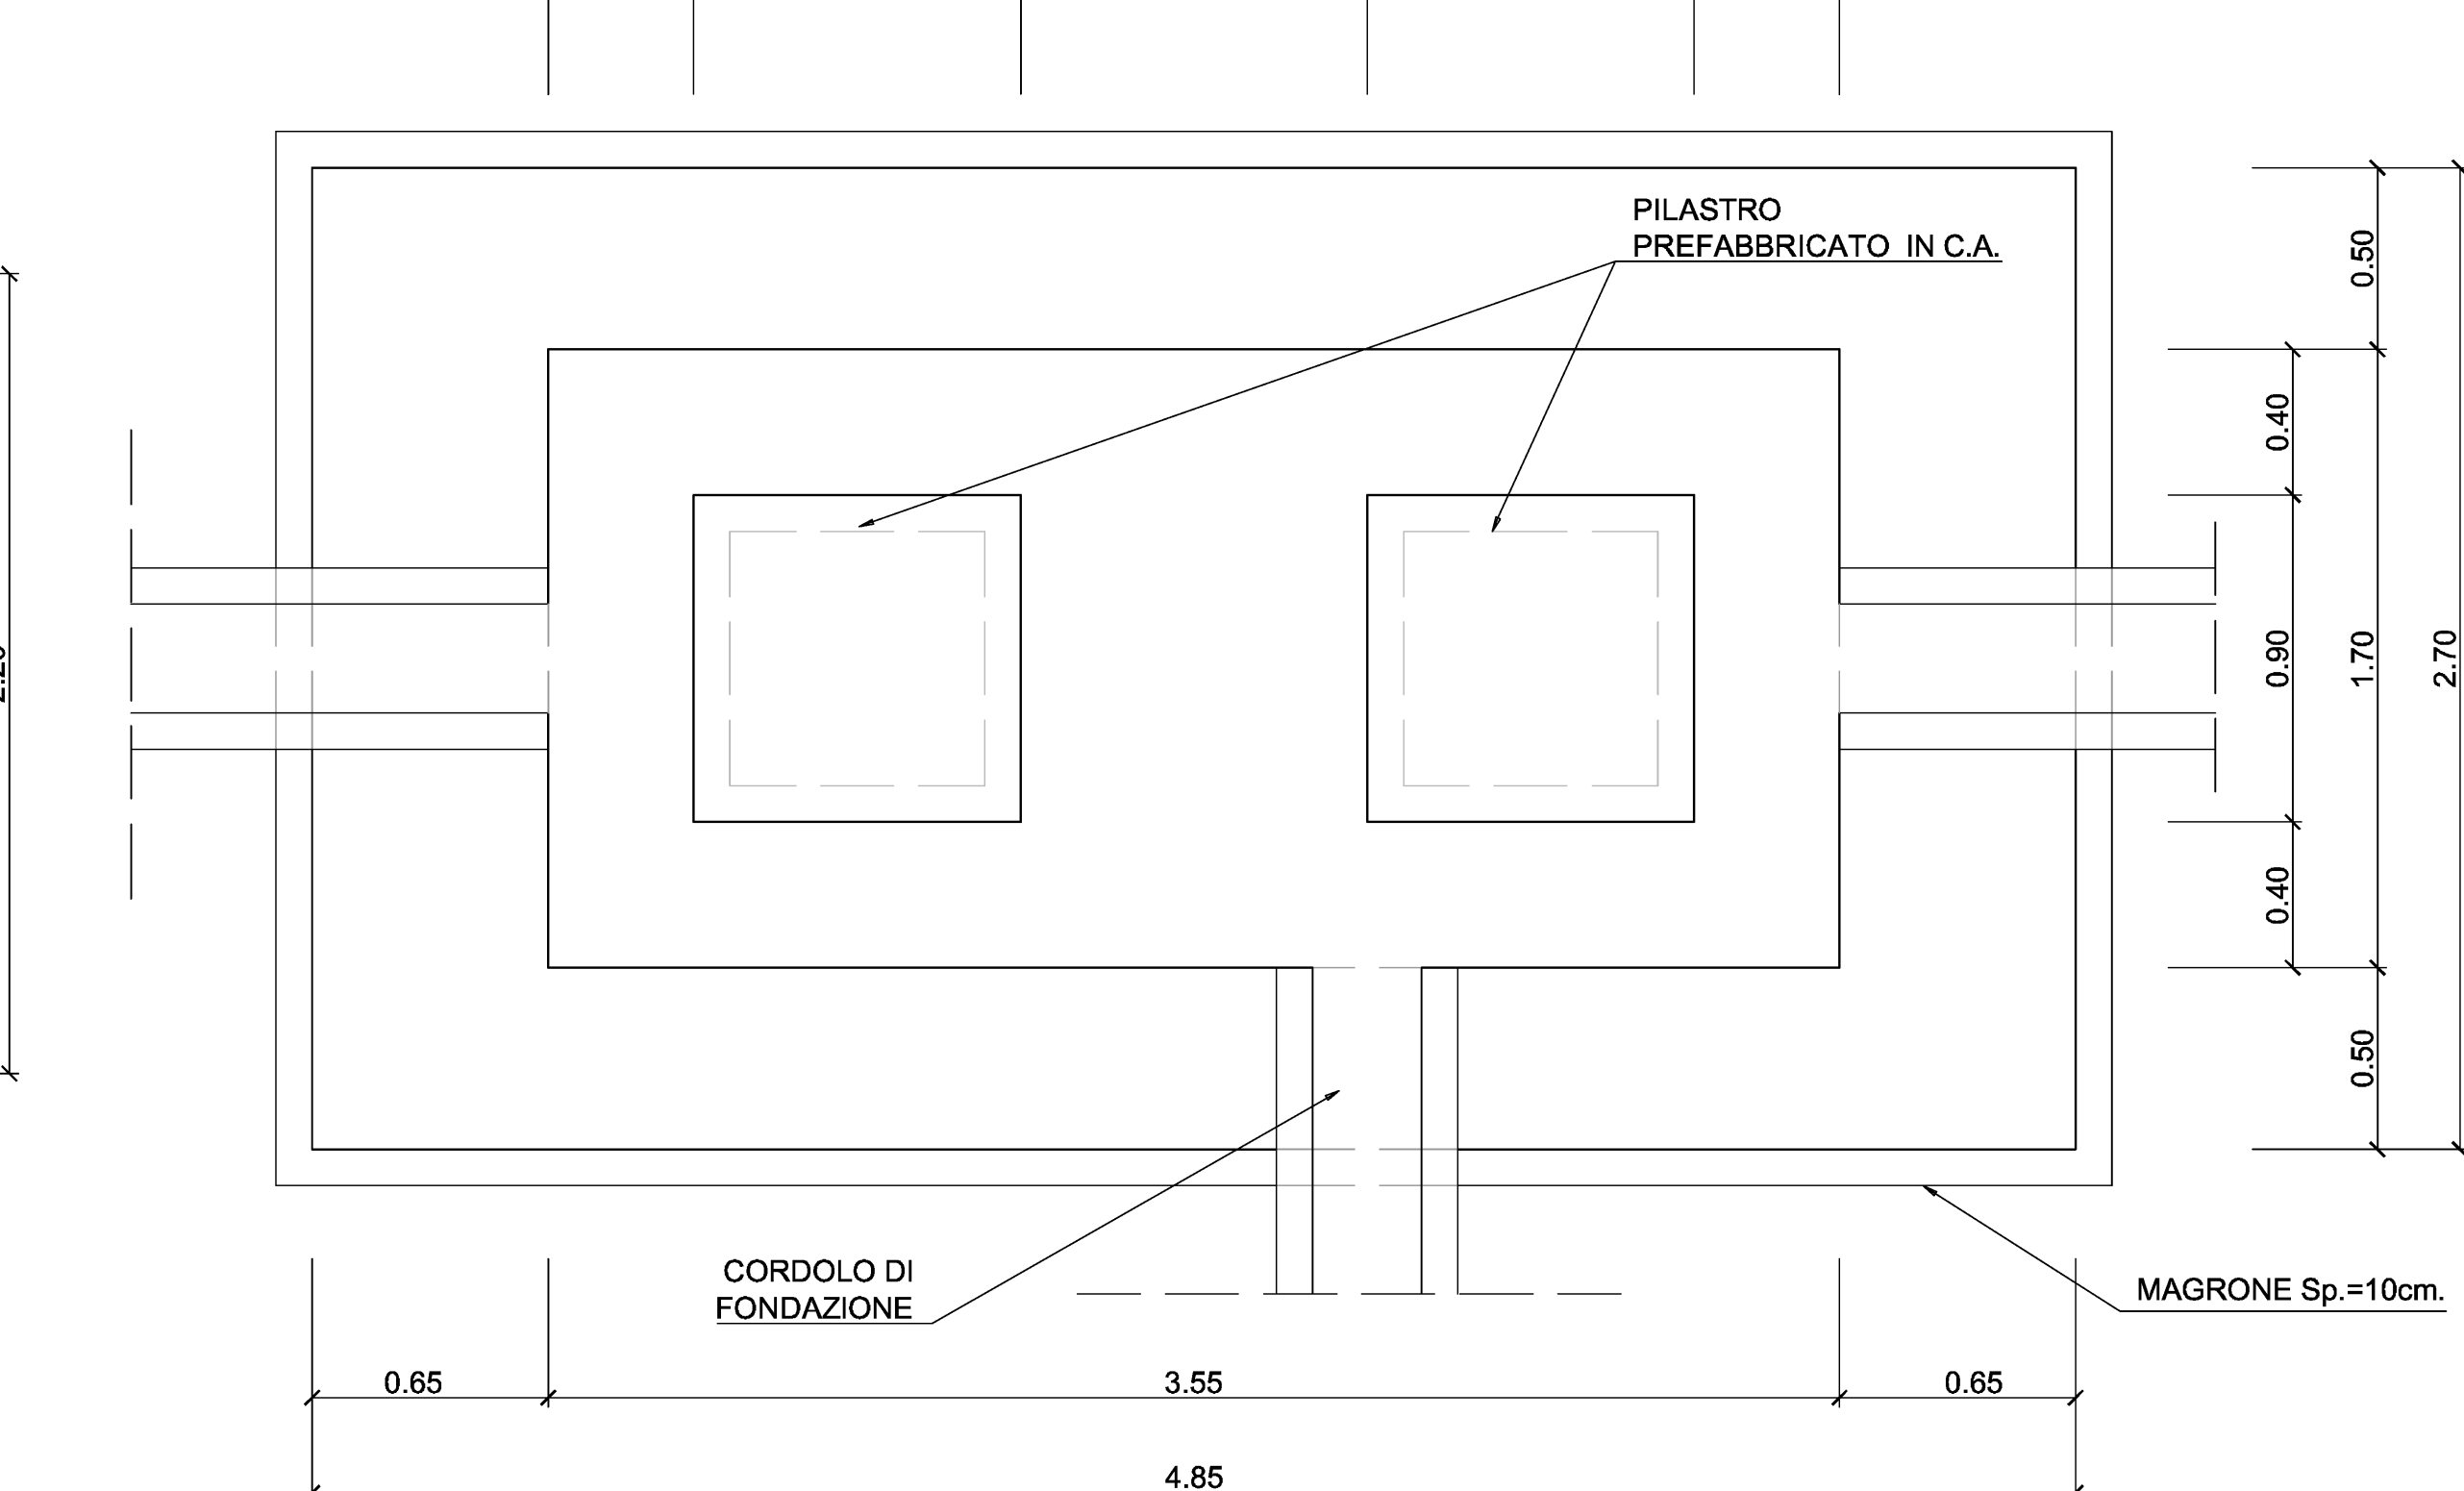

PIANTA

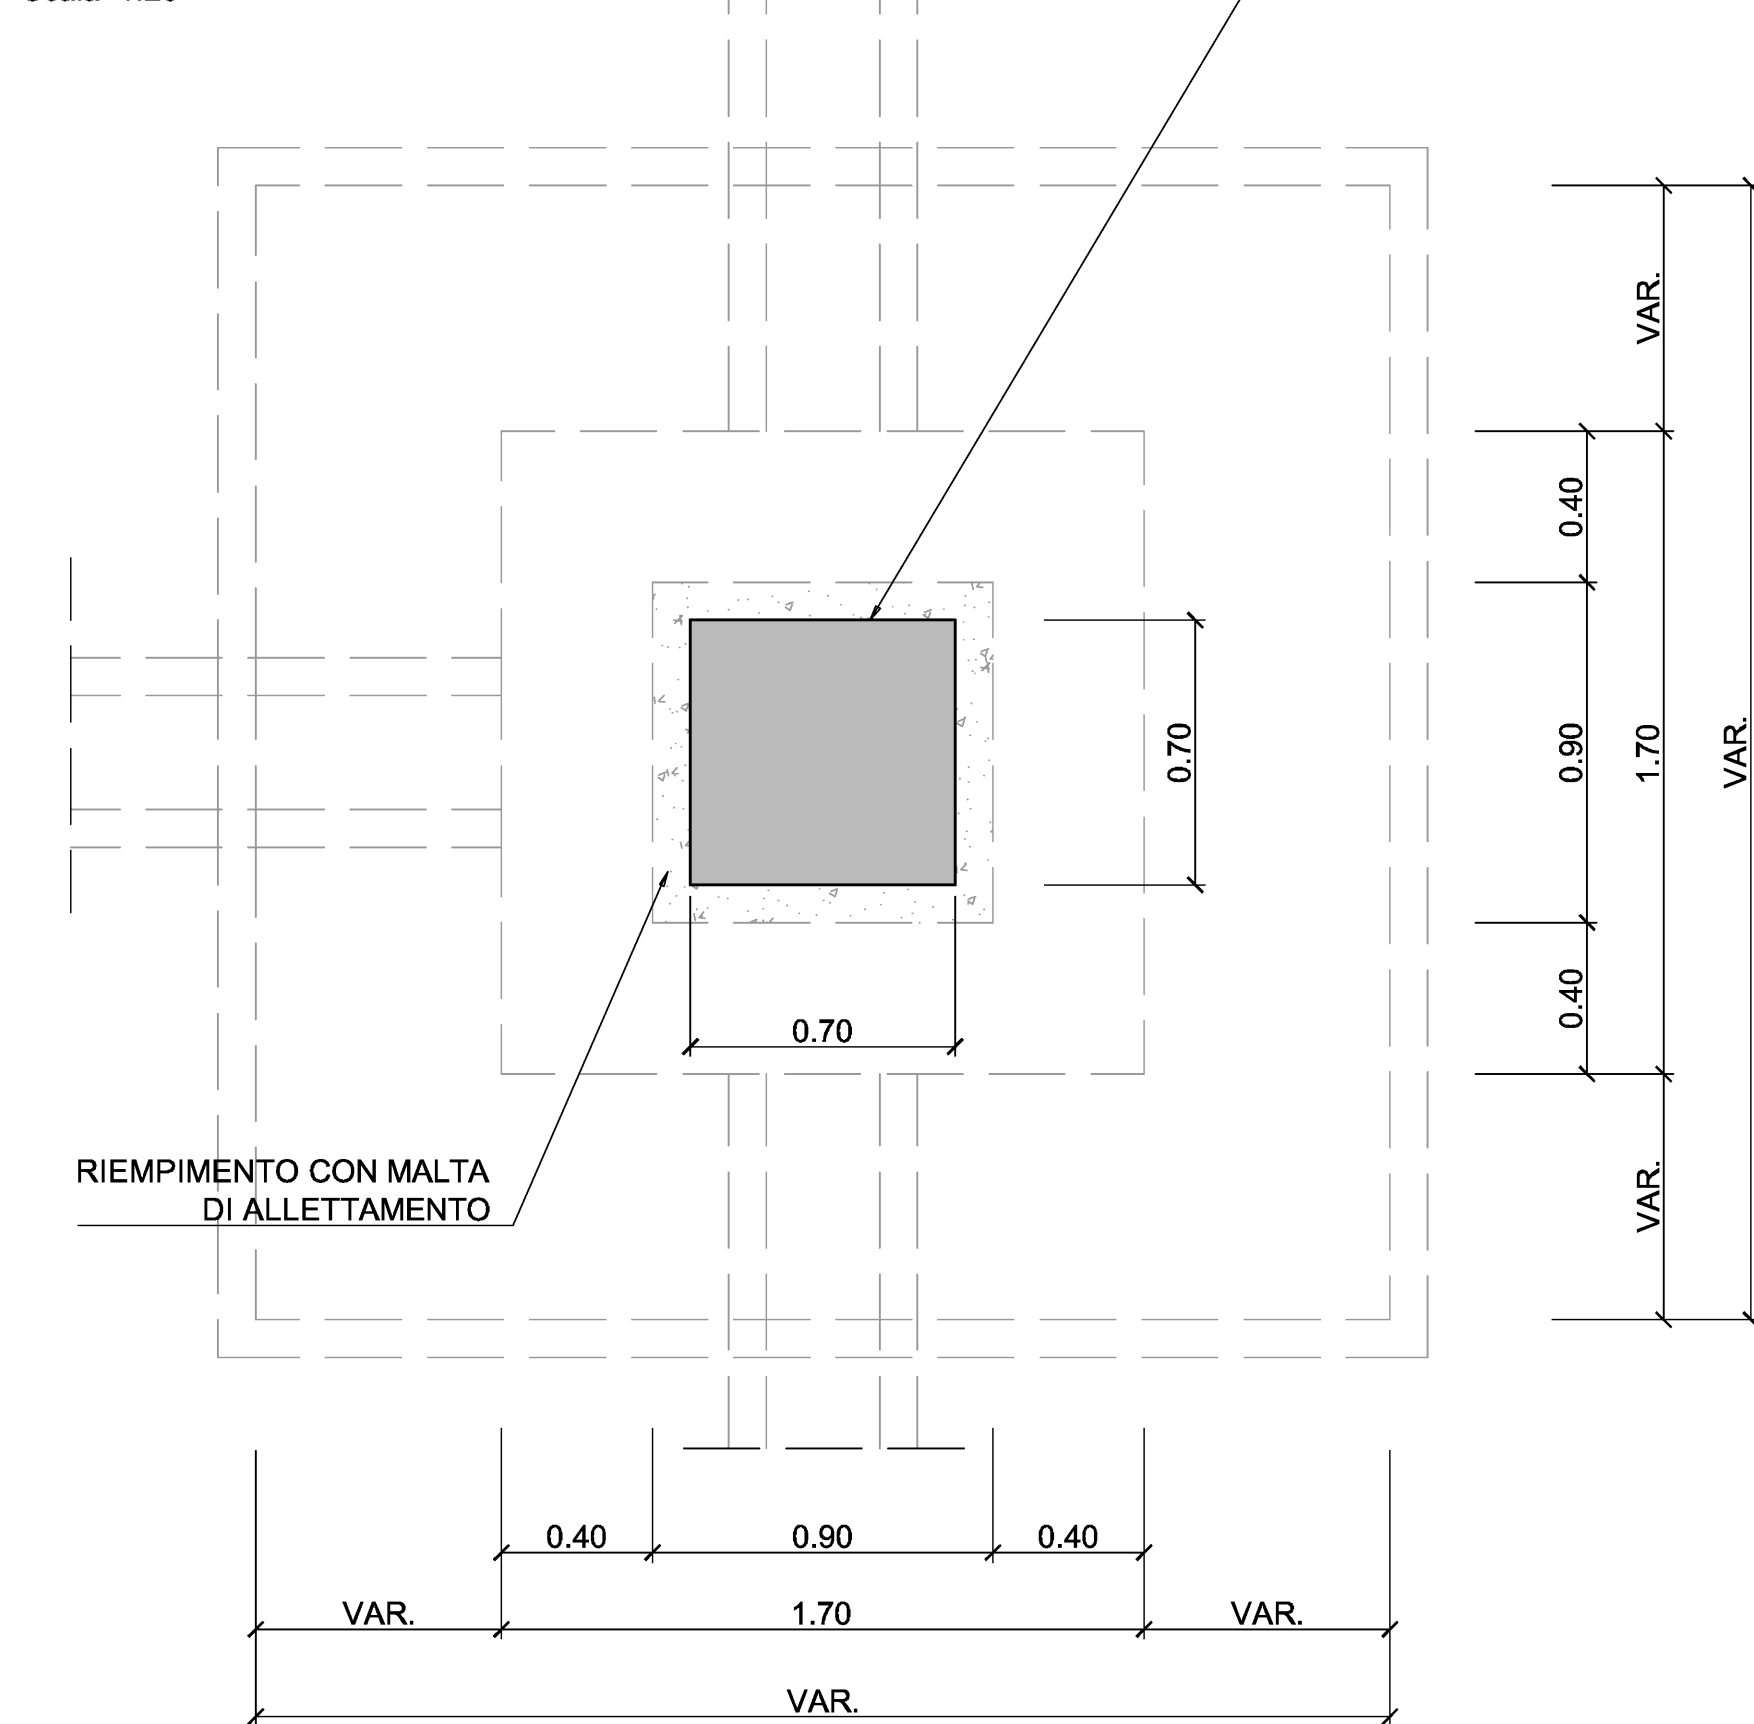


TABELLA MATERIALI	
MAGRINE DI PULIZIA E SVILUPPAMENTO (le espansioni indicate negli allegati A e B tendono ad essere) Classe di resistenza C10/10 Contenuto minimo di cemento: 150 Kg/m ³	
IMPANTO DI LAVORAZIONE - FONDAMENTI Classe di resistenza C20/20 Contenuto minimo di cemento: 200 Kg/m ³ Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/m ³ Coefficiente <=0,40 Massima dimensione dell'aggregato: 32 mm Classe di consistenza SLUMP 54	PAZZAZZA OFFICE - FONDAZIONI Classe di resistenza C20/20 Classe di espansione AC-0,05 Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 300 Kg/m ³ Coefficiente <=0,40 Massima dimensione dell'aggregato: 32 mm Classe di consistenza SLUMP 54
IMPANTO DI LAVORAZIONE - PLASTICI PREFABRICATI Classe di resistenza C20/20 Contenuto minimo di cemento: 200 Kg/m ³ Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/m ³ Coefficiente <=0,40 Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm Classe di consistenza SLUMP 54	PAZZAZZA OFFICE - PLASTICI, TRATTI, CORDOLI, GETTI IN OPERA Classe di resistenza C20/20 Classe di espansione AC-0,05 Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 320 Kg/m ³ Coefficiente <=0,40 Massima dimensione dell'aggregato: 32 mm Classe di consistenza SLUMP 54
IMPANTO DI LAVORAZIONE - TRATTI PREFABRICATI IN C.A.P. Classe di resistenza C20/20 Contenuto minimo di cemento: 200 Kg/m ³ Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/m ³ Coefficiente <=0,30 Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm Classe di consistenza SLUMP 54	PAZZAZZA OFFICE - LASTRE PER COPERTURE E COPPIOLI PREFABRICATE Classe di resistenza C20/20 Classe di espansione AC-0,05 Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 320 Kg/m ³ Coefficiente <=0,30 Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm Classe di consistenza SLUMP 54
IMPANTO DI LAVORAZIONE - TRATTI PREFABRICATI IN C.A.P. Classe di resistenza C20/20 Contenuto minimo di cemento: 200 Kg/m ³ Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/m ³ Coefficiente <=0,30 Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm Classe di consistenza SLUMP 54	ACCIAIO ARMANDO PER TETTOIO A 1800 N/mm² - Armatura di classe A - Tensione caratteristica di rottura R _{yk} = 1800 N/mm ² - Tensione caratteristica A _{yk} di deformazione totale R _{yk} = 1670 N/mm ² - Allungamento totale max. A _{yk} = 10,5 % ACCIAIO PER C.A. IN BARRE E RETI - Armatura di classe A - Tensione caratteristica di rottura R _{yk} = 460 N/mm ² - Limite di snervamento A _{yk} = 450 N/mm ² - Limite di rottura R _m = 560 N/mm ² - Allungamento totale max. A _{yk} = 10,5 % ACCIAIO PER C.A. RETI RETROSPAZIO - Armatura per calcestruzzo armato: TP10 BA60A - Limite di snervamento: 350 N/mm ² - Limite di rottura: 350 N/mm ² ACCIAIO PER CEMENTI E MATERIALI E TRASFONDI - Acciaio TP10 BA60A - Limite di snervamento: 350 N/mm ² - Limite di rottura: 350 N/mm ² - Modulo elastico E = 210000 N/mm ² - Classe di esecuzione EN 1090-2: EX2
IMPANTO DI LAVORAZIONE - PANNELLI PREFABRICATI Classe di resistenza C20/20 Contenuto minimo di cemento: 200 Kg/m ³ Rapporto A/C: 0,50 Contenuto minimo di cemento: 340 Kg/m ³ Coefficiente <=0,30 Massima dimensione dell'aggregato: 20 mm Classe di consistenza SLUMP 54	BULLONI - Vite: Classe 8.8 - Dado: Classe 8.8 - Rosette: Acciaio A50 SALE DI SUE - Procedimenti omologati e qualificati secondo D.M. 7701/018

UNITÀ DI MISURA USATE	- LA LARGHEZZA DEL CUSO MAGGIO DI FONDAZIONE È PARI ALLA LARGHEZZA DELLA FONDAZIONE PIÙ DEI QUOTI SEI SPESORE	
QUOTE PARAMETRICHE	- GLI ANGOLI DI PEGIATURA E POSIZIONAMENTO DELLE BARRI SONO ESPRESSI IN GRADI SPECIFICATI SULLO SCHEMATICO	
COORDINATE DI TAGLIAMENTO	- SALVO DIVERSAMENTE INDICATO	
m	LIVELLI ALTERNATIVI	
m/m	LUNGHEZZE FERRE DI ARMATURA	
mm	DIAMETRO FERRE DI ARMATURA	
	- GLI ELEMENTI PREFABRICATI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A CONTROLLI DI QUALITÀ CHE PREVEDANO ANCHE LA VERIFICA DEI COPPIERI	
		