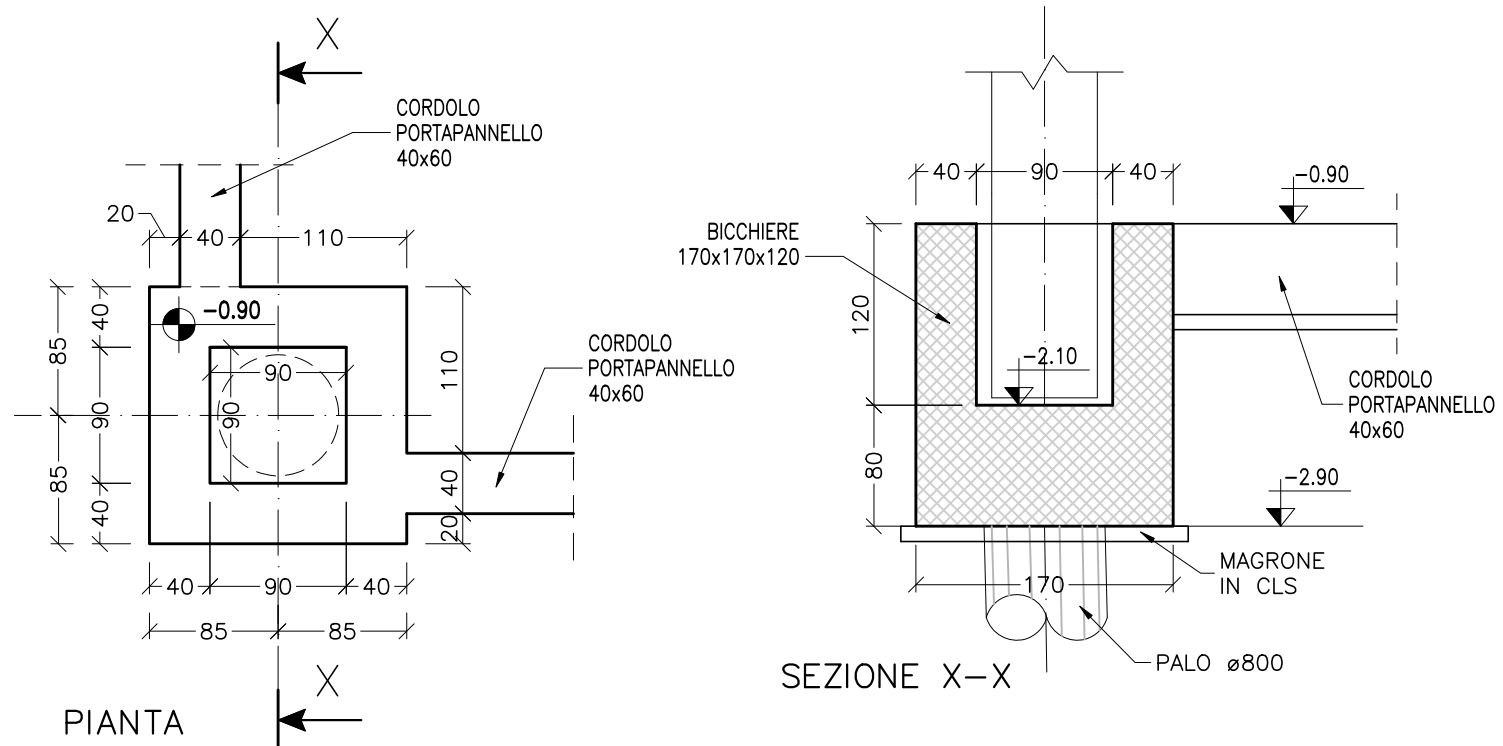


CON PORTAPANNELLO
: 50[illegible]

Technical drawings of the 'Sedili in legno' (Wooden Seats) for the 'Sedili in legno' project. The drawings include a top view, a side view, and a cross-section view. The top view shows a rectangular seat with dimensions 170x170 cm. The side view shows the seat's profile with dimensions 170x170 cm. The cross-section view shows the internal structure with dimensions 170x170 cm. The drawings are labeled with numbers 1 through 4, corresponding to the parts listed in the table.

Top View: Dimensions 170x170 cm. Part 1 is the central seat area (115x115 cm). Part 2 is the side panel (170x170 cm). Part 3 is the top panel (170x170 cm). Part 4 is the bottom panel (170x170 cm).

Side View: Dimensions 170x170 cm. Part 1 is the central seat area (115x115 cm). Part 2 is the side panel (170x170 cm). Part 3 is the top panel (170x170 cm). Part 4 is the bottom panel (170x170 cm).

Cross-section View: Dimensions 170x170 cm. Part 1 is the central seat area (115x115 cm). Part 2 is the side panel (170x170 cm). Part 3 is the top panel (170x170 cm). Part 4 is the bottom panel (170x170 cm).

Table:

Q	Descrizione	Q	Descrizione
1	6+6420 L=297 IN ENTRAMBE DI INDIRIZIONI	3	6+4420 L=917 4+4 NEGLI ANGOLI 4 SULLE PARETI
2	1+1+916 L=361 DI PARETI	4	4x16x16 L=400

Technical drawing of the 'CORBOLO PORTAPANNELLO 40x60' (Panel Holder). The drawing includes a front view and a side view.

Front View Dimensions:


- Overall height: 60
- Overall width: 40
- Top mounting hole offset: ± 0.80
- Bottom mounting hole offset: ± 1.50
- Central panel area: 40x60
- Bottom flange: MAGRONE

Side View Dimensions:

- Overall width: 56.20
- Internal width: 40
- Mounting bracket: STAFFE 168/20
- Panel thickness: 3+3 mm (3 mm each side)
- Bottom flange: 56.20

Technical drawing of a wall section showing a window opening. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall height: 120
- Overall width: 40
- Window opening height: 90
- Window opening width: 20
- Distance from top edge to window opening: ± 0.90
- Distance from bottom edge to window opening: ± 2.10
- Distance from left edge to window opening: ± 1.50
- Label: COROIOLO DI COLLEGAMENTO 40x50
- Label: MAGNONE nel P.C.
- Label: STAFFE 1x8/20
- Label: 3x3 ab. porte
- Dimensions for the door frame: 3x20, 40, 3x20, 20

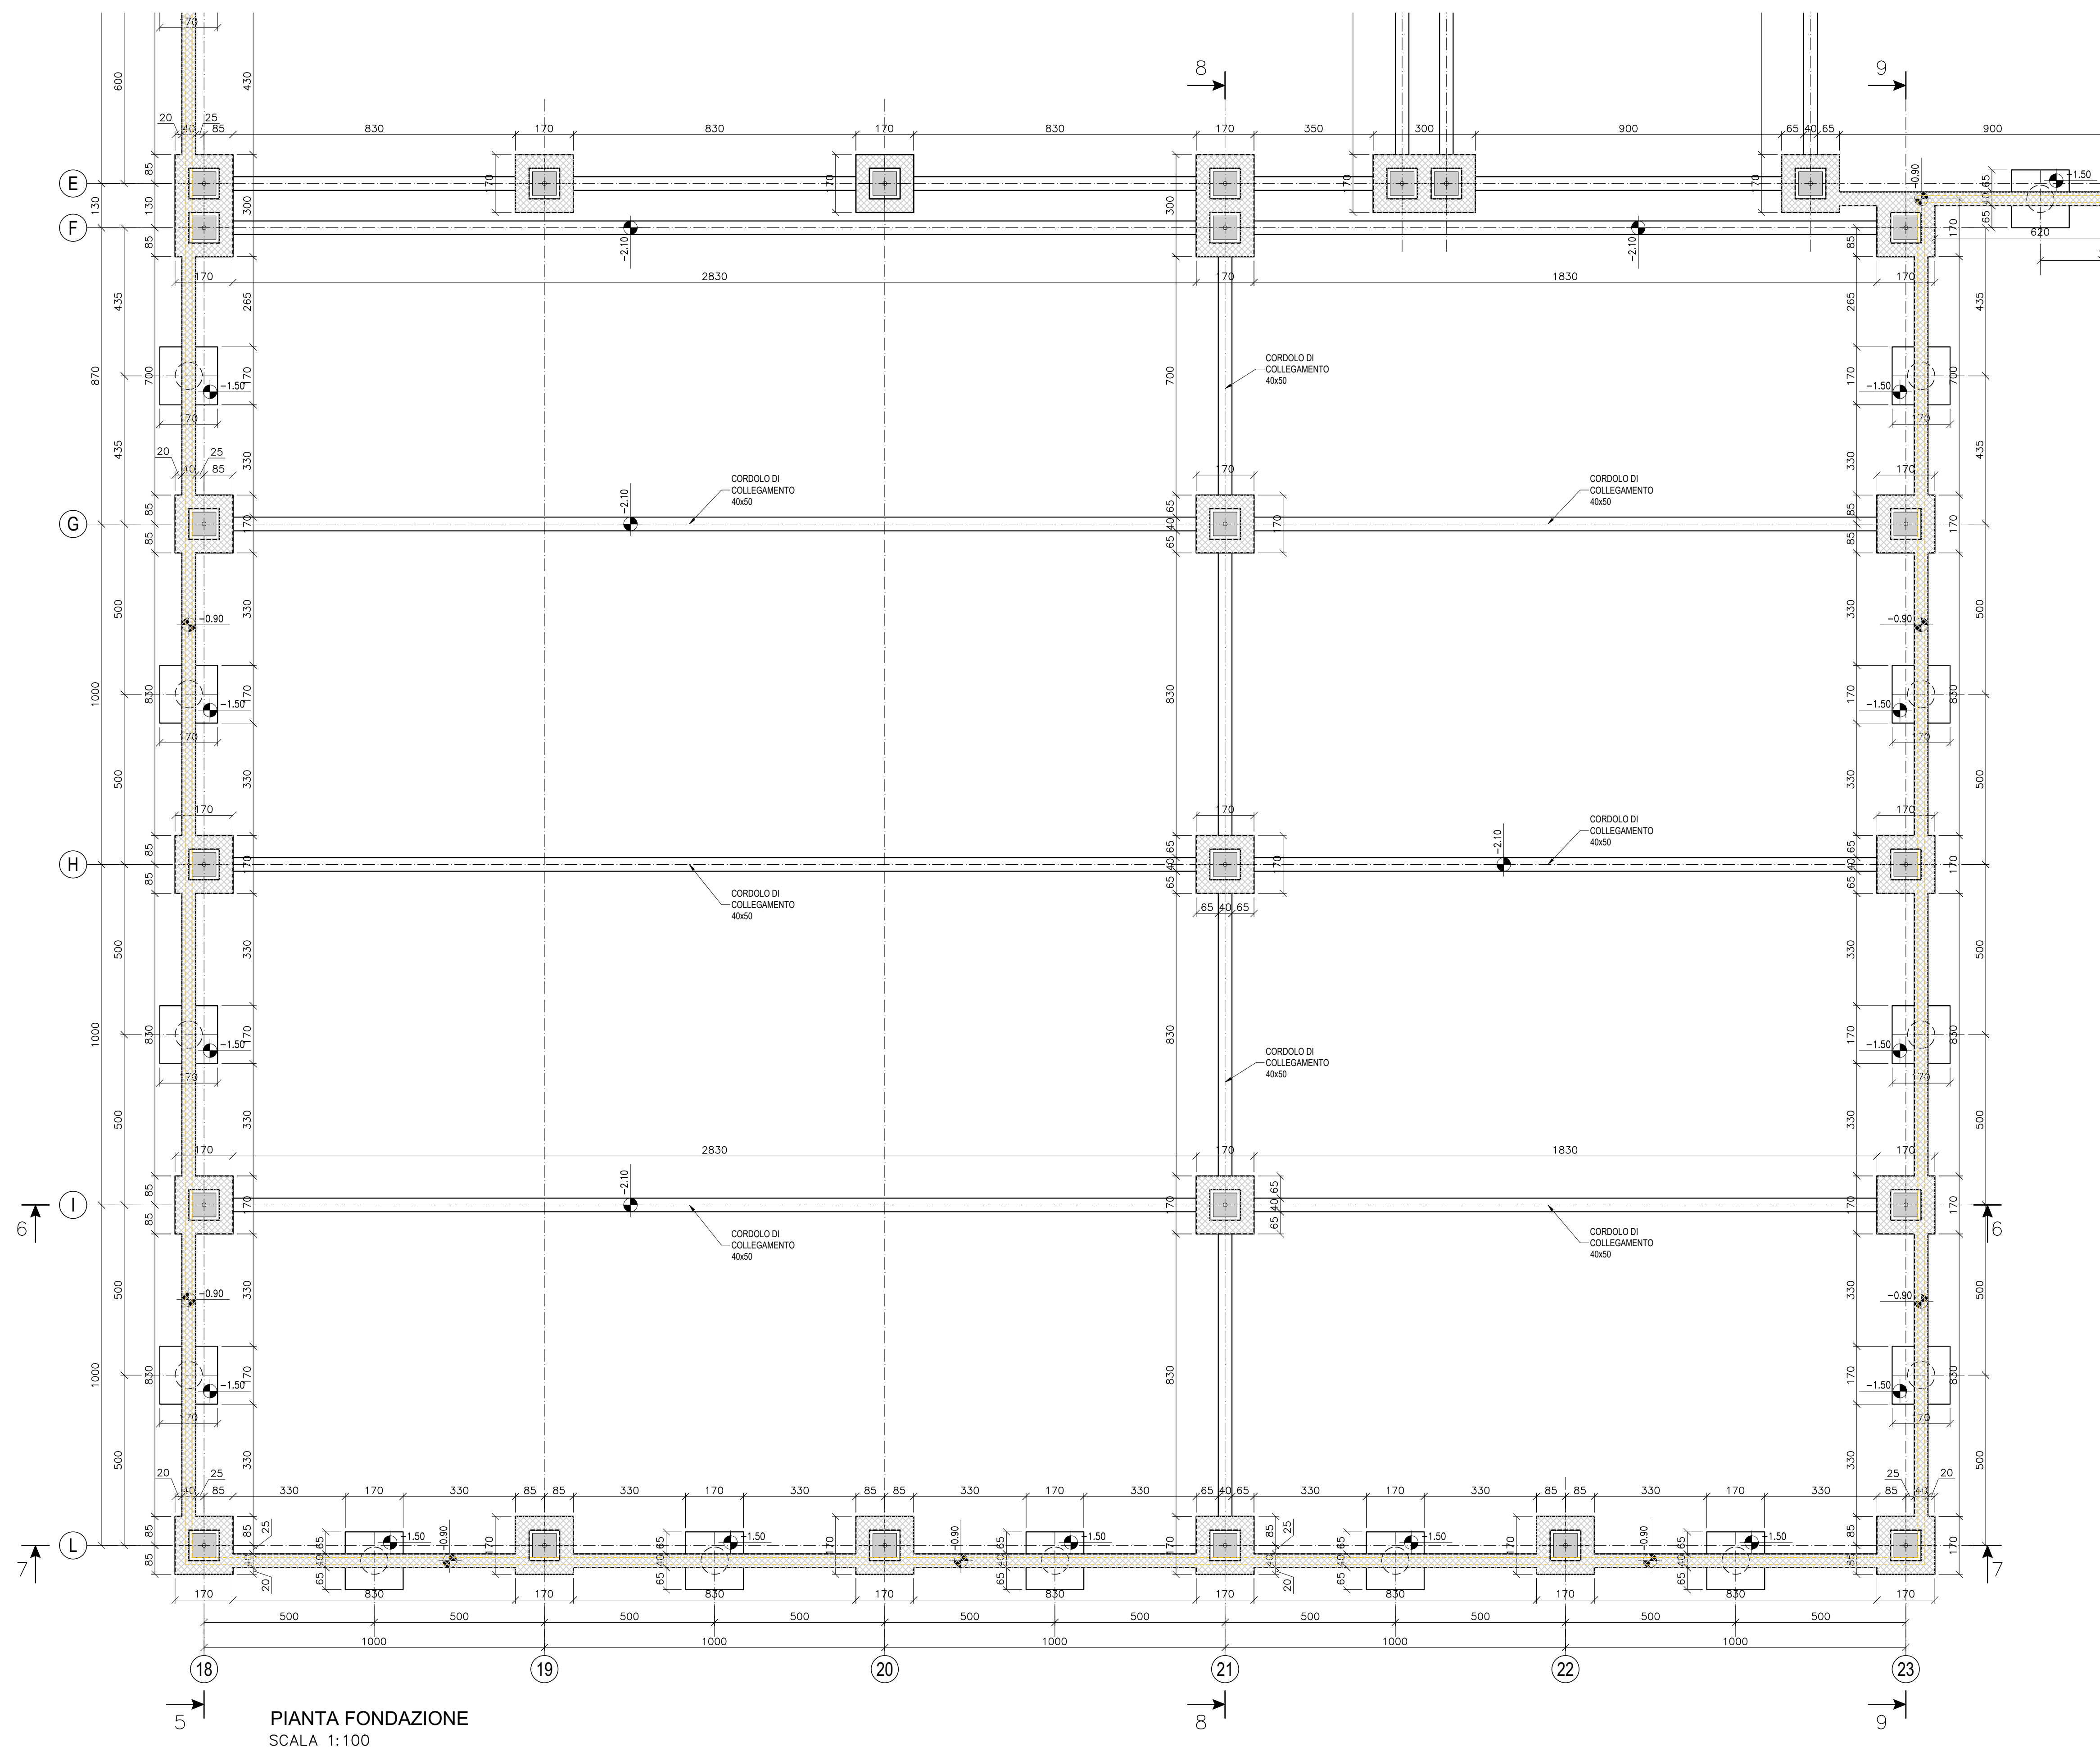

CALCESTRUZZO
- MACRONE PER REGOLARIZZAZIONE PIANO DI POSA
CALCESTRUZZO C12/15 (Rck=15 MPa)

- CALCESTRUZZO TIPO 1
(FONDAZIONI IN GENERALE)
CALCESTRUZZO C25/30 (Rck=30) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2
MASSIMO A/C = 0.60 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 30 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm
CLASSE DI CONSISTENZA = S4

- CALCESTRUZZO TIPO 2
(ELEVAZIONI DI STRUTTURE ESISTENTI NON A CONTATTO CON RIFIUTI, PERICOLO LIQUAMI ED ASSIMILATI)
CALCESTRUZZO C32/40 (Rck=40) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4
MASSIMO A/C = 0.50 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 340 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm - CLASSE DI CONSISTENZA S4

- CALCESTRUZZO TIPO 3
(FONDAZIONI ED ELEVAZIONI DI STRUTTURE A CONTATTO CON RIFIUTI, PERICOLO, LIQUAMI ED ASSIMILATI)
CALCESTRUZZO C35/45 (Rck=45) - CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3
MASSIMO A/C = 0.45 - CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO = 360 kg/m³
Dmax aggregato = 20 mm - CLASSE DI CONSISTENZA S4

- CORRIERE NETTO STRUTTURE DI FONDAZIONE 5 cm
- CORRIERE NETTO STRUTTURE IN ELEVAZIONE 5 cm

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
- TUTTE LE STRUTTURE
ACCIAIO B400C

ACCIAIO DA CARPENTERIA
ELEVAZIONI
ACCIAIO S275 JR
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A CALDO PER NUOVE STRUTTURE
PROTEZIONE MEDIANTE ZINCATURA A FREDDO PER LAVORAZIONE IN OPERA



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE

IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
MARIGLIANO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C8D - CODICE CUP: B23G17013850006

S - STRUTTURE

FABBRICATO RICEZIONE E PRETRATTAMENTO RIFIUTI
FONDAZIONI - PIANTE
CARPENTERIA ED ARMATURA

1097	D	S	PX	.04	1	1	DI	1	VARIE	.DWG
COMMESSA	CODICE ELABORATO			REV.	FOGLIO			SCALA	FORMATO	

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

CAPOGRUPPO MANDATARIO

ICARIA S.p.A.
ICARIA S.r.l.
 Società di ingegneria

MANDANTE

LOTTA ingegneria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alessandro Sciolga

RTS/ICARIA
P.A. 978

PONTICINO
PONTICINO S.r.l.

DOTT. DELLA PACE GIUSEPPE
PACI GIUSEPPE

PACI GIUSEPPE
PACI GIUSEPPE