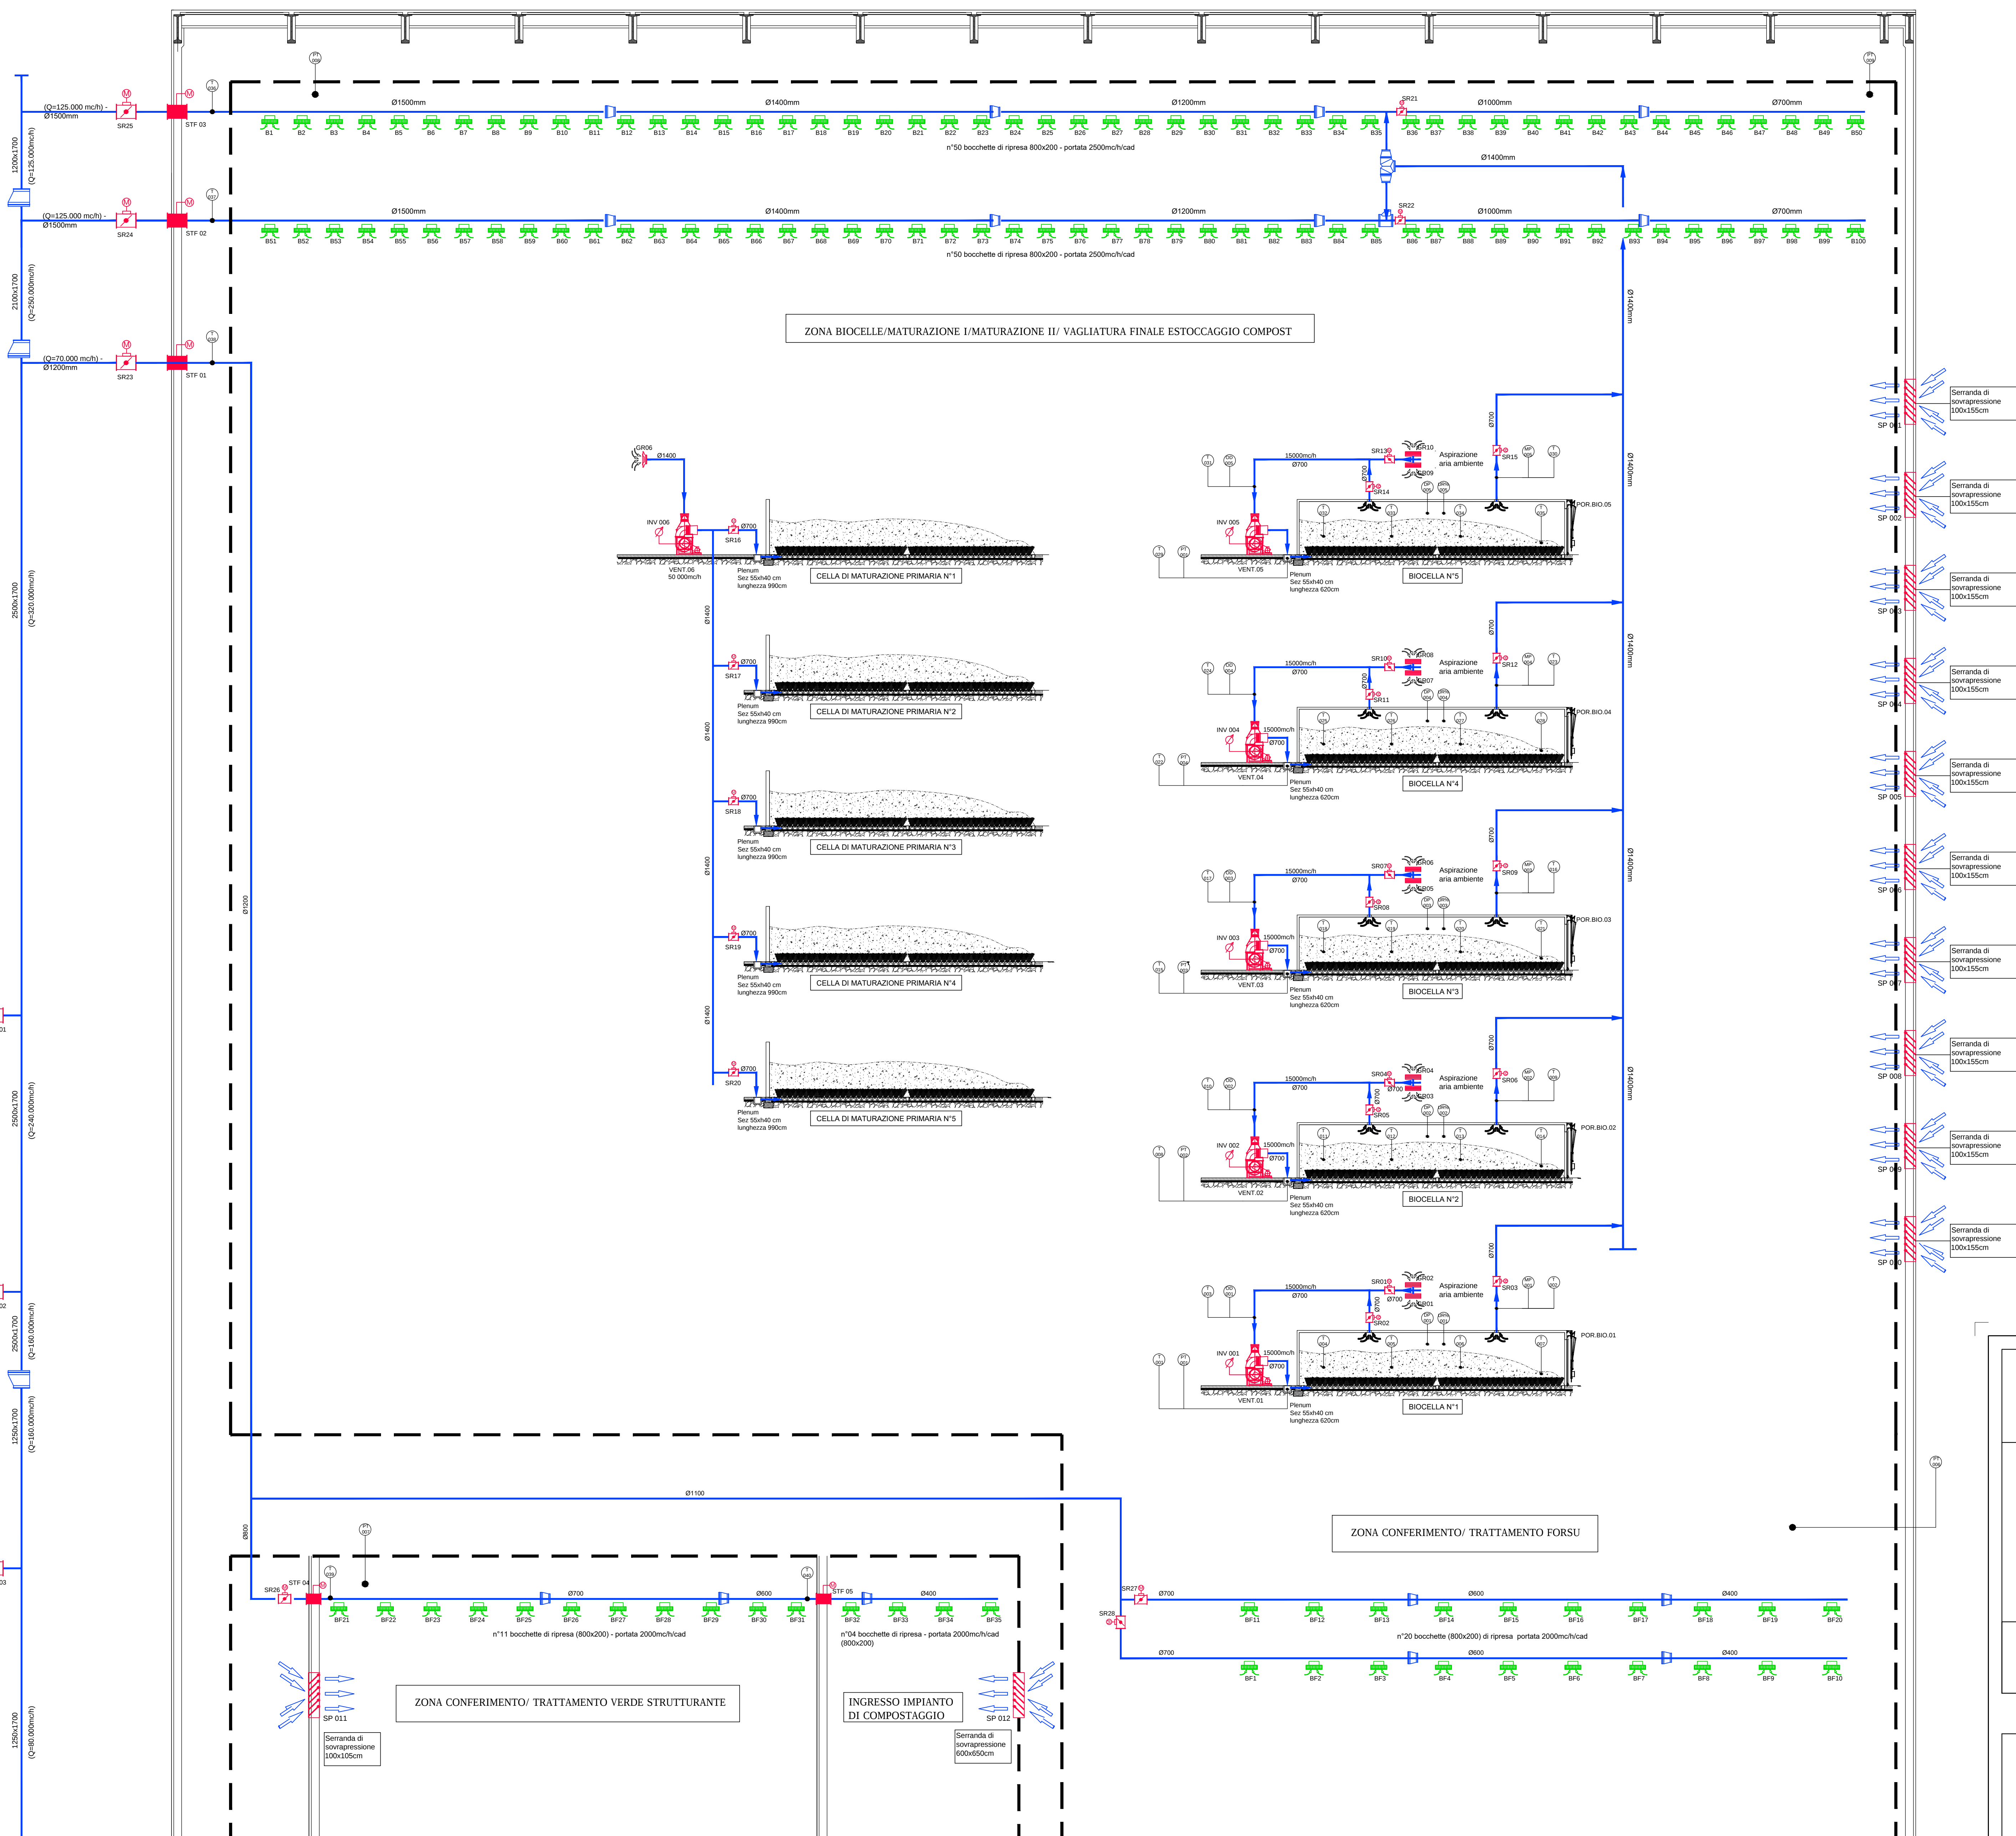
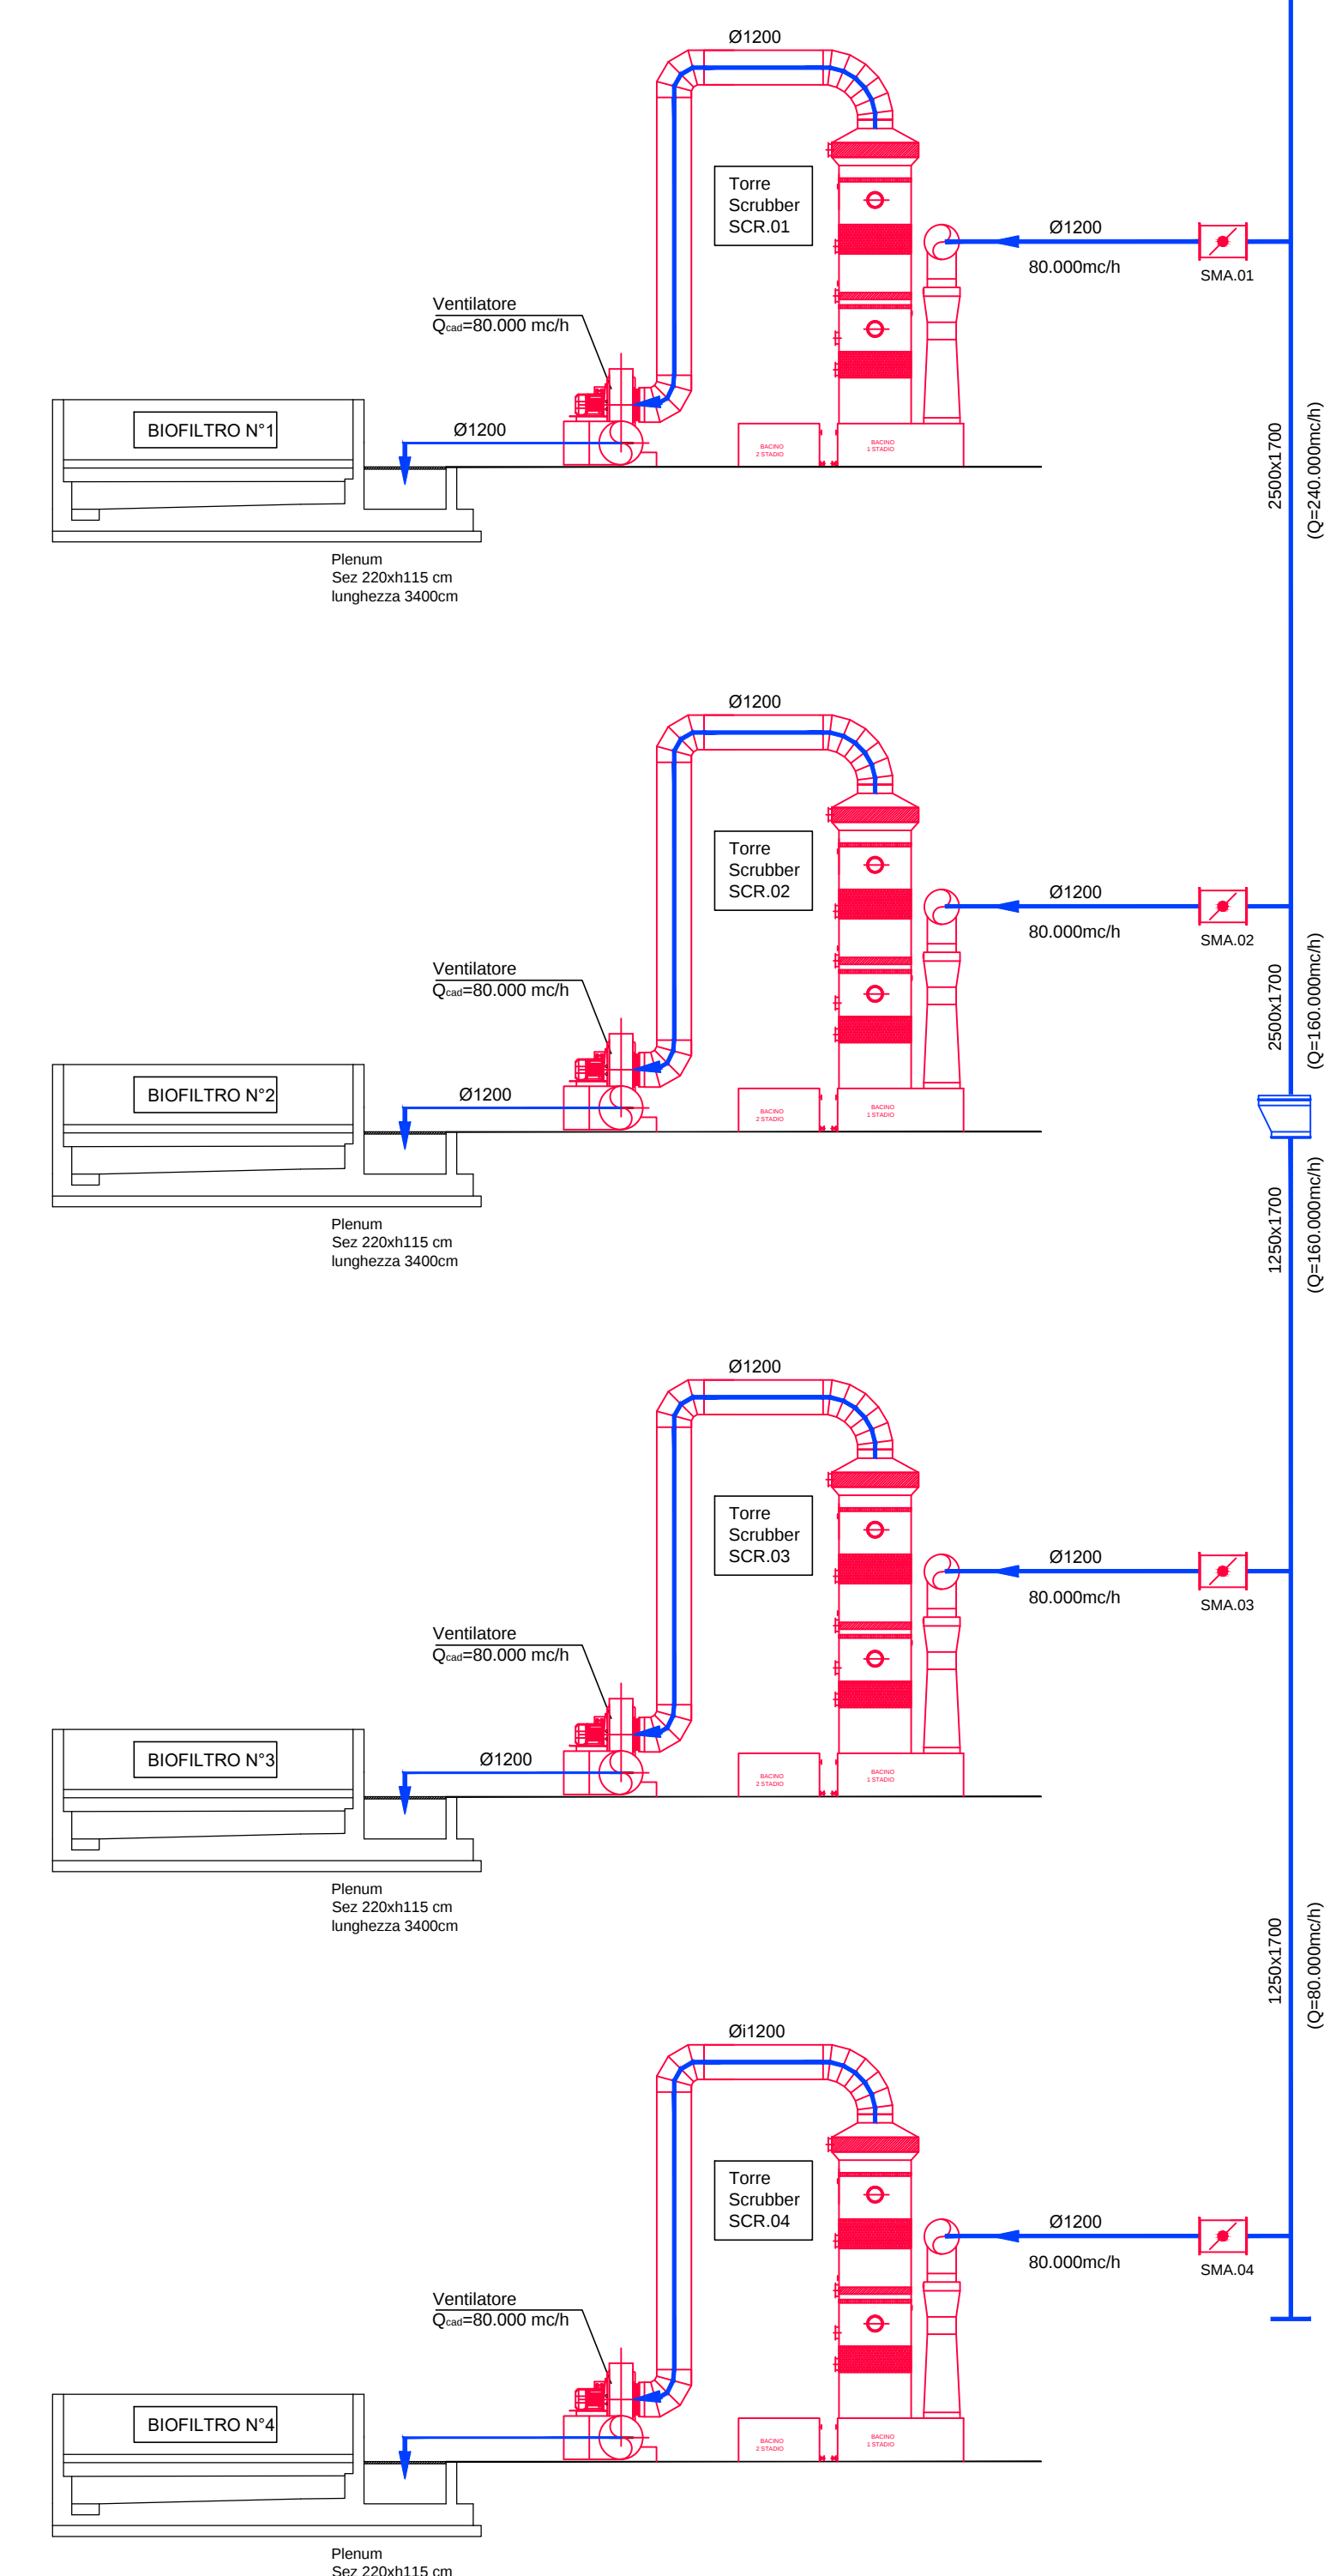


Impianto di ventilazione e trattamento aria
P&I

LEGENDA STRUMENTI			
Utinazione	Tipi	Item	
BIOCELLA A15			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T001	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Sonda di temperatura	T002	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Misura di ossigeno	MO001	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T003	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T004	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T005	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T006	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
BIOCELLA A16			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T002	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Sonda di temperatura	T003	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Misura di ossigeno	MO001	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T004	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T005	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T006	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T008	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
BIOCELLA A17			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T003	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di ossigeno	MO001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T008	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T009	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T010	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T011	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T012	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T013	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T014	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
BIOCELLA A18			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T002	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di ossigeno	MO001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T008	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T009	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T010	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T011	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T012	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
BIOCELLA A19			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T002	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di ossigeno	MO001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T008	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T009	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T010	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T011	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T012	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
BIOCELLA A20			
Plurium marcata alla	Sonda di temperatura	T002	
Plurium marcata alla	Trasflettore di pressione	PT001	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Sonda di temperatura	T003	
Carali aspiratore bocca alla rete principale	Misura di portata	MP001	
Carali aspiratore ventilatori da bioceffa	Misura di ossigeno	MO001	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T004	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T005	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T006	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T007	
Interno bioceffa	Sonda di temperatura	T008	
Interno bioceffa	Misura di differenza di pressione	DP001	
Interno bioceffa	Misura di umidità relativa	UR001	
CARAPIONE RIPIANTO			
Ingresso e ussione Foro	Trasflettore di pressione	PT001	
Ingresso e ussione Foro rete secondaria	Trasflettore di pressione	PT007	
Carali aspiratore compresso lato di	Trasflettore di pressione	PT008	
Carali aspiratore compresso lato di	Trasflettore di pressione	PT009	
DONALI PRINCIPALI RIPIESA A10			
	Sonda di temperatura	T003	
	Sonda di temperatura	T007	
	Sonda di temperatura	T008	
	Sonda di temperatura	T009	
	Sonda di temperatura	T010	
	Sonda di temperatura	T011	
	Sonda di temperatura	T012	
	Sonda di temperatura	T013	
	Sonda di temperatura	T014	
	Sonda di temperatura	T015	
	Sonda di temperatura	T016	
	Sonda di temperatura	T017	
	Sonda di temperatura	T018	
	Sonda di temperatura	T019	
	Sonda di temperatura	T020	
	Sonda di temperatura	T021	
	Sonda di temperatura	T022	
	Sonda di temperatura	T023	
	Sonda di temperatura	T024	
	Sonda di temperatura	T025	
	Sonda di temperatura	T026	
	Sonda di temperatura	T027	
	Sonda di temperatura	T028	
	Sonda di temperatura	T029	

[illegible]

LEGENDA LINEE e SIMBOLI	
	Canali di progetto
	Bocchetta di ripresa
	Serranda di regolazione motorizzata
	Serranda Tagliafuoco motorizzata
	Ventilatore azionato da inverter
	Serranda di sovrappressione
	Griglia rettangolare di ripresa 1200x500mm
	Sonda per misura di ossigeno
	Sonda per misura di temperatura
	Trasduttore di pressione
	Misura di pressione differenziale
	Sonda misura umidità relativa percentuale

Apparecchiature elettromeccaniche di progetto



REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI MISSIONE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLI
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DA REALIZZARE PRESSO
MARIGLIANO (NA)

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA - LOTTO 1
POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.1.3. - PROC. N. 2597/A-SIA/18
CODICE CIG: 7332580C6D - CODICE CUP: B23G17013850006

PROGETTO DEFINITIVO

IM - IMPIANTI MECCANICI

P&I
IMPIANTI MECCANICI DI PROCESSO
TRATTAMENTO ARIE

   		  											
CONSEGNA		CODICE		REV.		FOGLIO		SCALA		FORMATO		DWG	
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO													
CAPOGRUPPO MANOVATARI ICARIA ICARIA s.r.l. Società di Ingegneria				MANDANTE Quintaglie Quintaglie s.r.l.				MANDANTE Letta Letta s.p.a.				IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	
ICARIA S.p.A. Società di INGEGNERIA Via S. Maria 10 00187 Roma (RM) - Tel. 06/4780111 Fax 06/4780112 - E-mail: icaria@icaria.it P. IVA 0123456789				Via S. Maria 10 00187 Roma (RM) - Tel. 06/4780111 Fax 06/4780112 - E-mail: quintaglie@quintaglie.it P. IVA 0123456789				Via S. Maria 10 00187 Roma (RM) - Tel. 06/4780111 Fax 06/4780112 - E-mail: letta@letta.it P. IVA 0123456789				Arch. Alessandro Scialoja	
PROTEZIONE CIVILE 112				112				112				112	
VI		VI		VI		VI		VI		VI		VI	
1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011		1 DICEMBRE 2011	
01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020		01 GENNAIO 2020	
INVIARE		DATA		OGGETTO		REATO		VERIFICATO		APPROVATO		AUTORIZZATO	