






Da qui raggiunge la vasca di carico della centrale di Canello.

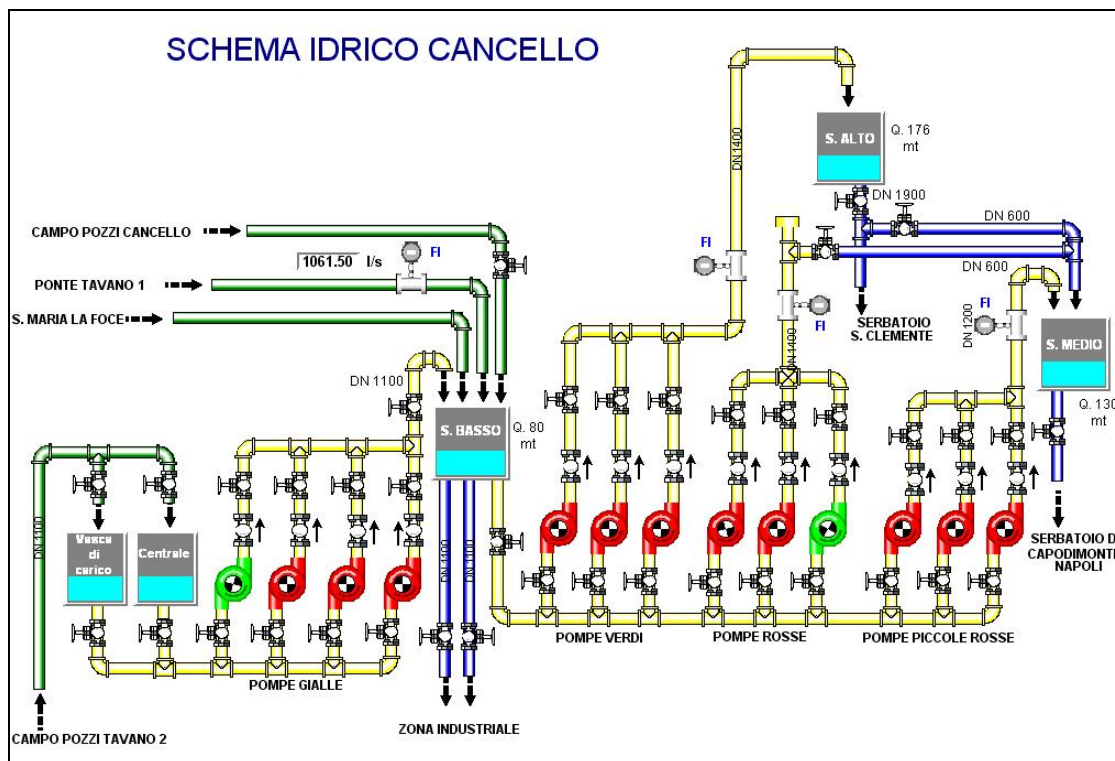


L'acqua giunge alla Centrale oltre che dai due campi pozzi di Tavano, anche dai serbatoi di S. Clemente attraverso una tubazione in acciaio DN 1900 direttamente al serbatoio a quota 176.


L'acqua viene rilanciata, mediante elettropompe centrifughe, con 3 linee:

- linea gialla al serbatoio di quota 80;
- linea rossa al serbatoio di quota 130;
- linea verde al serbatoio di quota 176.

A Quota 80, inoltre troviamo anche 10 pozzi di emungimento che possono estrarre fino a 1100 lt/sec, con elettropompe da 110kW.

Dal serbatoio di Quota 80, in uscita per la distribuzione, si dipartono due condotte idriche, rispettivamente una in acciaio DN 1800 per Nola – Santa Maria la Foce ed una in acciaio DN 1100 per la zona industriale A.S.I.

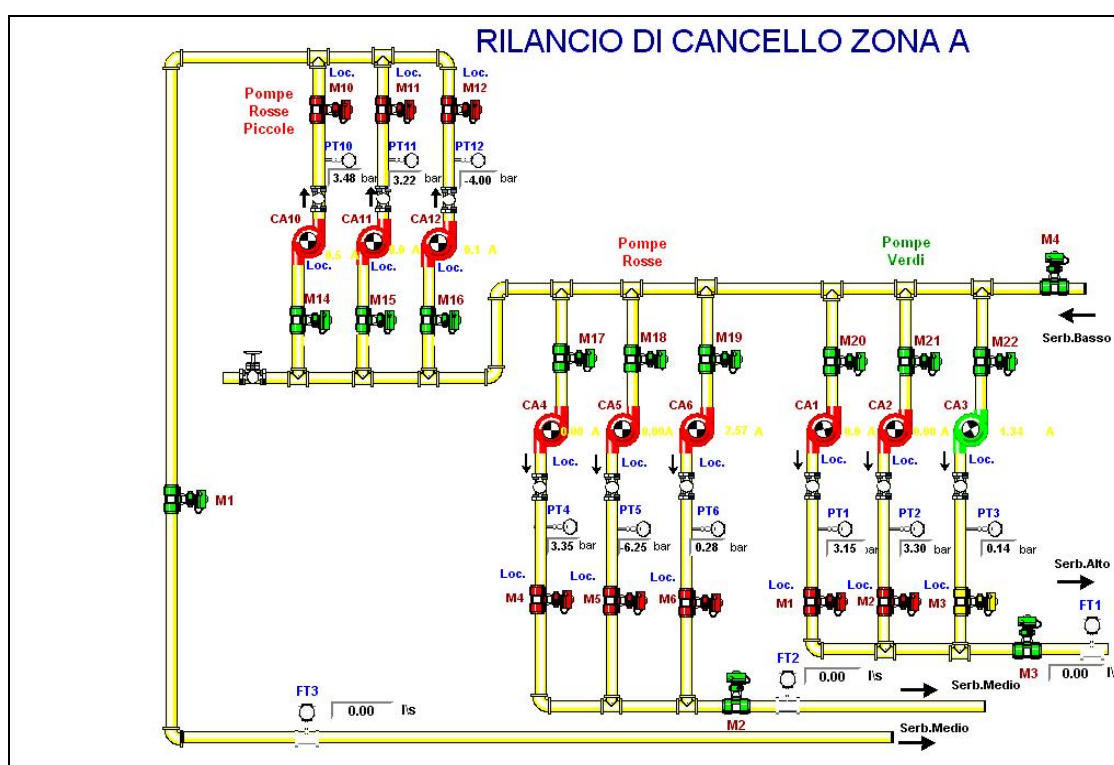

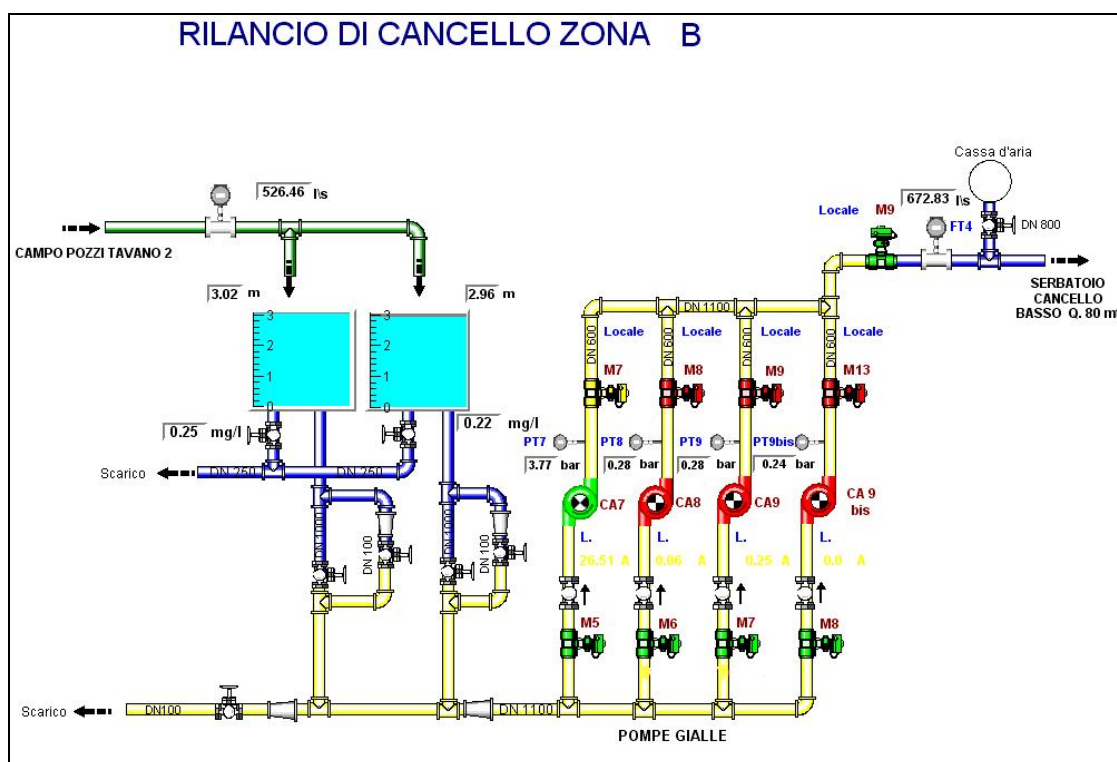




4.4 Zona Flegrea – Isole Flegree

La conformazione territoriale della zona in esame comprende n. 24 Comuni di cui 2 della provincia di Caserta (Castelvoturno e Parete), si presenta molto vasta con diversi dislivelli, e con un alta densità abitativa che ammonta ad una popolazione complessiva di circa 653.459 abitanti.

L'organigramma del sistema acquedottistico della zona è strutturalmente costituito da tre sistemi che alimentano il fabbisogno idrico

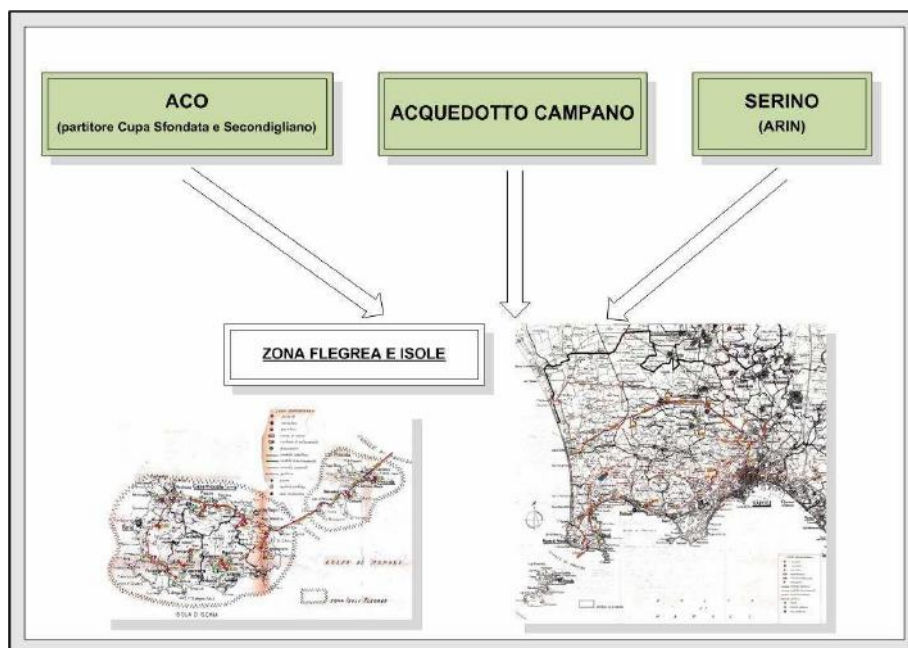

Organigramma del sistema acquedottistico

Nella zona sono presenti le seguenti opere :

Area Flegrea

- N. 5 impianti di sollevamento nella solo area Flegrea;
- N. 13 Serbatoi di accumulo di varie capacità;
- Tratte di condotte idriche per una lunghezza complessiva di 350 Km di vario diametro, delle quali in acciaio, in ghisa, in C.A.P. e in c.a.;

Area Isole

- N. 6 impianti di sollevamento sull'isola d'Ischia;
- N. 13 Serbatoi di accumulo di varie capacità;
- Tratte di condotte idriche per una lunghezza complessiva di 60 Km di vario diametro delle quali in acciaio, in ghisa;

Si allega l'elenco dei Comuni ricadenti nella zona Flegrea e Isole con il rispettivo numero degli abitanti in relazione al fabbisogno idropotabile annuo (G) e la portata media nel giorno di massimo consumo (P).

Comune	residenti	G	P
	n.	mc/a	l/s
Arzano	39.906	5.929.867	240,96
Bacoli	26.987	3.856.789	159,59
Barano d'Ischia	8.688	1.111.881	50,95
Calvizzano	12.184	1.491.180	59,37
Casoria	79.418	11.908.676	475,78
Casamicciola T.	7.442	1.179.340	75,89
Castelvolturmo	18.893	2.855.617	287,25
Forio	14.723	2.353.853	136,85
Giugliano	93.471	13.795.250	576,13
Ischia	18.380	3.220.053	186,3
Lacco Ameno	4.244	688.168	45,72
Marano	50.315	6.628.901	263,26
Melito di Napoli	34.974	4.789.793	191,42
Monte i procida	13.003	1.558.978	61,9
Mugnano di N.	30.800	4.196.513	167,67
Napoli	994.793	174.402.813	6988,06
Parete	10.458	1.157.452	45,96
Pozzuoli	8.661	12.016.230	505,5
Procida	10.773	1.328.166	56,93
Qualiano	25.129	3.378.626	135,66
Quarto	36.290	4.769.323	189,49
Serrara Fontana	3.065	443.819	25,44

Villaricca	26.806	3.539.294	140,54
------------	--------	-----------	--------

Tabella: Fabbisogno idropotabile nei rispettivi comuni

Nella zona sono presenti n. 11 impianti di sollevamento di cui n. 6 sull'isola d'Ischia e precisamente Lago Patria, Mugnano Quota 110, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Monte di Procida, Barano Rosale, Gran Sentinella, Ischia Porto, La Cappella, Panza e San Francesco Saverio ed i seguenti serbatoi :

Serbatoi

Serbatoi	Capacità m³
Bacoli	5000
Baia	250
Casoria	250
Licola	500
Marano	5000
Monte di Procida	300
Montegrillo	5000
Montenuovo	1500
Monteruscello	35000
Mugnano Quota 110	30000
Mugnano Vecchio	250
S. Rocco	80000
S. Stefano	20000

Principali Condotte Zona Flegrea

Tratta	Denominazione	Diametro	Lunghezza mt
Tratta	Mugnano - Monteruscello	DN 1000 acciaio	L= 12.000
Tratta	Monteruscello - Torregaveta	DN 1000 acciaio	L= 10.000
Tratta	S. Giacomo di Capri - Miliscola	DN 600 acciaio	L= 24.000
Tratta	Via Pigna -Q.ta 100	DN 1000 C.A.P.	L= 2.000
Tratta	Via Pigna - Miliscola	DN 550 ghisa	L= 22.000
Tratta	Villa Cariatì- Rione Toiano	DN 400 ghisa	L= 6.000
Tratta	S. Clemente - S. Stefano	DN 1350 C.A.P.	L= 25.000
Tratta	S. Clemente - Capodimonte	DN 1000 C.A.P.	L= 25.000
Tratta	Bosco Capodimonte- Marano	DN 400 ghisa	L= 10.000
Tratta	Bosco Capodimonte- Marano	DN 300 c.a.	L= 10.000

Tratta	Marano - Mugnano	DN 300 Ghisa	L= 3.000
Tratta	Capodimonte- S.Rocco	DN 1020 C.A.P.	L= 3.000
Tratta	S.Rocco -Miano	DN 700 acciaio	L= 3.000
Tratta	S.Rocco - Mugnano	DN 900 acciaio	L= 12.000
Tratta	Mugnano - Licola	DN 600 acciaio	L= 12.000
Tratta	Licola- Villaggio Coppola	DN 300 ghisa	L= 12.000
Tratta	Licola- Pozzuoli	DN 300 acciaio	L= 25.000
Tratta	Licola- Pozzuoli	DN 125 c.a.	L= 3.000
Tratta	Mugnano - Qualiano	DN 400 c.a.	L= 4.000
Tratta	Mugnano - Villaricca	DN 300 ghisa	L= 25.000
Tratta	Mugnano - Qualiano	DN 250 c.a.	L= 4.000
Tratta	Qualiano - Lago Patria	DN 300 ghisa	L= 12.000
Tratta	Mugnano - Parete	DN 400 ghisa	L= 5.000
Tratta	Mugnano - Melito	DN 250 ghisa	L= 2.500
Tratta	Melito -Q.ta 100	DN 1200 acciaio	L= 2.500
Tratta	S.Rocco - Arzano	DN 700 acciaio	L= 4.000
Tratta	Arzano - Casavatore	DN 300 ghisa	L= 2.000
Tratta	Serbatoio Quarto - Quarto	DN 250 ghisa	L= 3.500
Tratta	Alimentazione Agnano	DN 200 acciaio	L= 1.000
Tratta	Mugnano - Mugnano	DN 500 acciaio	L= 1.600
Cond. Sott.	Torre Gaveta - Ischia	DN 600 acciaio	L= 12.000
Cond. Sott.	Miliscola - Procida	DN 300 acciaio	L = 8.000
Cond.	Secondigliano - Mugnano	DN 1200 acciaio	L = 5.000

Serbatoi Isole Flegree

Denominazione	Capacità m³
Buttavento	650
Camapagnano	400
Casamicciola	1500
Fontana	560
Forio	2500
Lacco Ameno	1000
Montecorvo	100
S. Antuono	560
Sentinella	560
Serrara	600
Succhio	560
Terra Murata	240

Centane	5250
---------	------

Principali Condotte Isole Ischia e Procida

Tratta	Denominazione	Diametro	Lunghezza mt
Tratta	Procida - Ischia	DN 300 acciaio	L= 6.000
Tratta	Isola Procida	DN 450 acciaio	L= 4.000
Tratta	Cappella - S.Antuono	DN 300 acciaio	L= 1.500
Tratta	Cappella Campagnano	DN 200 acciaio	L= 1.000
Tratta	Campagnano - Barano	DN 300 acciaio	L= 3.500
Tratta	Ischia Ponte - Porto	DN 300 acciaio	L= 2.500
Tratta	Ischia Porto - Motagnone	DN 450 acciaio	L= 500
Tratta	Motagnone - Casamicciola	DN 275 acciaio	L= 3.000
Tratta	Motagnone - Forio	DN 300 acciaio	L= 7.500
Tratta	Forio - S. F. Saverio	DN 175 acciaio	L= 3.000
Tratta	S. F. Saverio - Panza	DN 150 acciaio	L= 1.500
Tratta	Panza - Serrara	DN 150 acciaio	L= 2.000
Tratta	Montecorvo - Serrara	DN 80 acciaio	L= 500
Tratta	Montecorvo - Fontana	DN 80 acciaio	L= 1.700
Tratta	Panza - Succhivo	DN 100 acciaio	L= 1.000

Impianto di sollevamento Zona Flegrea

	Denominazione	Gruppi elettropompe n.	l/s
1	Mugnano Q.ta 110	5	1200
2	Mugnano Vecchio	4	400
3	Melito Vecchio	3	400
4	Monte di Procida	3	60
5	Lago Patria	1	100


Impianto di sollevamento Isole Flegree

	Denominazione	Gruppi elettropompe n.	l/s
1	Ischia Porto	5	250
2	La Cappella	4	120
3	Barano Rosale	2	25
4	S.F.Saverio	2	50


5	Panza	2	20
6	Gran Sentinella	2	15

La Zona Flegrea è servita da tre sistemi acquedottistici:

- A.C.O. Acquedotto della Campania Occidentale
- Acquedotto Campano
- Acquedotto del Serino


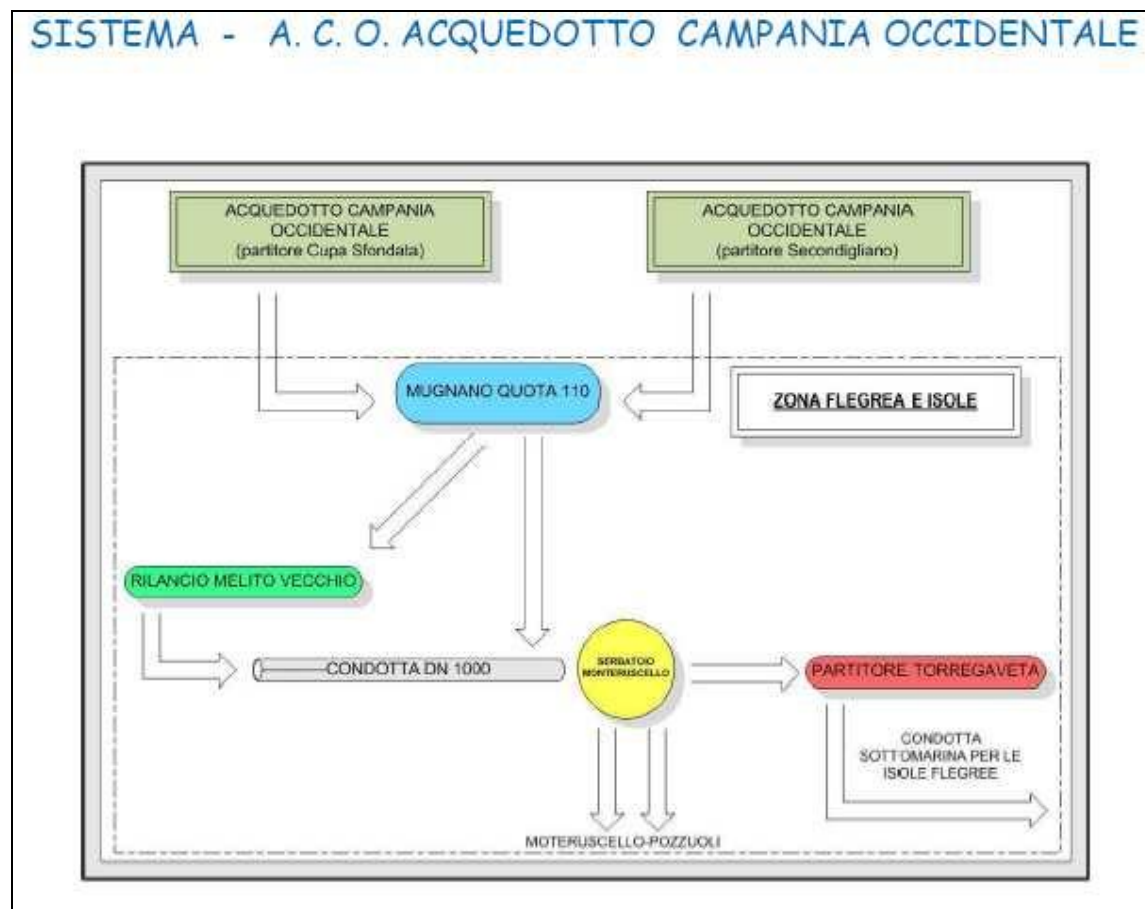


L'acquedotto della Campania Occidentale, partendo dalla Centrale di Sollevamento di Cassino, arriva al Nodo di S. Prisco e da qui raggiunge il Partitore di Cupa Sfondata, da dove parte una condotta DN 1000 per l'impianto di rilancio Mugnano Quota 110

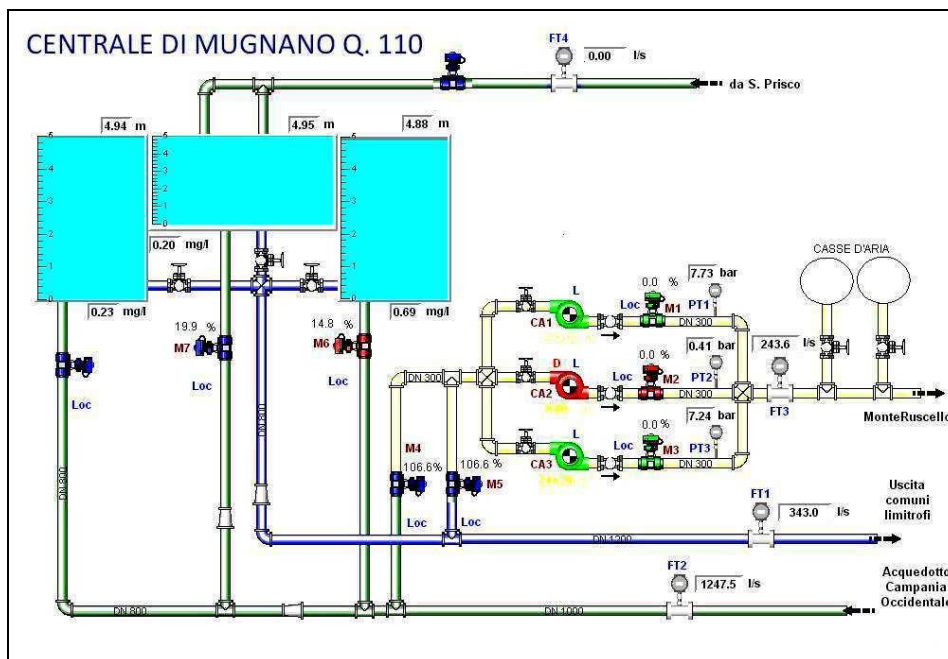


L'impianto di Mugnano Q₁₁₀ è composto da tre vasche di accumulo per una capacità di m³ 30.000. Da qui, una parte viene inviata alla centrale di Melito Vecchio attraverso una tubazione DN 1400 in c.a.p. ed un'altra parte sollevata mediante 5 elettropompe, che raggiungono una portata totale di 1.200 l/s, verso il serbatoio di Monteruscello attraverso una condotta DN 1000 in acciaio.



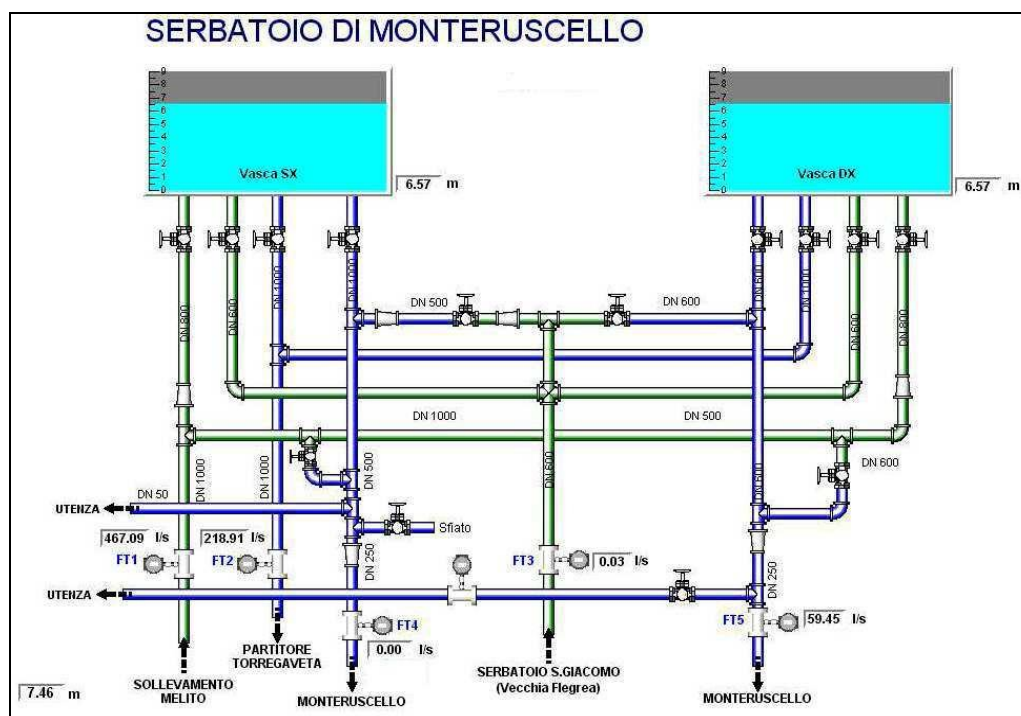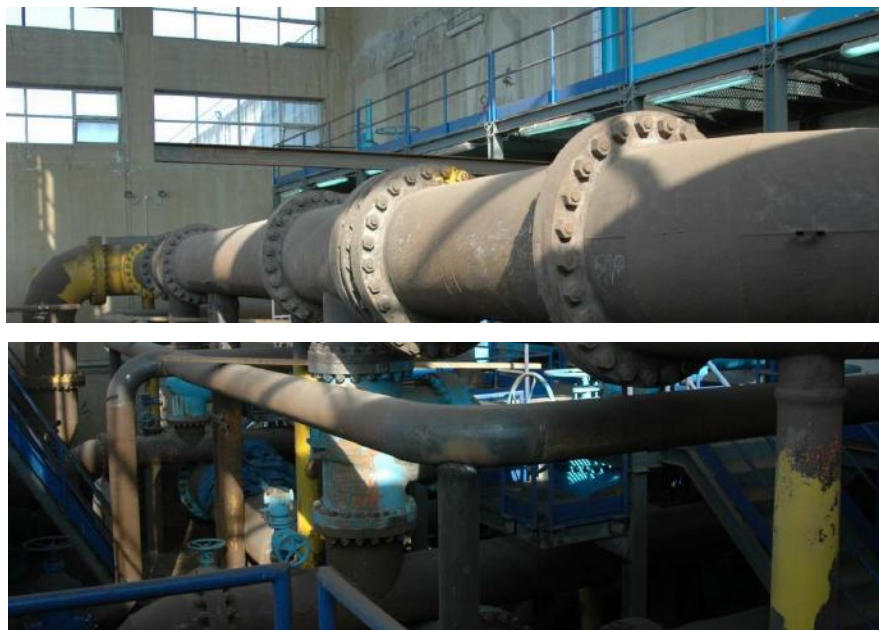

L'acqua che giunge nella Centrale di Melito Vecchio e viene sollevata verso il serbatoio di Monteruscello mediante 3 elettropompe attraverso una condotta DN 500 in acciaio.

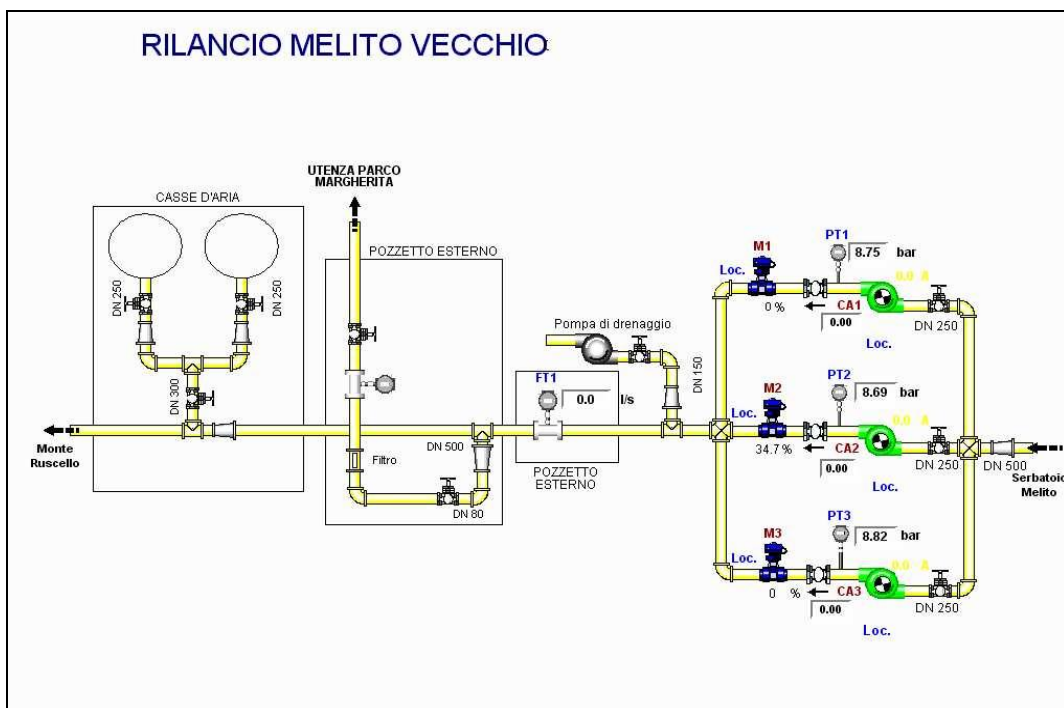


L'acqua dalle Vasche di S. Clemente arriva ai serbatoi di S. Rocco costituiti da nr. 8 vasche di accumulo da 10.000 mc posti a circa 135 m.s.l.m. in località Capodimonte e da qui con una condotta DN 1000 giunge alla centrale di Mugnano che viene sollevata con quattro elettropompe da 90 kw verso il torrino piezometrico, il quale distribuisce a mezzo delle seguenti adduttrici:

- DN 600 in acciaio per il villaggio Coppola;
- DN 250 in cemento amianto per Qualiano;
- DN 250 in ghisa per Melito;
- DN 300 in ghisa per Villaricca;
- DN 400 in cemento amianto per il litorale Domizio.

ACQUEDOTTO DEL SERINO

Da qui parte una condotta DN 450 in acciaio che attraversando l'Isola Di Procida dopo aver alimentato i serbatoi a servizio dell'Isola giunge al ponte di Vivara attraverso una galleria, giunge all'Isola D'Ischia al partitore "Ponte Cassonetto".

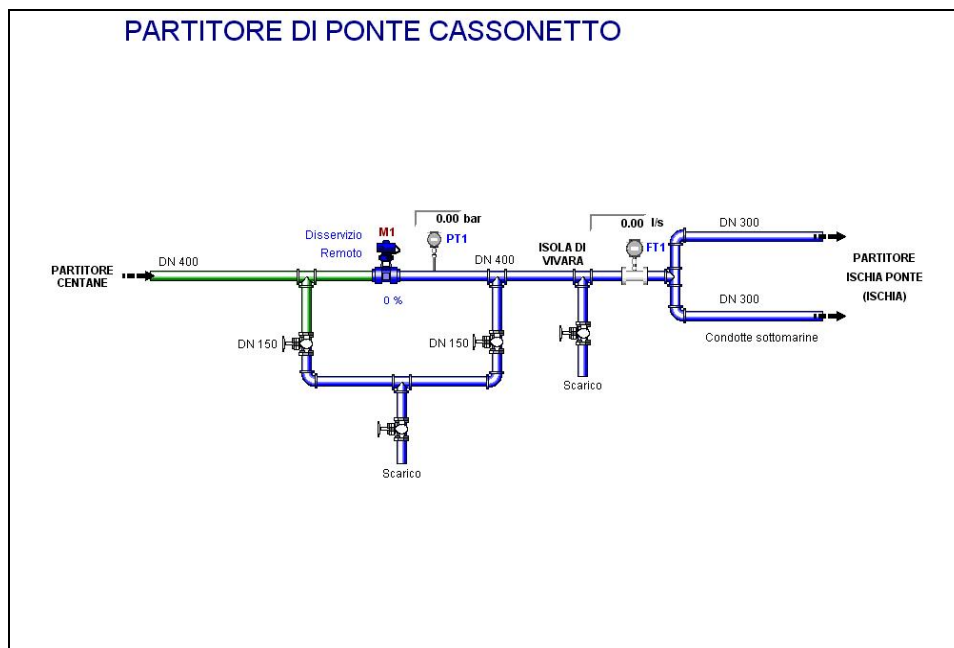

Dal Partitore "Ponte Cassonetto" la condotta giunge alla Centrale di Sollevamento "La Cappella". La Centrale è costituita da quattro Elettropompe di cui due sollevano per una portata di l/s 60 al serbatoio di S. Antuono e le altre due per quello di Campagnano.

La zona "Isole Flegree", comprende anche le isole di Ischia e Procida.

L'Acquedotto dell'Isola di Ischia è alimentato da due condotte sottomarine di diametro 300 mm e 600 mm provenienti dal serbatoio di San Giacomo dei Capri e dal serbatoio di Monte Ruscello che assicurano una portata complessiva di circa 330 l/s per l'alimentazione idropotabile dei comuni di Ischia: Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Barano. La portata in arrivo sull'isola di Ischia viene convogliata a gravità, alle due centrali di Ischia Porto e Cappella. La centrale di Ischia Porto solleva la risorsa ai serbatoi di Montagnone Basso attraverso 2 elettropompe da 37 kw ed a Montagnone Alto mediante 3 elettropompe da 200 kw. Dal serbatoio di 1000 mc si derivano in uscita 3 condotte :

- DN 300 in acciaio per la distribuzione;
- DN 300 in acciaio per Montagnone Alto;
- DN 200 in acciaio per Montagnone Basso.

Dal serbatoio di Montagnone Alto le acque vengo inviate, a gravità ai serbatoi di Casamicciola con capacità di 1500 mc, Gran Sentinella da 500 mc, Lacco centro dalla capacità di 1000 mc, Forio Centro da 2500 mc ed alla centrale di San Francesco Saverio.

La Centrale di San Francesco Saverio solleva l'acqua verso la Centrale di Panza, dalla quale una parte dell'acqua per gravità giunge, mediante condotte in acciaio da 80 e 100 mm al serbatoio di Succhivo avente capacità di 560 mc e un'altra parte viene sollevata mediante 2 elettropompe verso il serbatoio di Montecorvo (100 mc), mediante condotte in acciaio da 100mm. Da qui per gravità raggiunge i serbatoi di Serrara Fontana (560 mc) e Serrara Centro (600 mc).

La Centrale "la Cappella", avente accumulo di mc 1500, solleva l'acqua ai serbatoi di Campagnano (400mc) attraverso 2 elettropompe da 110 kw e di S. Antuono (560 mc) mediante altre 2 elettropompe da 160 kw.

Dalla Centrale si dipartono inoltre 4 condotte:


- DN 250 in acciaio per S. Antuono;
- DN 150 in acciaio per Campagnano;
- DN 200 in acciaio per la distribuzione;
- DN 100 in acciaio per la distribuzione.

Dal serbatoio di Campagnano l'acqua per gravità giunge alla centrale di Barano Rosale e da qui mediante due elettropompe viene sollevata al serbatoio di Barano Centro (2000 mc) e con altre 2 elettropompe da 15 kw sollevata verso il serbatoio di Buttavento (650 mc).

Da tale Serbatoio Vi sono 4 condotte in uscita:

- nr. 2 DN 100 in acciaio per la distribuzione;
- DN 125 in acciaio per Barano Centro;
- DN 100 in acciaio per Buttavento.

AMBITO DISTRETTUALE
NAPOLI - CASERTA

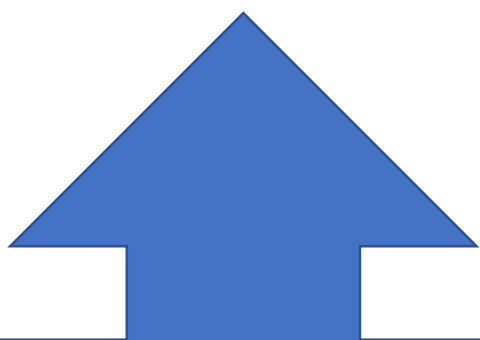

ELENCO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO IDRICO
DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO

ELENCO DEL PERSONALE

Ufficio Tecnico Mugnano

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

	Nome e Cognome	Data Assunz.
1	Amato Domenico	ago-04
2	Aliberti Rosario	lug-92
3	Amato Lello	lug-04
4	Amoretti Alessandro	lug-07
5	Angelino Antonio	lug-06
6	Battimelli Vincenzo	mar-05
7	Busiello Raffaele	lug-04
8	Bustelli Antonio	dic-92
9	Capasso Pietro	ago-05
10	Carbone Gianluca	mag-03
11	Carofalo Luigi	set-01
12	Cartaro Luigi	ott-06
13	Cassella Michele	mar-03
14	Cianci Pasquale	mag-07
15	Cifiello Dante	giu-07
16	Cirillo Aniello	giu-07
17	Colella Antonio	apr-00
18	Cordua Domenico	ott-07
19	Costagliola Ciro	mag-00
20	D'Ambrosio Giovanni	apr-00
21	D'Amore Paolo	lug-93
22	De Gennaro Giuseppe	giu-07
23	De Girolamo Giuseppe	ago-05
24	De Girolamo Nicola	mag-03
25	De Martino Diego	mag-09
26	De Simone Ciro	lug-06
27	Del Prete Biagio	giu-90
28	Di Fruscio Fulvio	ott-03
29	Di Fruscio Roberto	mag-03
30	Di Lillo Francesco	apr-00
31	Di Palma Michele	ott-04
32	Esposito Rosario	gen-91
33	Fantini Paolo	ott-03
34	Ferrara Francesco	giu-07
35	Franco Luigi	ago-04
36	Gagliardi Aristide	giu-07
37	Gallo Salvatore	set-03
38	Gargiulo Luciano	mar-03
39	Gentile Giacomo	giu-07
40	Girone Giampiero	mag-06
41	Ievoli Francesco	mar-09
42	Ievoli Francesco	mag-03

ELENCO DEL PERSONALE

Ufficio Tecnico Mugnano

AMBITO DISTRETTUALE CASERTA

	Nome e Cognome	Data Assunz.
43	Iossa Ferdinando	lug-04
44	Iossa Nicola	mag-07
45	Lobello Salvatore	mag-00
46	Maione Roberto	mag-07
47	Maiorino Emanuele	nov-04
48	Marotti Carlo	mar-03
49	Matrisciano Luigi	ago-08
50	Miatto Cuono	mag-07
51	Minale Michele	feb-05
52	Monda Andrea	nov-06
53	Montefusco Alfredo	mar-03
54	Napolitano Carmine	mar-01
55	Odore Gaetano	mag-07
56	Papa Vincenzo	ago-91
57	Parrella Giuseppe	dic-06
58	Parrella Pasquale	gen-05
59	Passeggio Gaetano	lug-92
60	Pinto Alfredo	nov-06
61	Politano Fabio	gen-03
62	Rocco – D'Avino Alessandro	nov-06
63	Rocco Quirino	ott-07
64	Romano Pasquale	ott-91
65	Russo Antonio	giu-93
66	Scala Sebastiano	ago-04
67	Scognamillo Giovanni	giu-07
68	Sgro' Riccardo	ott-03
69	Signoriello Luigi	ott-02
70	Sinoca Salvatore	gen-07
71	Sodano Ciro	mar-06
72	Tarantino Gianluigi	ago-04
73	Terracciano Orazio	mar-05
74	Testa Antonio	mag-05
75	Tufano Vincenzo	ott-04
76	Turco Salvatore	ago-05
77	Valentino Luigi	mag-02
78	Venni Giuseppe	mag-07

ELENCO DEL PERSONALE

Ufficio Tecnico Mugnano

AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI

	Nome e Cognome	Data Assunz.
1	Allocca Francesco	lug-05
2	Albano Angela	mar-05
3	Amalfitano Francesco	ago-01
4	Apice Nicola	giu-03
5	Arenare Massimiliano	nov-06
6	Ariante Giacomo	giu-07
7	Aufiero Pasquale	gen-04
8	Auriemma Vincenzo	nov-06
9	Avallone Biagio	giu-07
10	Avati Davide	giu-08
11	Avolio Antonio	gen-11
12	Barra Marco	giu-08
13	Belardo Arcangelo	lug-06
14	Bottoni Rosario	gen-05
15	Braco Marco	mag-90
16	Buonincontri Antonio	giu-04
17	Cacace Alfredo	nov-06
18	Cafasso Ciro	giu-07
19	Calcavecchia Ciro	dic-02
20	Caliendo Gennaro	nov-06
21	Capaldo Michele	mar-11
22	Capolongo Francesco	lug-07
23	Cappelli Valerio	mag-07
24	Carbone Nicola	ott-03
25	Cervo Antonio	nov-06
26	Cesaretti Roberto	lug-07
27	Ciarlone Marco	feb-05
28	Cicatiello Francesco	giu-07
29	Colavizzo Salvatore	giu-90
30	Colonna Mario	mag-06
31	Conte Mario	lug-06
32	Coppola Alessandra	dic-07
33	Cuda Michelangelo	nov-06
34	D'Ambra Michele	mar-05
35	D'Anna Antonio	feb-05
36	De Lucia Alfonso	mar-03
37	De Luise Giuseppe	feb-92
38	De Luise Maurizio	feb-03
39	De Meo Salvatore	giu-03
40	De Simone Salvatore	ott-03
41	Della Volpe Raffaele	mag-03
42	Dell'Isola Antonio	ago-08
43	D'Errico Antonio	nov-05

ELENCO DEL PERSONALE

Ufficio Tecnico Mugnano

AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI


	Nome e Cognome	Data Assunz.
44	Di Maio Antonio	nov-07
45	Di Massa Giuseppe	lug-06
46	Di Matteo Ciro	set-90
47	Donetto Attilio	lug-07
48	Favarulo Pasquale	ott-06
49	Ferraro Giuliano	mar-03
50	Fummo Salvatore	nov-06
51	Fuso Maria	feb-08
52	Gaio Giuseppe	gen-05
53	Genovese Ferdinando	lug-07
54	Grassi Francesco	mag-05
55	Grimaldi Vincenzo	lug-06
56	Guarino Francesco	nov-06
57	Guida Christian	giu-07
58	Inserra Raffaele	lug-06
59	Iodice Giovanni	giu-89
60	Iorio Esposito Giovanni	lug-06
61	Iossa Vincenzo	nov-03
62	Lanzara Giovanni	lug-06
63	Lo Sapio Carmine	nov-06
64	Maddaluno Rosario	ott-96
65	Mariconda Rosario	lug-06
66	Marinacci Antonio	giu-07
67	Marotta Salvatore	mag-00
68	Martinelli Gerardo	mar-03
69	Mauri Salvatore	lug-06
70	Menditto Pietro Domenico	gen-05
71	Menichini Angelo	apr-03
72	Mezzacapo Angelo	ott-84
73	Micucci Danilo	nov-06
74	Monaco Gianfranco	mar-03
75	Montella Carlo	giu-07
76	Monti Luigi	ott-07
77	Mortella Gaetano	lug-06
78	Mosca Marco	nov-06
79	Napolitano Carmine	nov-06
80	Oliva Adele	dic-07
81	Pacchiano Francesco	mar-06
82	Padrevita Cosimo Fedele	ott-91
83	Padrevita Mario	mag-03
84	Palma Vincenzo	giu-07
85	Paolella Giovanni	giu-08
86	Pascale Ernesto	mag-07
87	Pascale Umberto	giu-02

ELENCO DEL PERSONALE**AMBITO DISTRETTUALE NAPOLI**

	Nome e Cognome	Data Assunz.
88	Pirelli Gennaro	mag-89
89	Piro Cesare	feb-08
90	Pirozzi Sergio	lug-04
91	Pirozzi Vincenzo	mag-00
92	Porreca Massimiliano	apr-09
93	Rizzo Nicola	nov-02
94	Rocchi Pietro	ago-07
95	Romano Antonio	giu-03
96	Ronga Raffaele	giu-03
97	Rongo Giuseppe	lug-06
98	Russo Antonio	gen-08
99	Salvi Margherita	nov-06
100	Scafuto Lorenzo	feb-05
101	Scotti Gaetano	nov-06
102	Sepe Andrea	ott-05
103	Serpico Stefano	set-03
104	Simioli Castrese	ott-03
105	Simonetti Michele	nov-06
106	Stringile Felice	lug-04
107	Tarallo Alessandro Luigi	mag-07
108	Tolomelli Gianni	lug-06
109	Toscano Luigi	giu-89
110	Toscano Vincenzo	giu-89
111	Vassallo Nicola	gen-03
112	Verolino Ciro	lug-06
113	Volpe Vincenzo	nov-06
114	Vuolo Barbato Salvatore	lug-04
115	Zoccolella Salvatore	mag-06

AMBITO DISTRETTUALE

CALORE IRPINO

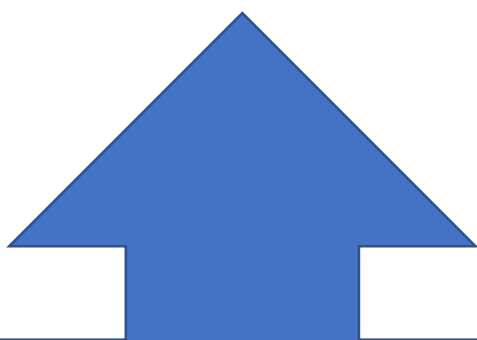

ELENCO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO IDRICO
DELL'ACQUEDOTTO CAMPANO

ELENCO DEL PERSONALE**AMBITO DISTRETTUALE ALTO CALORE - IRPINO**

	Nome e Cognome	Data Assunz.
1	Avilio Marco	feb-03
2	Bruno Antonio	lug-03
3	Caliendo Fiore	giu-04
4	Chianese Giovanni	set-07
5	Chiarizia Nicola	mag-03
6	Fasulo Gianluigi	apr-06
7	Fusco Antonio	ott-02
8	Intorcia Vincenzo	apr-06
9	Madonna Paolo	apr-06
10	Manfuso Pasquale	ott-02
11	Santacroce Giuseppe	mag-03
12	Setola Giovanni	set-03
13	Tazza Nerino	apr-06
14	Troianiello Salvatore	ott-02
15	Villardita Giovanni	nov-03